

## BUREAU VERITAS SA

NOUMEA  
Centre d'Affaires « La Belle Vie »  
BP 30514  
98895 NOUMEA Cedex NOUVELLE CALEDONIE  
Téléphone : 00 687 41 02 60  
Mail : david.bories@bureauveritas.com

A l'attention de M. HONDA

PROVINCE NORD

# Rapport de vérification électricité visite périodique

HOTEL DE LA PROVINCE NORD



Intervention du 02/11/2022 au 14/11/2022 ( 7.0 jours )

Coordonnées du site :

Nom du site : PROVINCE NORD - DAF

Lieu d'intervention : HOTEL DE LA PROVINCE NORD

RT1

98860 KONE

Référence du rapport : 335560554.1.R

Rédigé le : 23/11/2022

Par : David BORIES

Ce document a été validé par son auteur

Références client

5016459/2



Activité de l'établissement : Administration

Date de la précédente vérification : 30/12/2018

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Préambule</b> .....                                                       | <b>6</b>  |
| Rappel des obligations de l'employeur.....                                   | 6         |
| Actions à mener.....                                                         | 6         |
| <b>Liste récapitulative des observations issues de la vérification</b> ..... | <b>7</b>  |
| BÂTIMENT PRESIDENCE (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                         | 7         |
| BÂTIMENT DAJAP DFB DRH (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                      | 9         |
| BÂTIMENT DAF ET DAF URBA (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                    | 10        |
| BÂTIMENT DEFI DDEE PREFAS DDE+DEFIJ (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....         | 12        |
| BÂTIMENT PARKOTO (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                            | 13        |
| BÂTIMENT ASSEMBLEE (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                          | 14        |
| BÂTIMENT D DSI (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                              | 16        |
| BÂTIMENT DSI/DEVELOPPEUR (EX DSASE) (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....         | 19        |
| PRÉFAS SYNDICAT + CONSEILLERS (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....               | 20        |
| BÂTIMENT DSASE + MF + DC (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                    | 21        |
| BÂTIMENT C SECRETARIAT GENERAL (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....              | 21        |
| BÂTIMENT TGBT/GE (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                            | 24        |
| BÂTIMENT DPASS (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                              | 24        |
| BÂTIMENT ARCHIVES (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                           | 25        |
| PRÉFA DAJAP (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                                 | 26        |
| <b>Informations générales</b> .....                                          | <b>27</b> |
| Rapport des précédentes vérifications.....                                   | 27        |
| Personne chargée de la surveillance de l'installation.....                   | 27        |
| Installations vérifiées.....                                                 | 27        |
| Elements de l'installation non vérifiables.....                              | 27        |
| Modifications apportées aux installations.....                               | 27        |
| <b>Vérification relative à la protection des travailleurs</b> .....          | <b>28</b> |
| Information documentaire.....                                                | 28        |
| Textes de référence.....                                                     | 28        |
| Modalités de vérification.....                                               | 28        |
| Registre de sécurité.....                                                    | 28        |
| Condition de mise hors tension.....                                          | 28        |
| <b>Eclairage de sécurité</b> .....                                           | <b>29</b> |
| BÂTIMENT PRESIDENCE (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                         | 29        |
| BÂTIMENT DAJAP DFB DRH (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                      | 29        |
| BÂTIMENT DAF ET DAF URBA (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                    | 29        |
| BÂTIMENT DEFI DDEE PREFAS DDE+DEFIJ (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....         | 29        |
| BÂTIMENT PARKOTO (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                            | 29        |
| BÂTIMENT ASSEMBLEE (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                          | 30        |
| BÂTIMENT D DSI (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                              | 30        |
| BÂTIMENT DSI/DEVELOPPEUR (EX DSASE) (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....         | 30        |
| PRÉFAS SYNDICAT + CONSEILLERS (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....               | 30        |
| BÂTIMENT DSASE + MF + DC (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                    | 31        |
| BÂTIMENT C SECRETARIAT GENERAL (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....              | 31        |
| BÂTIMENT TGBT/GE (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                            | 31        |
| BÂTIMENT DPASS (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                              | 31        |
| BÂTIMENT ARCHIVES (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                           | 32        |
| PRÉFA DAJAP (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                                 | 32        |

|                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Classement des locaux et emplacements en fonction des influences externes.....</b> | <b>33</b> |
| BÂTIMENT PRESIDENCE (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                                  | 33        |
| BÂTIMENT DAJAP DFB DRH (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                               | 33        |
| BÂTIMENT DAF ET DAF URBA (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                             | 33        |
| BÂTIMENT DEFI DDEE PREFAS DDE+DEFIJ (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                  | 33        |
| BÂTIMENT PARKOTO (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                                     | 33        |
| BÂTIMENT ASSEMBLEE (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                                   | 34        |
| BÂTIMENT D DSI (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                                       | 34        |
| BÂTIMENT DSI/DEVELOPPEUR (EX DSASE) (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                  | 34        |
| PRÉFAS SYNDICAT + CONSEILLERS (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                        | 34        |
| BÂTIMENT DSASE + MF + DC (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                             | 34        |
| BÂTIMENT C SECRETARIAT GENERAL (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                       | 35        |
| BÂTIMENT TGBT/GE (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                                     | 35        |
| BÂTIMENT DPASS (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                                       | 35        |
| BÂTIMENT ARCHIVES (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                                    | 35        |
| PRÉFA DAJAP (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                                          | 36        |
| <br>                                                                                  |           |
| <b>Caractéristiques des installations électriques vérifiées.....</b>                  | <b>37</b> |
| Abréviations, sigles et repères utilisés dans les tableaux de relevés.....            | 37        |
| <br>                                                                                  |           |
| <b>Installations Basse et Très Basse Tension.....</b>                                 | <b>38</b> |
| BÂTIMENT PRESIDENCE (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                                  | 38        |
| Circuits Basse et Très Basse Tension.....                                             | 38        |
| BÂTIMENT DAJAP DFB DRH (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                               | 38        |
| Origine de la source d'alimentation Basse Tension.....                                | 38        |
| Circuits Basse et Très Basse Tension.....                                             | 38        |
| Constitution du circuit de protection.....                                            | 38        |
| BÂTIMENT DAF ET DAF URBA (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                             | 38        |
| Origine de la source d'alimentation Basse Tension.....                                | 38        |
| Sources Basse et Très Basse Tension.....                                              | 39        |
| Constitution du circuit de protection.....                                            | 39        |
| BÂTIMENT DEFI DDEE PREFAS DDE+DEFIJ (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                  | 39        |
| Origine de la source d'alimentation Basse Tension.....                                | 39        |
| Circuits Basse et Très Basse Tension.....                                             | 39        |
| Constitution du circuit de protection.....                                            | 39        |
| BÂTIMENT PARKOTO (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                                     | 39        |
| Origine de la source d'alimentation Basse Tension.....                                | 40        |
| Circuits Basse et Très Basse Tension.....                                             | 40        |
| Constitution du circuit de protection.....                                            | 40        |
| BÂTIMENT ASSEMBLEE (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                                   | 40        |
| Origine de la source d'alimentation Basse Tension.....                                | 40        |
| Circuits Basse et Très Basse Tension.....                                             | 40        |
| Constitution du circuit de protection.....                                            | 40        |
| BÂTIMENT D DSI (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                                       | 41        |
| Origine de la source d'alimentation Basse Tension.....                                | 41        |
| Sources Basse et Très Basse Tension.....                                              | 41        |
| Constitution du circuit de protection.....                                            | 41        |
| BÂTIMENT DSI/DEVELOPPEUR (EX DSASE) (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                  | 42        |
| Origine de la source d'alimentation Basse Tension.....                                | 42        |
| Circuits Basse et Très Basse Tension.....                                             | 42        |
| Constitution du circuit de protection.....                                            | 42        |
| PRÉFAS SYNDICAT + CONSEILLERS (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                        | 42        |
| Origine de la source d'alimentation Basse Tension.....                                | 42        |
| Sources Basse et Très Basse Tension.....                                              | 42        |
| Circuits Basse et Très Basse Tension.....                                             | 43        |
| Constitution du circuit de protection.....                                            | 43        |

# Sommaire

|                                                                                                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BÂTIMENT DSASE + MF + DC (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                                        | 43         |
| Origine de la source d'alimentation Basse Tension.....                                           | 43         |
| Circuits Basse et Très Basse Tension.....                                                        | 43         |
| Constitution du circuit de protection.....                                                       | 43         |
| BÂTIMENT C SECRETARIAT GENERAL (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                                  | 43         |
| Origine de la source d'alimentation Basse Tension.....                                           | 44         |
| Sources Basse et Très Basse Tension.....                                                         | 44         |
| Constitution du circuit de protection.....                                                       | 44         |
| BÂTIMENT TGBT/GE (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                                                | 44         |
| Origine de la source d'alimentation Basse Tension.....                                           | 44         |
| Sources Basse et Très Basse Tension.....                                                         | 44         |
| Circuits Basse et Très Basse Tension.....                                                        | 44         |
| Constitution du circuit de protection.....                                                       | 45         |
| BÂTIMENT DPASS (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                                                  | 45         |
| Origine de la source d'alimentation Basse Tension.....                                           | 45         |
| Sources Basse et Très Basse Tension.....                                                         | 45         |
| Circuits Basse et Très Basse Tension.....                                                        | 45         |
| Constitution du circuit de protection.....                                                       | 46         |
| BÂTIMENT ARCHIVES (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                                               | 46         |
| Origine de la source d'alimentation Basse Tension.....                                           | 46         |
| Sources Basse et Très Basse Tension.....                                                         | 46         |
| Circuits Basse et Très Basse Tension.....                                                        | 46         |
| Constitution du circuit de protection.....                                                       | 46         |
| PRÉFA DAJAP (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                                                     | 47         |
| Origine de la source d'alimentation Basse Tension.....                                           | 47         |
| Circuits Basse et Très Basse Tension.....                                                        | 47         |
| Constitution du circuit de protection.....                                                       | 47         |
| Liste des schémas caractérisant les installations Basse Tension (hors armoires et coffrets)..... | 47         |
| Coffrets et armoires électriques Basse Tension.....                                              | 47         |
| <b>Résultats des mesures et essais.....</b>                                                      | <b>76</b>  |
| Conditions de mesure.....                                                                        | 76         |
| Abréviation, sigles et mesures utilisés dans les tableaux de mesure.....                         | 76         |
| Appareils de mesure utilisés.....                                                                | 77         |
| Prises de terre.....                                                                             | 77         |
| Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT.....                 | 78         |
| Dispositifs différentiels non inclus dans une armoire ou un coffret.....                         | 88         |
| Continuité de mise à la terre et isolement des récepteurs électriques.....                       | 88         |
| Continuité des circuits de protection entre les niveaux de distribution.....                     | 182        |
| <b>Avis sur articles.....</b>                                                                    | <b>184</b> |
| <b>Synoptique de l'installation électrique Basse Tension.....</b>                                | <b>189</b> |
| <b>Information complémentaire à l'attention du client.....</b>                                   | <b>204</b> |
| <b>VERIFICATION RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS DE 5ème CATEGORIE.....</b>                           | <b>205</b> |
| .....                                                                                            | 206        |
| <b>OBSERVATIONS RELATIVES AUX ERP5.....</b>                                                      | <b>206</b> |
| <b>Informations générales.....</b>                                                               | <b>208</b> |
| Textes de référence.....                                                                         | 208        |
| Modalités de vérification.....                                                                   | 208        |
| Registre de sécurité.....                                                                        | 208        |
| Classement de l'établissement.....                                                               | 208        |

# Sommaire

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Effectif maximum du public admissible.....                           | 209        |
| Description sommaire de l'établissement.....                         | 209        |
| Historique des principales modifications.....                        | 209        |
| <b>Installations de sécurité.....</b>                                | <b>211</b> |
| ECLAIRAGE DE SECURITE.....                                           | 211        |
| BÂTIMENT PRESIDENCE (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                 | 211        |
| BÂTIMENT DAJAP DFB DRH (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....              | 211        |
| BÂTIMENT DAF ET DAF URBA (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....            | 211        |
| BÂTIMENT DEFI DDEE PREFAS DDE+DEFIJ (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)..... | 211        |
| BÂTIMENT ASSEMBLEE (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                  | 212        |
| BÂTIMENT DSASE + MF + DC (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....            | 212        |
| BÂTIMENT C SECRETARIAT GENERAL (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....      | 212        |
| BÂTIMENT TGBT/GE (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                    | 212        |
| BÂTIMENT DPASS (HOTEL DE LA PROVINCE NORD).....                      | 212        |
| Circuits de sécurité autres que l'éclairage.....                     | 213        |
| <b>Avis sur articles (ERP5).....</b>                                 | <b>214</b> |

# Préambule

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification de vos installations électriques telles que décrites ci-après.

Ce rapport mentionne les constatations effectuées par le vérificateur, à l'aide des moyens mis à sa disposition ; il localise les points pour lesquels les installations s'écartent des prescriptions réglementaires et propose des modifications à effectuer pour y remédier.

## Rappel des obligations de l'employeur

L'employeur doit désigner une personne compétente connaissant bien les installations pour accompagner l'intervenant Bureau Veritas pour lui présenter l'ensemble de l'installation et les locaux à risques particuliers. L'employeur conserve la direction et la responsabilité des installations, des équipements et des appareils sur lesquels Bureau Veritas est appelé à intervenir.

Les informations établies sous la responsabilité de l'employeur, exigées par la réglementation et mentionnées dans le rapport, doivent être fournies afin d'assurer le bon déroulement des vérifications.

L'employeur doit :

- garantir la réalisation complète de la vérification en toute sécurité ;
- mettre en œuvre les procédures amenant le vérificateur à pouvoir effectuer ou à faire effectuer les mises hors tension de l'installation de manière à procéder aux essais de mesurage ;
- donner les moyens d'accès à tous les récepteurs sans risque éventuel de chute.

Lorsque la totalité ou une partie d'installation n'a pas pu être vérifiée (impossibilité de coupure, absence des agents du distributeur au rendez-vous demandé, absence de documents,...) le vérificateur en précise la raison dans le rapport. Notamment l'exécution de certaines vérifications sur les installations du domaine de la haute tension nécessite la mise hors tension de l'installation sous la responsabilité de l'employeur.

Un complément de vérification pourra, alors être effectué à la demande de l'employeur au titre d'une mission complémentaire.

## Actions à mener

Le cas échéant l'employeur doit remédier aux écarts constatés lors de la vérification et mentionnés dans le présent rapport.

L'employeur doit tenir à jour **un registre de sécurité par établissement**, y consigner sa propre conclusion à partir des résultats des vérifications et y annexer le présent rapport.

Ces documents sont à tenir à disposition des utilisateurs, des autorités et de l'organisme de contrôle.

Pour faciliter la prise de connaissance du rapport et vous orienter sur les informations essentielles nécessaires à la prise de décision, Bureau Veritas affiche en première page du rapport un pictogramme synthétisant le résultat de la vérification. La définition de cette symbolique est précisée dans le tableau joint.

| Pictogrammes                                                                                |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Critères                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| ✓ Sans observation                                                                          | ✓                                                                                   | ✓                                                                                    | ✗                                                                                     |
| ✓ 100% des coupures réalisées<br>✓ 100 % des points vérifiés<br>✓ 100 % des locaux vérifiés | ✓                                                                                   | ✗                                                                                    | x ou ✓                                                                                |

Le pictogramme est une aide appréciable à la consultation mais ne peut se substituer à une lecture attentive et détaillée du rapport afin de vérifier la cohérence des informations relevées et prendre connaissance des écarts émis.

# Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Périmètre vérifié dans le rapport | PROVINCE NORD - DAF

## BÂTIMENT PRESIDENCE (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)


### Installations Basse et Très Basse Tension

BATIMENT PRESIDENCE

↳ Hall général

↳ **Placard TGBT**

| Point vérifié                    | N°                                    | Observation(s)                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Locaux et recepteurs electriques | 1                                     | <b>Isoler ou supprimer la canalisation sur la droite de l'armoire.</b> |
| Code Obs. :                      | Date de 1 <sup>er</sup> signalement : | Art. Réf. :                                                            |
| DB/031122/114929/0               | 29/10/2018                            | Art. 18                                                                |



BATIMENT PRESIDENCE

↳ **Accueil général**

| Point vérifié                    | N°                                    | Observation(s)                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>TD B</b>                      |                                       |                                                |
| Coffrets et armoires electriques | 2                                     | <b>Compléter l'identification des départs.</b> |
| Code Obs. :                      | Date de 1 <sup>er</sup> signalement : | Art. Réf. :                                    |
| TL/291018/101532/0               | 29/10/2018                            | 6.1                                            |



BATIMENT PRESIDENCE

↳ **Bureau Comptabilité**

| Point vérifié                    | N°                                    | Observation(s)                                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Locaux et recepteurs electriques | 3                                     | <b>Réaliser ou améliorer la continuité de la liaison au conducteur de protection de la prise de courant de gauche (valeur maximale de 2 ohms).</b> |
| Code Obs. :                      | Date de 1 <sup>er</sup> signalement : | Art. Réf. :                                                                                                                                        |
| DB/081122/114155/0               | 02/11/2022 <b>NOUVEAU</b>             | 31.1                                                                                                                                               |



BATIMENT PRESIDENCE

↳ Hall secrétariat président

↳ **Archives**

# Liste récapitulative des observations issues de la vérification

| Point vérifié | N° | Observation(s) |
|---------------|----|----------------|
|---------------|----|----------------|

## Points lumineux

Recepteurs / points lumineux / prises de courant **4 Remplacer les luminaires par un modèle d'indice de protection IP 6X (risque d'accumulation de poussière).**

Code Obs. : TL/291018/104122/0 Date de 1<sup>er</sup> signalement : 29/10/2018 Art. Réf. :



## BATIMENT PRESIDENCE

↳ Bâtiment E Cafétéria

↳ **Bureau gestionnaire cafétéria**

| Point vérifié | N° | Observation(s) |
|---------------|----|----------------|
|---------------|----|----------------|

## Arrêt urgence

Recepteurs / points lumineux / prises de courant **5 Remettre en état de fonctionnement le dispositif de coupure d'urgence.**

Code Obs. : TL/291018/112454/0 Date de 1<sup>er</sup> signalement : 29/10/2018 Art. Réf. : Art. 10



## Arrêt urgence

Recepteurs / points lumineux / prises de courant **6 Identifier l'étendue de la coupure électrique à l'aide d'une étiquette.**

Code Obs. : TL/291018/112512/0 Date de 1<sup>er</sup> signalement : 29/10/2018 Art. Réf. : 6.1



## BATIMENT PRESIDENCE

↳ Bâtiment E Cafétéria

↳ **Bar**

| Point vérifié | N° | Observation(s) |
|---------------|----|----------------|
|---------------|----|----------------|

## Meuble réfrigéré bas

Recepteurs / points lumineux / prises de courant **7 Isoler les bornes accessibles , refermer la boite de connexion.**

Code Obs. : TL/291018/132450/0 Date de 1<sup>er</sup> signalement : 29/10/2018 Art. Réf. : Art. 18



# Liste récapitulative des observations issues de la vérification

## BATIMENT PRESIDENCE

↳ Bâtiment E Cafétéria

↳ Circulation Arrière




| Point vérifié | N° | Observation(s) |
|---------------|----|----------------|
|---------------|----|----------------|

### TDE

Coffrets et armoires électriques **8** **Supprimer les installations volantes.**

Code Obs. : DB/031122/112111/0 Date de 1<sup>er</sup> signalement : 02/11/2022 **NOUVEAU** Art. Réf. : Art. 11

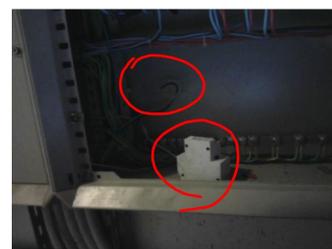

### TDE

Coffrets et armoires électriques **9** **Enrubanner sur toute la longueur apparente le conducteur marron en bicolores vert/jaune, utilisé comme PE.**

Code Obs. : TL/291018/131828/0 Date de 1<sup>er</sup> signalement : 29/10/2018 Art. Réf. : Art. 11



### TDE

Coffrets et armoires électriques **10** **Raccorder individuellement les conducteurs de protection.**

Code Obs. : TL/291018/131729/0 Date de 1<sup>er</sup> signalement : 29/10/2018 Art. Réf. : 12.c



### TDE

Coffrets et armoires électriques **11** **Remplacer le plastron manquant**

Code Obs. : TL/291018/132224/0 Date de 1<sup>er</sup> signalement : 29/10/2018 Art. Réf. : 20.1



## BÂTIMENT DAJAP DFB DRH (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

### Installations Basse et Très Basse Tension

# Liste récapitulative des observations issues de la vérification

BATIMENT DAJAP DFB DRH

↳ HALL

↳ AILE CENTRALE DJAP

↳ **DOUCHE**

| Point vérifié                    | N°                                          | Observation(s)                                                                    |
|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Locaux et recepteurs electriques | 12                                          | <b>Réaliser une liaison équipotentielle locale supplémentaire de la fenêtre .</b> |
| <i>Code Obs. :</i>               | <i>Date de 1<sup>er</sup> signalement :</i> | <i>Art. Réf. :</i>                                                                |
| GL/131118/121249/0               | 05/11/2018                                  | Art. 35                                                                           |



## BÂTIMENT DAF ET DAF URBA (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

### Installations Basse et Très Basse Tension

#### Batiment DAF

| Point vérifié                    | N°                                          | Observation(s)                                                                                                                |
|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Locaux et recepteurs electriques | 13                                          | <b>Remplacer les luminaires des archives par un modèle d'indice de protection IP 6X (risque d'accumulation de poussière).</b> |
| <i>Code Obs. :</i>               | <i>Date de 1<sup>er</sup> signalement :</i> | <i>Art. Réf. :</i>                                                                                                            |
| DB/021122/151734/0               | 05/11/2018                                  | 8.2                                                                                                                           |



#### DAF AILE CENTRALE

↳ **Placard Baie Info**

| Point vérifié                                    | N°                                          | Observation(s)                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recepteurs / points lumineux / prises de courant | 14                                          | <b>Réaliser une installation fixe de socles de prises de courant pour l'alimentation des matériels (rallonges qui pendent).</b> |
| <i>Code Obs. :</i>                               | <i>Date de 1<sup>er</sup> signalement :</i> | <i>Art. Réf. :</i>                                                                                                              |
| TL/061118/150344/0                               | 05/11/2018                                  | 41.3                                                                                                                            |



#### DAF AILE GAUCHE AIDE MEDICALE

↳ **29**

# Liste récapitulative des observations issues de la vérification

| Point vérifié | N° | Observation(s) |
|---------------|----|----------------|
|---------------|----|----------------|

## Prises de courant

Recepteurs / points lumineux / prises de courant **15** **Refixer les socles PC sur plinthe**

Code Obs. : TL/071118/074048/0 Date de 1<sup>er</sup> signalement : 05/11/2018 Art. Réf. : Art. 21

## DAF AILE DROITE AIDE SOCIALE

### ↳ 25

| Point vérifié | N° | Observation(s) |
|---------------|----|----------------|
|---------------|----|----------------|

Locaux et recepteurs electriques **16** **Réaliser ou améliorer la continuité de la liaison au conducteur de protection des deux prises de courant ondulées de la pièce (valeur maximale de 2 ohms).**

Code Obs. : DB/021122/151538/0 Date de 1<sup>er</sup> signalement : 02/11/2022 **NOUVEAU** Art. Réf. : 31.1



## BATIMENT DAF

### ↳ CIRCULATION

### ↳ PLACARD ELECTRIQUE

| Point vérifié | N° | Observation(s) |
|---------------|----|----------------|
|---------------|----|----------------|

## TD B : Général Force/Clim

Dispositifs bt **17** **Installer un disjoncteur différentiel complémentaire sur la moitié des départs (nombre trop important de disjoncteur en aval pour ce seul dispositif).**

Code Obs. : TL/061118/134739/3 Date de 1<sup>er</sup> signalement : 05/11/2018 Art. Réf. : 31.2



## TD B : Inter général Ondulé

Dispositifs bt **18** **Protéger contre les défauts d'isolement à l'aide d'un dispositif différentiel à courant résiduel le circuit.**

Code Obs. : DB/021122/103102/0 Date de 1<sup>er</sup> signalement : 02/11/2022 **NOUVEAU** Art. Réf. : 31.2



# Liste récapitulative des observations issues de la vérification



| Point vérifié | N° | Observation(s) |
|---------------|----|----------------|
|---------------|----|----------------|

## TD B

Coffrets et armoires électriques **19 Raccorder individuellement les conducteurs de protection au niveau du TD Ondulée.**

Code Obs. : DB/021122/110841/0  
Date de 1<sup>er</sup> signalement : 02/11/2022 **NOUVEAU**  
Art. Réf. : 12.c



## TD B

Coffrets et armoires électriques **20 Remettre en état de fonctionnement le dispositif de mise à l'état de repos de l'éclairage de sécurité.**

Code Obs. : DB/021122/143149/0  
Date de 1<sup>er</sup> signalement : 05/11/2018  
Art. Réf. : Art. 15



## TD B

Coffrets et armoires électriques **21 Remettre les obturateurs en façade.**

Code Obs. : DB/021122/110745/0  
Date de 1<sup>er</sup> signalement : 02/11/2022 **NOUVEAU**  
Art. Réf. : Art. 18



## TD B

Coffrets et armoires électriques **22 Compléter l'identification des départs.**

Code Obs. : TL/061118/134739/6  
Date de 1<sup>er</sup> signalement : 05/11/2018  
Art. Réf. : 6.1

## BÂTIMENT DEFI DDEE PREFAS DDE+DEFIJ (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

### Installations Basse et Très Basse Tension

#### ENTREE COMMUNE DEFIJ DDEE

# Liste récapitulative des observations issues de la vérification



| Point vérifié | N° | Observation(s) |
|---------------|----|----------------|
|---------------|----|----------------|

## TG DDE DEFIJ : Général climatisation

Dispositifs bt      **23**      **Installer un dispositif différentiel complémentaire sur la moitié des départs en nombre trop important pour ce seul dispositif.**

Code Obs. :      Date de 1<sup>er</sup> signalement :      Art. Réf. :  
TL/051118/091645/0      31/10/2018      31.2



## TG DDE DEFIJ

Coffrets et armoires électriques      **24**      **Compléter l'identification des départs.**

Code Obs. :      Date de 1<sup>er</sup> signalement :      Art. Réf. :  
TL/301018/102706/1      29/10/2018      6.1



## ENTREE COMMUNE DEFIJ DDEE

↳ Entrée hall

↳ **Archives**



| Point vérifié | N° | Observation(s) |
|---------------|----|----------------|
|---------------|----|----------------|

## Points lumineux

Recepteurs / points lumineux / prises de courant      **25**      **Remplacer le luminaire par un modèle d'indice de protection IP 6X (risque d'accumulation de poussière).**

Code Obs. :      Date de 1<sup>er</sup> signalement :      Art. Réf. :  
TL/051118/092709/0      31/10/2018

## BÂTIMENT PARKOTO (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

### Installations Basse et Très Basse Tension

#### BATIMENT PARKING

↳ **LOCAL ELEC**

# Liste récapitulative des observations issues de la vérification



| Point vérifié | N° | Observation(s) |
|---------------|----|----------------|
|---------------|----|----------------|

## TGBT PARKING : ONDULEUR

Dispositifs bt      **26**      **Installer un dispositif différentiel à l'origine du départ.**

Code Obs. :      Date de 1<sup>er</sup> signalement :      Art. Réf. :  
GL/051118/100346/0      05/11/2018      31.2



## BÂTIMENT ASSEMBLEE (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

### Installations Basse et Très Basse Tension

BATIMENT ASSEMBLEE

↳ RDC

↳ **Salon/Bar**



| Point vérifié | N° | Observation(s) |
|---------------|----|----------------|
|---------------|----|----------------|

#### Prises de courant

Recepteurs / points lumineux / prises de courant      **27**      **Remettre en place les enjoliveurs sur deux prises de courant.**

Code Obs. :      Date de 1<sup>er</sup> signalement :      Art. Réf. :  
TL/291018/162449/32      29/10/2018      8.2



BATIMENT ASSEMBLEE

↳ RDC

↳ **Salle de réunion administratifs**




| Point vérifié | N° | Observation(s) |
|---------------|----|----------------|
|---------------|----|----------------|

#### Armoire TDA 2

Coffrets et armoires électriques      **28**      **Enlever le corps étranger sur le bornier de répartition général.**

Code Obs. :      Date de 1<sup>er</sup> signalement :      Art. Réf. :  
TL/291018/162449/22      29/10/2018      41.5



# Liste récapitulative des observations issues de la vérification



| Point vérifié | N° | Observation(s) |
|---------------|----|----------------|
|---------------|----|----------------|

## Armoire TDA 2

Coffrets et armoires électriques **29 Fixer les canalisations au dessus de l'armoire.**

Code Obs. : TL/291018/162449/23 Date de 1<sup>er</sup> signalement : 29/10/2018 Art. Réf. : 41.7



## Armoire TDA 2

Coffrets et armoires électriques **30 Compléter l'identification des départs.**

Code Obs. : TL/291018/162449/25 Date de 1<sup>er</sup> signalement : 29/10/2018 Art. Réf. : 6.1



## BATIMENT ASSEMBLEE

### ↳ RDJ



| Point vérifié | N° | Observation(s) |
|---------------|----|----------------|
|---------------|----|----------------|

## Armoire TDA 1

Coffrets et armoires électriques **31 Compléter l'identification des départs.**

Code Obs. : TL/291018/162449/28 Date de 1<sup>er</sup> signalement : 29/10/2018 Art. Réf. : 6.1



## BATIMENT ASSEMBLEE

### ↳ RDJ

### ↳ Archives



| Point vérifié | N° | Observation(s) |
|---------------|----|----------------|
|---------------|----|----------------|

## Points lumineux

Recepteurs / points lumineux / prises de courant **32 Remplacer les luminaires par un modèle d'indice de protection IP 6X (risque d'accumulation de poussière).**


Code Obs. : TL/291018/162449/37 Date de 1<sup>er</sup> signalement : 29/10/2018 Art. Réf. :

## BATIMENT ASSEMBLEE

### ↳ RDJ

### ↳ Salle de réunion

# Liste récapitulative des observations issues de la vérification



| Point vérifié | N° | Observation(s) |
|---------------|----|----------------|
|---------------|----|----------------|

## Prises de courant

|                                                  |           |                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recepteurs / points lumineux / prises de courant | <b>33</b> | <b>Isoler les connexion des socles des prises de courant montées sous les tables de la salle de réunion.</b> |
|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |                                       |             |
|---------------------|---------------------------------------|-------------|
| Code Obs. :         | Date de 1 <sup>er</sup> signalement : | Art. Réf. : |
| TL/291018/162449/35 | 29/10/2018                            | Art. 18     |

## BÂTIMENT D DSI (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

### Installations Basse et Très Basse Tension

BATIMENT DSI DATA CENTER

#### ↳ Salle de réunion



| Point vérifié | N° | Observation(s) |
|---------------|----|----------------|
|---------------|----|----------------|

## Prises de courant

|                                                  |           |                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Recepteurs / points lumineux / prises de courant | <b>34</b> | <b>Remettre en état la goulotte de prise de courant (manque obturateurs, PC cassé).</b> |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |                                       |             |
|--------------------|---------------------------------------|-------------|
| Code Obs. :        | Date de 1 <sup>er</sup> signalement : | Art. Réf. : |
| TL/301018/085543/0 | 29/10/2018                            | Art. 18     |



BATIMENT D DSI

#### ↳ Dégagements



| Point vérifié | N° | Observation(s) |
|---------------|----|----------------|
|---------------|----|----------------|

## TD D

|                                  |           |                                                                  |
|----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| Coffrets et armoires électriques | <b>35</b> | <b>Raccorder individuellement les conducteurs de protection.</b> |
|----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|

|                    |                                       |             |
|--------------------|---------------------------------------|-------------|
| Code Obs. :        | Date de 1 <sup>er</sup> signalement : | Art. Réf. : |
| TL/301018/131823/0 | 29/10/2018                            | 12.c        |



# Liste récapitulative des observations issues de la vérification

| Point vérifié | N° | Observation(s) |
|---------------|----|----------------|
|---------------|----|----------------|



## TD D

Coffrets et armoires électriques **36 Isoler les extrémités des conducteurs inutilisés.**


Code Obs. : DB/081122/150651/0 Date de 1<sup>er</sup> signalement : 02/11/2022 **NOUVEAU** Art. Réf. : Art. 18



## TD D

Coffrets et armoires électriques **37 Revoir le passage de câble sur le rail en dessous de l'armoire.**

Code Obs. : TL/301018/092632/0 Date de 1<sup>er</sup> signalement : 29/10/2018 Art. Réf. : 41.7



## TD D

Coffrets et armoires électriques **38 Compléter l'identification des départs.**

Code Obs. : TL/301018/092551/0 Date de 1<sup>er</sup> signalement : 29/10/2018 Art. Réf. : 6.1



## BATIMENT D DSI

### ↳ Local Ménage

| Point vérifié | N° | Observation(s) |
|---------------|----|----------------|
|---------------|----|----------------|



## Hublot

Recepteurs / points lumineux / prises de courant **39 Reposer la verrine du hublot.**

Code Obs. : DB/081122/153145/0 Date de 1<sup>er</sup> signalement : 02/11/2022 **NOUVEAU** Art. Réf. : Art. 18



## BATIMENT D DSI

### ↳ Archives

# Liste récapitulative des observations issues de la vérification



| Point vérifié | N° | Observation(s) |
|---------------|----|----------------|
|---------------|----|----------------|

## Points lumineux

Recepteurs / points lumineux / prises de courant **40 Remplacer les matériels par un modèle d'indice de protection IP 5X (présence de poussière).**

Code Obs. : TL/301018/093228/0 Date de 1<sup>er</sup> signalement : 29/10/2018 Art. Réf. :

## BATIMENT D DSI ↳ DATA CENTER



| Point vérifié | N° | Observation(s) |
|---------------|----|----------------|
|---------------|----|----------------|

## TD Salle de réunion

Coffrets et armoires électriques **41 Raccorder individuellement les conducteurs de protection.**

Code Obs. : DB/081122/160544/0 Date de 1<sup>er</sup> signalement : 02/11/2022 **NOUVEAU** Art. Réf. : 12.c



## BATIMENT D DSI ↳ DATA CENTER ↳ ONDULEUR 1



| Point vérifié | N° | Observation(s) |
|---------------|----|----------------|
|---------------|----|----------------|

## TD INV : Non repéré

Dispositifs bt **42 Compléter l'identification du départ.**

Code Obs. : TL/301018/082452/0 Date de 1<sup>er</sup> signalement : 29/10/2018 Art. Réf. : 6.1



## TGS1

Coffrets et armoires électriques **43 Raccorder le conducteur principal de protection sur le plastron métallique de la centrale de mesure.**

Code Obs. : DB/081122/155155/0 Date de 1<sup>er</sup> signalement : 02/11/2022 **NOUVEAU** Art. Réf. : 12.a



## BATIMENT D DSI ↳ DATA CENTER ↳ ONDULEUR 2

# Liste récapitulative des observations issues de la vérification



| Point vérifié | N° | Observation(s) |
|---------------|----|----------------|
|---------------|----|----------------|

## TGS2

Coffrets et armoires électriques **44 Raccorder le conducteur principal de protection sur le plastron métallique de la centrale de mesure.**

Code Obs. : DB/081122/155028/0 Date de 1<sup>er</sup> signalement : 02/11/2022 **NOUVEAU** Art. Réf. : 12.a



## BÂTIMENT DSI/DEVELOPPEUR (EX DSASE) (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

### Installations Basse et Très Basse Tension

BATIMENT DSI EX DSASE

↳ ENTREE

↳ **PLACARD TECHNIQUE**



| Point vérifié | N° | Observation(s) |
|---------------|----|----------------|
|---------------|----|----------------|

## TD DSI (EX DSASE)

Coffrets et armoires électriques **45 Raccorder individuellement les conducteurs de protection.**

Code Obs. : DB/101122/122019/0 Date de 1<sup>er</sup> signalement : 02/11/2022 **NOUVEAU** Art. Réf. : 12.c



## TD DSI (EX DSASE)

Coffrets et armoires électriques **46 Revoir l'identification des départs.**

Code Obs. : DB/101122/121751/0 Date de 1<sup>er</sup> signalement : 02/11/2022 **NOUVEAU** Art. Réf. : 6.1



BATIMENT DEVELOPPEUR

↳ **ENTREE**

# Liste récapitulative des observations issues de la vérification



| Point vérifié | N° | Observation(s) |
|---------------|----|----------------|
|---------------|----|----------------|

## TD Developpeur

Coffrets et armoires électriques **47 Remplacer par un dispositif différentiel à courant résiduel 30mA le circuit alimentant des prises de courant.**

Code Obs. : DB/101122/124833/0 Date de 1<sup>er</sup> signalement : 02/11/2022 **NOUVEAU** Art. Réf. : 31.2



## TD Developpeur

Coffrets et armoires électriques **48 Terminer l'identification des départs.**

Code Obs. : DB/101122/124735/0 Date de 1<sup>er</sup> signalement : 02/11/2022 **NOUVEAU** Art. Réf. : 6.1



## BATIMENT DEVELOPPEUR

### ↳ BUREAU DEVELOPPEUR (x2)



| Point vérifié | N° | Observation(s) |
|---------------|----|----------------|
|---------------|----|----------------|

Locaux et recepteurs électriques **49 Réaliser ou améliorer la continuité de la liaison au conducteur de protection de toutes les prises ondulées des deux bureaux (valeur maximale de 2 ohms).**

Code Obs. : DB/101122/130127/0 Date de 1<sup>er</sup> signalement : 02/11/2022 **NOUVEAU** Art. Réf. : 31.1



Locaux et recepteurs électriques **50 Réaliser ou améliorer la continuité de la liaison au conducteur de protection de la multiprise alimentant micro onde et réfrigérateur (valeur maximale de 2 ohms).**

Code Obs. : DB/101122/130224/0 Date de 1<sup>er</sup> signalement : 02/11/2022 **NOUVEAU** Art. Réf. : 31.1



## PRÉFAS SYNDICAT + CONSEILLERS (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

### Installations Basse et Très Basse Tension

#### BATIMENT PREFA SYNDICAT + CONSEILLERS

##### ↳ PREFA CONSEILLERS

# Liste récapitulative des observations issues de la vérification

| Point vérifié | N° | Observation(s) |
|---------------|----|----------------|
|---------------|----|----------------|

## TD CONSEILLERS : ONDULEUR

|                |    |                                                             |
|----------------|----|-------------------------------------------------------------|
| Dispositifs bt | 51 | Installer un dispositif différentiel à l'origine du départ. |
|----------------|----|-------------------------------------------------------------|

|                    |                                       |             |
|--------------------|---------------------------------------|-------------|
| Code Obs. :        | Date de 1 <sup>er</sup> signalement : | Art. Réf. : |
| GL/131118/083319/0 | 05/11/2018                            | 31.2        |

## TD CONSEILLERS

|                                  |    |                                                                   |
|----------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|
| Coffrets et armoires électriques | 52 | Identifier les deux dispositifs de protection qui ne le sont pas. |
|----------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|

|                    |                                       |             |
|--------------------|---------------------------------------|-------------|
| Code Obs. :        | Date de 1 <sup>er</sup> signalement : | Art. Réf. : |
| GL/131118/083607/0 | 05/11/2018                            | 6.1         |

## BATIMENT PREFA SYNDICAT + CONSEILLERS

### ↳ PREFA SYNDICAT

| Point vérifié | N° | Observation(s) |
|---------------|----|----------------|
|---------------|----|----------------|

## TD SYNDICAT : Général

|                |    |                               |
|----------------|----|-------------------------------|
| Dispositifs bt | 53 | Remplacer l'ID40 par un ID63. |
|----------------|----|-------------------------------|

|                    |                                       |             |
|--------------------|---------------------------------------|-------------|
| Code Obs. :        | Date de 1 <sup>er</sup> signalement : | Art. Réf. : |
| GL/131118/090740/0 | 05/11/2018                            | 41.5        |

## TD SYNDICAT

|                                  |    |                                                                  |
|----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|
| Coffrets et armoires électriques | 54 | Identifier les deux dispositifs de protection qui ne l' est pas. |
|----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|

|                    |                                       |             |
|--------------------|---------------------------------------|-------------|
| Code Obs. :        | Date de 1 <sup>er</sup> signalement : | Art. Réf. : |
| GL/131118/090913/0 | 05/11/2018                            | 6.1         |

## BÂTIMENT DSASE + MF + DC (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

### Installations Basse et Très Basse Tension



Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

## BÂTIMENT C SECRETARIAT GENERAL (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

### Installations Basse et Très Basse Tension

BATIMENT C SG

#### ↳ Entrée hall

# Liste récapitulative des observations issues de la vérification

| Point vérifié                     | N°                                                  | Observation(s)                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Locaux et recepteurs electriques  | 55                                                  | <b>Revoir la fixation de la prise de courant en face de la porte d'entrée.</b> |
| Code Obs. :<br>DB/081122/114547/0 | Date de 1 <sup>er</sup> signalement :<br>02/11/2022 | Art. Réf. :<br>41.7                                                            |



## BATIMENT C SG ↳ Réunion

| Point vérifié                     | N°                                                  | Observation(s)                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Locaux et recepteurs electriques  | 56                                                  | <b>Compléter l'éclairage de sécurité d'évacuation.</b> |
| Code Obs. :<br>TL/301018/114711/0 | Date de 1 <sup>er</sup> signalement :<br>29/10/2018 | Art. Réf. :<br>Art. 15                                 |



## BATIMENT C SG ↳ Archives

| Point vérifié                                    | N°                                                  | Observation(s)                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Points lumineux</b>                           |                                                     |                                                                                                    |
| Recepteurs / points lumineux / prises de courant | 57                                                  | <b>Remplacer les matériels par un modèle d'indice de protection IP 5X (présence de poussière).</b> |
| Code Obs. :<br>TL/301018/102706/9                | Date de 1 <sup>er</sup> signalement :<br>29/10/2018 | Art. Réf. :                                                                                        |



## BATIMENT C SG ↳ Service du courrier

| Point vérifié                     | N°                                                  | Observation(s)                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Locaux et recepteurs electriques  | 58                                                  | <b>Réaliser ou améliorer la continuité de la liaison au conducteur de protection du luminaire de l'entrée (valeur maximale de 2 ohms).</b> |
| Code Obs. :<br>DB/081122/114448/0 | Date de 1 <sup>er</sup> signalement :<br>02/11/2022 | Art. Réf. :<br>31.1                                                                                                                        |



## BATIMENT C SG ↳ Local électrique informatique

# Liste récapitulative des observations issues de la vérification



| Point vérifié | N° | Observation(s) |
|---------------|----|----------------|
|---------------|----|----------------|

## TD C : Bureau DJJ

Dispositifs bt **59 Protéger contre les contacts indirects l'installation à l'aide d'un dispositif différentiel.**

Code Obs. : *Date de 1<sup>er</sup> signalement :* *Art. Réf. :*  
 TL/301018/115127/0 29/10/2018 31.2



## TD C : Général

Dispositifs bt **60 Mettre en place des embouts de câblage sur les conducteurs en aval de l'interrupteur général.**

Code Obs. : *Date de 1<sup>er</sup> signalement :* *Art. Réf. :*  
 TL/301018/110947/0 29/10/2018 41.4



## TD C : Général Ondulé

Dispositifs bt **61 Protéger contre les contacts indirects l'installation à l'aide d'un dispositif différentiel à l'extrémité de ce câble.**

Code Obs. : *Date de 1<sup>er</sup> signalement :* *Art. Réf. :*  
 TL/301018/115029/0 29/10/2018 31.2



## TD C : Général Ondulé

Dispositifs bt **62 Vérifier que les conducteurs en amont soient bien protégés contre les surintensités.**

Code Obs. : *Date de 1<sup>er</sup> signalement :* *Art. Réf. :*  
 TL/301018/105005/0 29/10/2018 41.5



## TD C : Onduleur

Dispositifs bt **63 Isoler les extrémités des conducteurs inutilisés dans le tableau.**

Code Obs. : *Date de 1<sup>er</sup> signalement :* *Art. Réf. :*  
 TL/301018/110207/0 29/10/2018 Art. 18



# Liste récapitulative des observations issues de la vérification



| Point vérifié | N° | Observation(s) |
|---------------|----|----------------|
|---------------|----|----------------|

## TD C

Coffrets et armoires électriques **64 Compléter l'identification des départs et mettre à jour le schéma d'installation.**

Code Obs. : *TL/301018/102706/1* Date de 1<sup>er</sup> signalement : *29/10/2018* Art. Réf. : *6.1*



## BÂTIMENT TGBT/GE (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

### Installations Basse et Très Basse Tension

#### POSTE TGBT/ GE



| Point vérifié | N° | Observation(s) |
|---------------|----|----------------|
|---------------|----|----------------|

#### Evacuation (balisage)

Eclairage de securite : **65 Remettre en état de fonctionnement l'éclairage de sécurité. caracteristiques**

Code Obs. : *TL/301018/110442/0* Date de 1<sup>er</sup> signalement : *29/10/2018* Art. Réf. : *Art. 15*

#### TGBT

Coffrets et armoires électriques **66 Protéger contre les surintensités le cable branché directement sur le jeu de barres de gauche.**

Code Obs. : *GL/051118/092200/0* Date de 1<sup>er</sup> signalement : *05/11/2018* Art. Réf. : *41.5*



#### TGBT

Coffrets et armoires électriques **67 Identifier les départs qui ne le sont pas.**

Code Obs. : *GL/051118/092132/0* Date de 1<sup>er</sup> signalement : *05/11/2018* Art. Réf. : *6.1*

## BÂTIMENT DPASS (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

## Installations Basse et Très Basse Tension

### ENTREE COMMUNE DPASS

| Point vérifié                    | N°                                    | Observation(s)                                                                                                                |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Locaux et recepteurs electriques | 68                                    | <b>Remplacer les luminaires des archives par un modèle d'indice de protection IP 6X (risque d'accumulation de poussière).</b> |
| Code Obs. :                      | Date de 1 <sup>er</sup> signalement : | Art. Réf. :                                                                                                                   |
| DB/021122/161511/0               | 05/11/2018                            | 8.2                                                                                                                           |



### BATIMENT DPASS

#### ↳ CIRCULATION


#### ↳ PLACARD ELECTRIQUE

| Point vérifié                    | N°                                    | Observation(s)                                                                                                                        |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TD A : Général Force/Clim</b> |                                       |                                                                                                                                       |
| Dispositifs bt                   | 69                                    | <b>Installer un dispositif différentiel complémentaire sur la moitié des départs (nombre trop important pour un seul dispositif).</b> |
| Code Obs. :                      | Date de 1 <sup>er</sup> signalement : | Art. Réf. :                                                                                                                           |
| TL/061118/101058/1               | 05/11/2018                            | 31.2                                                                                                                                  |



#### TD A

|                                  |                                       |                                                                  |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Coffrets et armoires electriques | 70                                    | <b>Raccorder individuellement les conducteurs de protection.</b> |
| Code Obs. :                      | Date de 1 <sup>er</sup> signalement : | Art. Réf. :                                                      |
| DB/021122/155431/0               | 05/11/2018                            | 12.c                                                             |

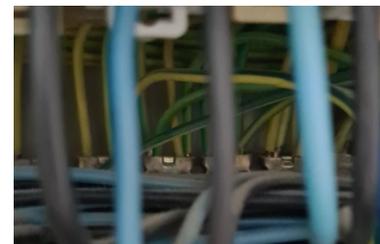

#### TD A

|                                  |                                       |                                                |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Coffrets et armoires electriques | 71                                    | <b>Compléter l'identification des départs.</b> |
| Code Obs. :                      | Date de 1 <sup>er</sup> signalement : | Art. Réf. :                                    |
| TL/061118/101058/4               | 05/11/2018                            | 6.1                                            |

## BÂTIMENT ARCHIVES (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

## Installations Basse et Très Basse Tension

# Liste récapitulative des observations issues de la vérification



Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

## PRÉFA DAJAP (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

### Installations Basse et Très Basse Tension

PREFA DAJAP

#### ↳ LOCAL TECHNIQUE TGBT

Point vérifié N° Observation(s)

##### TD OND 1

Coffrets et armoires électriques **72 Remplacer l'interrupteur général par un I63A.**

Code Obs. :

GL/131118/093433/0

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

05/11/2018

Art. Réf. :

41.5



##### TGBT PREFE DAJAP

Coffrets et armoires électriques **73 Utiliser l'ensemble des brins de cuivre nu raccordé sur la barrette collectrice de terre.**

Code Obs. :

GL/131118/093004/0

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

05/11/2018

Art. Réf. :

31.1



**Nota** : Les différentes préconisations formulées ci-dessus permettent de répondre aux exigences du(des) texte(s) de référence. Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que ces préconisations n'intègrent pas les conditions d'exploitation. Il appartient donc au chef d'établissement d'établir la pertinence de la solution proposée vis-à-vis des contraintes d'exploitation.

# Informations générales

## Rapport des précédentes vérifications

|                                                                                                                              |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Rapport de la précédente vérification périodique                                                                             | : Présenté       |
| Ref ou N° du rapport                                                                                                         | : BUREAU VERITAS |
| Rapport de la précédente vérification initiale ou de la précédente première vérification périodique menée comme une initiale | : Non Présenté   |

## Personne chargée de la surveillance de l'installation

M. HONDA

## Installations vérifiées

**Installations vérifiées** : Ensemble des installations accessibles et présentées

**Origine de l'installation vérifiée** : Local comptage Basse Tension

**Nota** : Toute éventuelle inexactitude ou omission constatée dans le rapport (désignation, caractéristiques techniques, etc) doit être signalée à BUREAU VERITAS.

## Elements de l'installation non vérifiables

**Préfas SYNDICAT + CONSEILLERS>HOTEL DE LA PROVINCE NORD**

**BATIMENT PREFA SYNDICAT + CONSEILLERS > PREFA SYNDICAT**

Local fermé

**BATIMENT PREFA SYNDICAT + CONSEILLERS > PREFA SYNDICAT**

**ARMOIRE : TD SYNDICAT**

Local fermé

## Modifications apportées aux installations

Aucune modification signalée

# Vérification relative à la protection des travailleurs

## Information documentaire

| Documents                                                                                              |             | Avis       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| <b>Dossier Technique</b>                                                                               |             |            |
| <b>ERP</b> : Rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) des installations électriques |             |            |
| Document RVRAT                                                                                         | Référence : | Sans Objet |

\*\*Si un DRPE existe s'y reporter,

## Textes de référence

« Articles associés à la délibération n° 51 CP du 10/05/89 - Protection des travailleurs contre les dangers du courant électrique.»

## Modalités de vérification

Nous n'avons pas été accompagnés

A l'issue de notre vérification, nous avons fait part de nos observations à :

M. HONDA

## Registre de sécurité

Visé à l'issue de la vérification

## Condition de mise hors tension

### En Basse Tension :

Mise hors tension totale de l'installation

# Eclairage de sécurité

## BÂTIMENT PRESIDENCE (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

| Localisation            | Effectif maximal       | Fonction                | Type d'éclairage de sécurité | Cde de mise au repos | Présence coffret anti-panique | Type Luminaire                            | Type canalisation (1) | N° d'obs (*) |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| CIRCULATIONS PRESIDENCE | Inférieur ou égal à 20 | Evacuation (balisage)   | Bloc autonome                | Oui                  |                               | Incandescence - Diode électroluminescente | C2                    |              |
| CAFETERIA PRESIDENCE    |                        | Anti-panique (Ambiance) | Bloc autonome                | Oui                  |                               | Fluorescence de type non permanent        | C2                    |              |

(1): CR1 : Résistant au feu, C1 : Non propagateur de l'incendie, C2 : Non propagateur de la flamme.

## BÂTIMENT DAJAP DFB DRH (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

| Localisation           | Effectif maximal       | Fonction              | Type d'éclairage de sécurité | Cde de mise au repos | Présence coffret anti-panique | Type Luminaire            | Type canalisation (1) | N° d'obs (*) |
|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| BATIMENT DAJAP DFB DRH | Inférieur ou égal à 20 | Evacuation (balisage) | Bloc autonome                | Oui                  | Non                           | Diode électroluminescente | C2                    |              |

(1): CR1 : Résistant au feu, C1 : Non propagateur de l'incendie, C2 : Non propagateur de la flamme.

## BÂTIMENT DAF ET DAF URBA (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

| Localisation | Effectif maximal | Fonction              | Type d'éclairage de sécurité | Cde de mise au repos | Présence coffret anti-panique | Type Luminaire | Type canalisation (1) | N° d'obs (*) |
|--------------|------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| CIRCULATIONS |                  | Evacuation (balisage) | Bloc autonome                | Oui                  |                               | Incandescence  | C2                    |              |

(1): CR1 : Résistant au feu, C1 : Non propagateur de l'incendie, C2 : Non propagateur de la flamme.

## BÂTIMENT DEFI DDEE PREFAS DDE+DEFIJ (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

| Localisation | Effectif maximal | Fonction              | Type d'éclairage de sécurité | Cde de mise au repos | Présence coffret anti-panique | Type Luminaire | Type canalisation (1) | N° d'obs (*) |
|--------------|------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| CIRCULATIONS |                  | Evacuation (balisage) | Bloc autonome                | Oui                  |                               | Incandescence  | C2                    |              |

(1): CR1 : Résistant au feu, C1 : Non propagateur de l'incendie, C2 : Non propagateur de la flamme.

## BÂTIMENT PARKOTO (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

## Eclairage de sécurité

| Localisation     | Effectif maximal       | Fonction              | Type d'éclairage de sécurité | Cde de mise au repos | Présence coffret anti-panique | Type Luminaire            | Type canalisation (1) | N° d'obs (*) |
|------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| BATIMENT PARKING | Inférieur ou égal à 20 | Evacuation (balisage) | Bloc autonome                | Oui                  | Non                           | Diode électroluminescente | C2                    |              |

(1): CR1 : Résistant au feu, C1 : Non propagateur de l'incendie, C2 : Non propagateur de la flamme.

### BÂTIMENT ASSEMBLEE (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

| Localisation       | Effectif maximal       | Fonction                | Type d'éclairage de sécurité | Cde de mise au repos | Présence coffret anti-panique | Type Luminaire                            | Type canalisation (1) | N° d'obs (*) |
|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| BATIMENT ASSEMBLEE |                        | Anti-panique (Ambiance) |                              | Oui                  |                               | Fluorescence de type non permanent        | C2                    |              |
| BATIMENT ASSEMBLEE | Inférieur ou égal à 20 | Evacuation (balisage)   | Bloc autonome                | Oui                  |                               | Incandescence - Diode électroluminescente | C2                    |              |

(1): CR1 : Résistant au feu, C1 : Non propagateur de l'incendie, C2 : Non propagateur de la flamme.

### BÂTIMENT D DSI (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

| Localisation | Effectif maximal | Fonction              | Type d'éclairage de sécurité | Cde de mise au repos | Présence coffret anti-panique | Type Luminaire            | Type canalisation (1) | N° d'obs (*) |
|--------------|------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| CIRCULATIONS |                  | Evacuation (balisage) | Bloc autonome                | Oui                  |                               | Diode électroluminescente | C2                    |              |

(1): CR1 : Résistant au feu, C1 : Non propagateur de l'incendie, C2 : Non propagateur de la flamme.

### BÂTIMENT DSI/DEVELOPPEUR (EX DSASE) (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

| Localisation          | Effectif maximal | Fonction              | Type d'éclairage de sécurité | Cde de mise au repos | Présence coffret anti-panique | Type Luminaire | Type canalisation (1) | N° d'obs (*) |
|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| BATIMENT DSI EX DSASE |                  | Evacuation (balisage) | Bloc autonome                | Oui                  |                               | Incandescence  | C2                    |              |
| BATIMENT DEVELOPPEUR  |                  | Evacuation (balisage) | Bloc autonome                | Oui                  |                               | Incandescence  | C2                    |              |

(1): CR1 : Résistant au feu, C1 : Non propagateur de l'incendie, C2 : Non propagateur de la flamme.

### PRÉFAS SYNDICAT + CONSEILLERS (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 30/214

rapport n° : 335560554.1.R

en date du 23/11/2022

# Eclairage de sécurité

| Localisation                                                | Effectif maximal | Fonction              | Type d'éclairage de sécurité | Cde de mise au repos | Présence coffret anti-panique | Type Luminaire | Type canalisation (1) | N° d'obs (*) |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| BATIMENT PREFA SYNDICAT + CONSEILLERS > PREFACE CONSEILLERS |                  | Evacuation (balisage) | Bloc autonome                | Oui                  |                               | Incandescence  | C2                    |              |

(1): CR1 : Résistant au feu, C1 : Non propagateur de l'incendie, C2 : Non propagateur de la flamme.

## BÂTIMENT DSASE + MF + DC (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

| Localisation             | Effectif maximal       | Fonction              | Type d'éclairage de sécurité | Cde de mise au repos | Présence coffret anti-panique | Type Luminaire            | Type canalisation (1) | N° d'obs (*) |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| BATIMENT DSASE + MF + DC | Inférieur ou égal à 20 | Evacuation (balisage) | Bloc autonome                | Oui                  | Non                           | Diode électroluminescente | C2                    |              |

(1): CR1 : Résistant au feu, C1 : Non propagateur de l'incendie, C2 : Non propagateur de la flamme.

## BÂTIMENT C SECRETARIAT GENERAL (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

| Localisation | Effectif maximal | Fonction              | Type d'éclairage de sécurité | Cde de mise au repos | Présence coffret anti-panique | Type Luminaire | Type canalisation (1) | N° d'obs (*) |
|--------------|------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| CIRCULATIONS |                  | Evacuation (balisage) | Bloc autonome                | Oui                  |                               | Incandescence  | C2                    |              |

(1): CR1 : Résistant au feu, C1 : Non propagateur de l'incendie, C2 : Non propagateur de la flamme.

## BÂTIMENT TGBT/GE (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

| Localisation   | Effectif maximal | Fonction              | Type d'éclairage de sécurité | Cde de mise au repos | Présence coffret anti-panique | Type Luminaire | Type canalisation (1) | N° d'obs (*) |
|----------------|------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| POSTE TGBT/ GE |                  | Evacuation (balisage) | Bloc autonome                | Oui                  |                               | Incandescence  | C2                    | 65           |

(1): CR1 : Résistant au feu, C1 : Non propagateur de l'incendie, C2 : Non propagateur de la flamme.

## BÂTIMENT DPASS (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

| Localisation | Effectif maximal | Fonction              | Type d'éclairage de sécurité | Cde de mise au repos | Présence coffret anti-panique | Type Luminaire | Type canalisation (1) | N° d'obs (*) |
|--------------|------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| CIRCULATIONS |                  | Evacuation (balisage) | Bloc autonome                | Oui                  |                               | Incandescence  | C2                    |              |

(1): CR1 : Résistant au feu, C1 : Non propagateur de l'incendie, C2 : Non propagateur de la flamme.

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

## BÂTIMENT ARCHIVES (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

| Localisation      | Effectif maximal       | Fonction              | Type d'éclairage de sécurité | Cde de mise au repos | Présence coffret anti-panique | Type Luminaire            | Type canalisation (1) | N° d'obs (*) |
|-------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| BATIMENT ARCHIVES | Inférieur ou égal à 10 | Evacuation (balisage) | Bloc autonome                | Oui                  |                               | Diode électroluminescente |                       |              |

(1): CR1 : Résistant au feu, C1 : Non propagateur de l'incendie, C2 : Non propagateur de la flamme.

## PRÉFA DAJAP (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

| Localisation | Effectif maximal | Fonction              | Type d'éclairage de sécurité | Cde de mise au repos | Présence coffret anti-panique | Type Luminaire | Type canalisation (1) | N° d'obs (*) |
|--------------|------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| PREFA DAJAP  |                  | Evacuation (balisage) | Bloc autonome                | Oui                  |                               | Incandescence  | C2                    |              |

(1): CR1 : Résistant au feu, C1 : Non propagateur de l'incendie, C2 : Non propagateur de la flamme.

# Classement des locaux et emplacements en fonction des influences externes

## BÂTIMENT PRESIDENCE (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

Nous avons retenu une hypothèse de classement des locaux en fonction des renseignements communiqués.  
Nota : Ce classement reste de la responsabilité du chef d'établissement  
Il n'a pas été porté à notre connaissance l'existence de zones à risque d'explosion

| Type de locaux  | AE | AD | AG | IP<br>Mini<br>(2) | IK<br>Mini<br>(2) | BE | Autres (3) | Adaptation<br>Matériels et<br>Canalisations (1) | N°<br>d'obs<br>(*) |
|-----------------|----|----|----|-------------------|-------------------|----|------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Administrations | 1  | 1  | 1  | 20                | 02                |    |            | B                                               |                    |

## BÂTIMENT DAJAP DFB DRH (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

Nous avons retenu une hypothèse de classement des locaux en fonction des renseignements communiqués.  
Nota : Ce classement reste de la responsabilité du chef d'établissement  
Il n'a pas été porté à notre connaissance l'existence de zones à risque d'explosion

| Type de locaux | AE | AD | AG | IP<br>Mini<br>(2) | IK<br>Mini<br>(2) | BE | Autres (3) | Adaptation<br>Matériels et<br>Canalisations (1) | N°<br>d'obs<br>(*) |
|----------------|----|----|----|-------------------|-------------------|----|------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Bureaux        | 1  | 1  | 1  | 20                | 02                |    |            | B                                               |                    |

## BÂTIMENT DAF ET DAF URBA (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

Les classements des locaux nous ont été indiqués par le chef d'établissement.

Il n'a pas été porté à notre connaissance l'existence de zones à risque d'explosion

| Type de locaux  | AE | AD | AG | IP<br>Mini<br>(2) | IK<br>Mini<br>(2) | BE | Autres (3) | Adaptation<br>Matériels et<br>Canalisations (1) | N°<br>d'obs<br>(*) |
|-----------------|----|----|----|-------------------|-------------------|----|------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Administrations | 1  | 1  | 1  | 20                | 02                |    |            | B                                               |                    |

## BÂTIMENT DEFI DDEE PREFAS DDE+DEFIJ (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

Nous avons retenu une hypothèse de classement des locaux en fonction des renseignements communiqués.  
Nota : Ce classement reste de la responsabilité du chef d'établissement  
Il n'a pas été porté à notre connaissance l'existence de zones à risque d'explosion

| Type de locaux  | AE | AD | AG | IP<br>Mini<br>(2) | IK<br>Mini<br>(2) | BE | Autres (3) | Adaptation<br>Matériels et<br>Canalisations (1) | N°<br>d'obs<br>(*) |
|-----------------|----|----|----|-------------------|-------------------|----|------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Administrations | 1  | 1  | 1  | 20                | 02                |    |            | B                                               |                    |

## BÂTIMENT PARKOTO (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

Nous avons retenu une hypothèse de classement des locaux en fonction des renseignements communiqués.  
Nota : Ce classement reste de la responsabilité du chef d'établissement  
Il n'a pas été porté à notre connaissance l'existence de zones à risque d'explosion

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

## Classement des locaux et emplacements en fonction des influences externes

| Type de locaux | AE | AD | AG | IP Mini (2) | IK Mini (2) | BE | Autres (3) | Adaptation Matériels et Canalisations (1) | N° d'obs (*) |
|----------------|----|----|----|-------------|-------------|----|------------|-------------------------------------------|--------------|
| Bureaux        | 1  | 1  | 1  | 20          | 02          |    |            | B                                         |              |

### BÂTIMENT ASSEMBLEE (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

Les classements des locaux nous ont été indiqués par le chef d'établissement.

Il n'a pas été porté à notre connaissance l'existence de zones à risque d'explosion

| Type de locaux  | AE | AD | AG | IP Mini (2) | IK Mini (2) | BE | Autres (3) | Adaptation Matériels et Canalisations (1) | N° d'obs (*) |
|-----------------|----|----|----|-------------|-------------|----|------------|-------------------------------------------|--------------|
| Administrations | 1  | 1  | 1  | 20          | 02          |    |            | B                                         |              |

### BÂTIMENT D DSI (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

Les classements des locaux nous ont été indiqués par le chef d'établissement.

Il n'a pas été porté à notre connaissance l'existence de zones à risque d'explosion

| Type de locaux  | AE | AD | AG | IP Mini (2) | IK Mini (2) | BE | Autres (3) | Adaptation Matériels et Canalisations (1) | N° d'obs (*) |
|-----------------|----|----|----|-------------|-------------|----|------------|-------------------------------------------|--------------|
| Administrations | 1  | 1  | 1  | 20          | 02          |    |            | B                                         |              |

### BÂTIMENT DSI/DEVELOPPEUR (EX DSASE) (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

Nous avons retenu une hypothèse de classement des locaux en fonction des renseignements communiqués.

Nota : Ce classement reste de la responsabilité du chef d'établissement

Il n'a pas été porté à notre connaissance l'existence de zones à risque d'explosion

| Type de locaux | AE | AD | AG | IP Mini (2) | IK Mini (2) | BE | Autres (3) | Adaptation Matériels et Canalisations (1) | N° d'obs (*) |
|----------------|----|----|----|-------------|-------------|----|------------|-------------------------------------------|--------------|
| Bureaux        | 1  | 1  | 1  | 20          | 02          | 1  | AF 1       | B                                         |              |

### PRÉFAS SYNDICAT + CONSEILLERS (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

Nous avons retenu une hypothèse de classement des locaux en fonction des renseignements communiqués.

Nota : Ce classement reste de la responsabilité du chef d'établissement

Il n'a pas été porté à notre connaissance l'existence de zones à risque d'explosion

| Type de locaux | AE | AD | AG | IP Mini (2) | IK Mini (2) | BE | Autres (3) | Adaptation Matériels et Canalisations (1) | N° d'obs (*) |
|----------------|----|----|----|-------------|-------------|----|------------|-------------------------------------------|--------------|
| Bureaux        | 1  | 1  | 1  | 20          | 02          |    |            | B                                         |              |

### BÂTIMENT DSASE + MF + DC (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 34/214

rapport n° : 335560554.1.R

en date du 23/11/2022

## Classement des locaux et emplacements en fonction des influences externes

Nous avons retenu une hypothèse de classement des locaux en fonction des renseignements communiqués.  
Nota : Ce classement reste de la responsabilité du chef d'établissement  
Il n'a pas été porté à notre connaissance l'existence de zones à risque d'explosion

| Type de locaux | AE | AD | AG | IP<br>Mini<br>(2) | IK<br>Mini<br>(2) | BE | Autres (3) | Adaptation<br>Matériels et<br>Canalisations (1) | N°<br>d'obs<br>(*) |
|----------------|----|----|----|-------------------|-------------------|----|------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Bureaux        | 1  | 1  | 1  | 20                | 02                |    |            | B                                               |                    |

### BÂTIMENT C SECRETARIAT GENERAL (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

Nous avons retenu une hypothèse de classement des locaux en fonction des renseignements communiqués.  
Nota : Ce classement reste de la responsabilité du chef d'établissement  
Il n'a pas été porté à notre connaissance l'existence de zones à risque d'explosion

| Type de locaux  | AE | AD | AG | IP<br>Mini<br>(2) | IK<br>Mini<br>(2) | BE | Autres (3) | Adaptation<br>Matériels et<br>Canalisations (1) | N°<br>d'obs<br>(*) |
|-----------------|----|----|----|-------------------|-------------------|----|------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Administrations | 1  | 1  | 1  | 20                | 02                |    |            | B                                               |                    |

### BÂTIMENT TGBT/GE (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

Les classements des locaux nous ont été indiqués par le chef d'établissement.

Il n'a pas été porté à notre connaissance l'existence de zones à risque d'explosion

| Type de locaux                 | AE | AD | AG | IP<br>Mini<br>(2) | IK<br>Mini<br>(2) | BE | Autres (3) | Adaptation<br>Matériels et<br>Canalisations (1) | N°<br>d'obs<br>(*) |
|--------------------------------|----|----|----|-------------------|-------------------|----|------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Local groupe électrogène/ TGBT | 1  | 2  | 2  | 21                | 07                | 2  | AF 3       | B                                               |                    |

### BÂTIMENT DPASS (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

Les classements des locaux nous ont été indiqués par le chef d'établissement.

Il n'a pas été porté à notre connaissance l'existence de zones à risque d'explosion

| Type de locaux  | AE | AD | AG | IP<br>Mini<br>(2) | IK<br>Mini<br>(2) | BE | Autres (3) | Adaptation<br>Matériels et<br>Canalisations (1) | N°<br>d'obs<br>(*) |
|-----------------|----|----|----|-------------------|-------------------|----|------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Administrations | 1  | 1  | 1  | 20                | 02                |    |            | B                                               |                    |

### BÂTIMENT ARCHIVES (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

Nous avons retenu une hypothèse de classement des locaux en fonction des renseignements communiqués.  
Nota : Ce classement reste de la responsabilité du chef d'établissement  
Il n'a pas été porté à notre connaissance l'existence de zones à risque d'explosion

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Classement des locaux et emplacements en fonction des influences externes

| Type de locaux    | AE | AD | AG | IP Mini (2) | IK Mini (2) | BE | Autres (3) | Adaptation Matériels et Canalisations (1) | N° d'obs (*) |
|-------------------|----|----|----|-------------|-------------|----|------------|-------------------------------------------|--------------|
| Locaux d'archives | 1  | 1  | 1  | 20          | 02          | 2  |            | B                                         |              |

## PRÉFA DAJAP (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

Nous avons retenu une hypothèse de classement des locaux en fonction des renseignements communiqués.

Nota : Ce classement reste de la responsabilité du chef d'établissement

Il n'a pas été porté à notre connaissance l'existence de zones à risque d'explosion

| Type de locaux    | AE | AD | AG | IP Mini (2) | IK Mini (2) | BE | Autres (3) | Adaptation Matériels et Canalisations (1) | N° d'obs (*) |
|-------------------|----|----|----|-------------|-------------|----|------------|-------------------------------------------|--------------|
| Bureaux           | 1  | 1  | 1  | 20          | 02          |    |            | B                                         |              |
| Locaux d'archives | 1  | 1  | 1  | 20          | 02          | 2  |            | B                                         |              |

(1) M : (Mauvais) Indique une incompatibilité du matériel ou des canalisations par rapport aux conditions d'influences externes

B : (Bon) Indique que le matériel et les canalisations sont adaptés aux conditions d'influences externes.

(2) IP : Indice de protection

IK : Indice de choc mécanique

(3) Dans le cas où des codifications ne seraient pas indiquées dans le tableau ci-dessous, se reporter à la partie 512 de la norme NFC 15-100.

| PRESENCE DE CORPS SOLIDES |                                 | PRESENCE D'EAU                   |                          |     | CHOCS MECANIQUES |     |                 |
|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----|------------------|-----|-----------------|
| AE1                       | Négligeable                     | AD1                              | Négligeable              | AD5 | Jets             | AG1 | Faibles         |
| AE2                       | Petits objets >=2,5 mm          | AD2                              | Gouttes                  | AD6 | Paquets          | AG2 | Moyens          |
| AE3                       | Très petits objets (1 à 2,5 mm) | AD3                              | Aspersion                | AD7 | Immersion        | AG3 | Importants      |
| AE4                       | Poussières                      | AD4                              | Projection               | AD8 | Submersion       | AG4 | Très importants |
| COMPETENCE DES PERSONNES  |                                 | MATIERES TRAITEES OU ENTREPOSEES |                          |     |                  |     |                 |
| BA1                       | Ordinaire                       | BE1                              | Négligeables             |     |                  |     |                 |
| BA2                       | Enfants                         | BE2                              | Risques d'incendie       |     |                  |     |                 |
| BA3                       | Handicapés                      | BE3                              | Risques d'explosion      |     |                  |     |                 |
| BA4                       | Personnes averties              | BE4                              | Risques de contamination |     |                  |     |                 |
| BA5                       | Personnes qualifiées            |                                  |                          |     |                  |     |                 |
| CORROSION                 |                                 | VIBRATIONS                       |                          |     |                  |     |                 |
| AF1                       | Négligeable                     | AH1                              | Faible                   |     |                  |     |                 |
| AF2                       | Atmosphérique                   | AH2                              | Moyennes                 |     |                  |     |                 |
| AF3                       | Intermittente ou accidentelle   | AH3                              | Importantes              |     |                  |     |                 |
| AF4                       | Permanente                      |                                  |                          |     |                  |     |                 |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Caractéristiques des installations électriques vérifiées

## Abréviations, sigles et repères utilisés dans les tableaux de relevés

**IK Max:** Intensité de court-circuit maximum **PdC:** Pouvoir de coupure

### TYPE DES UNITES FONCTIONNELLES HT

| Type   | Disjoncteur          | Disjoncteur débrochable | Disjoncteur double sectionnement | Disjoncteur simple sectionnement | Disjoncteur débrochable simple sectionnement | Sectionneur | Interrupteur-sectionneur         | Combiné interrupteur-fusibles  | Interrupteur-fusibles associés |
|--------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Repère | D                    | DB                      | DdS                              | DsS                              | DBsS                                         | S           | IS                               | CIF                            | IF                             |
| Type   | Sectionneur-fusibles | Fusible                 | Contacteur-fusibles              | Contacteur                       | Transformateur de puissance intégré HT/BT    | Comptage    | Transformateur de potentiel (TP) | Transformateur de courant (TC) |                                |
| Repère | SF                   | F                       | CtF                              | Ct                               | TR                                           | CPT         | TP                               | TC                             |                                |

### PROTECTION DES CIRCUITS HT

| Type   | Fusible                 | Maximum de courant phase | Maximum de courant terre (homopolaire) | Directionnel de courant phase | Directionnel de courant homopolaire | Surcharge par images thermiques | Surcharge par sondes thermiques | Surcharge par Thermostat | Maximum de tension résiduelle |
|--------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Repère | Fu                      | 50-51                    | 50N-50G<br>51N-51G                     | 67                            | 67N                                 | 49                              | 49T                             | 26                       | 59N                           |
| Type   | Détection gaz, pression | Différentielle           |                                        |                               |                                     |                                 |                                 |                          |                               |
| Repère | 63                      | 87                       |                                        |                               |                                     |                                 |                                 |                          |                               |

### TYPE DE LIAISONS HT

| Type   | Jeu de barres | Liaison jeu de barre par double dérivation | Liaison jeu de barre par coupure d'artère | Liaison jeu de barre par simple dérivation | Liaison transformateur | Liaison unité fonctionnelle | Liaison récepteur |
|--------|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Repère | JB            | JBDD                                       | JBCA                                      | JBSD                                       | LT                     | LUF                         | LR                |

### MODES DE POSE DES CANALISATIONS EN HT

| Nature          | Conduits, goulottes fermées, caniveaux ouverts, alvéoles, blocs manufacturés | Chemins de câbles, tablettes, corbeaux, échelles à câbles, gouttières, goulottes ouvertes | Caniveaux fermés | Lignes aériennes | Canalisations enterrées |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| PVC             | 1                                                                            | 2                                                                                         | 3                | 5                | 6                       |
| PR / EPR        | 10                                                                           | 20                                                                                        | 30               | 50               | 60                      |
| Papier imprégné | 31                                                                           | 32                                                                                        | 33               | 35               | 36                      |
| PE              | 41                                                                           | 42                                                                                        | 43               | 44               | 45                      |
| Conducteur nu   | -                                                                            | -                                                                                         | -                | 55               | -                       |

### PROTECTION DES CANALISATIONS BT

| DISPOSITIF DE PROTECTION | FUSIBLES     |                   |                    | DISCONTACTEURS |           |                   | DISJONCTEURS  |              |                         |   |   |   |   |    |                      |             |    |     |
|--------------------------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------|-------------------|---------------|--------------|-------------------------|---|---|---|---|----|----------------------|-------------|----|-----|
|                          | Rechargeable | calibré ordinaire | Cartouche HPC      | Magnétique     | Thermique | Magnéto-thermique | Usage général | Disj. moteur | Courbe de déclenchement |   |   |   |   |    | Disj. de branchement | Indéterminé |    |     |
| Repère                   | FR           | F                 | gl, gF, gG, aM, AD | Rm             | Rt        | Rmt               | UG            | DM           | L                       | U | B | C | D | MA | K                    | Z           | BR | Ind |

### \*COMMANDE ET SECTIONNEMENT DES CANALISATIONS BT

| DISPOSITIF | INTERRUPTEUR | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL | SECTIONNEUR | CONTACTEUR |
|------------|--------------|---------------------------|-------------|------------|
| Repère     | I            | ID                        | S           | Ct         |

### TYPE DE CABLES ET MODES DE POSE DES CANALISATIONS EN BT

|                  | Conduits, moulures, gaines, goulottes, plinthes | Fixation aux parois, chemins de câbles, tablettes | Caniveaux | Sur isolateurs | Lignes aériennes | Canalisations enterrées |
|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------|-------------------------|
| Caoutchouc PVC   | 1                                               | 2                                                 | 3         | 4              | 5                | 6                       |
| PR / PRC         | 10                                              | 20                                                | 30        | 40             | 50               | 60                      |
| Résistant au feu | 21                                              | 22                                                | 23        | 24             | 25               | 26                      |
| Isolant minéral  | 11                                              | 12                                                | 13        | 14             | 15               | 16                      |

CI : Câblage interne d'une armoire ou d'un coffret électrique.

CIS : Câblage interne d'une armoire ou d'un coffret électrique secouru par une alimentation auxiliaire.

RES : Réserve (circuit non câblé).

# Installations Basse et Très Basse Tension

## BÂTIMENT PRESIDENCE (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

### Circuits Basse et Très Basse Tension

| Installation(s) concernée(s) | Désignation ou nature de la source | Domaine de tension (1) | Tension (V) Nature du courant (2) | Schéma de mise à la terre (3) | N° d'obs (*) |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>Bâtiment PRESIDENCE</b>   |                                    |                        |                                   |                               |              |
| Force/Ecl.                   | Réseau Public ENERCAL              | BT                     | 400 / 230 CA                      | TT                            |              |

- (1) **TBTS** : Très Basse Tension de Sécurité, **TBTP** : Très Basse Tension de Protection, **TBTF** : Très Basse Tension Fonctionnelle, **TBT** : U <= 50V en CA, U <= 120V en CC,  
**BT** : 50 < U 1000V en courant alternatif et 120 < U 1500V en courant continu.
- (2) **CA** : Courant Alternatif **CC** : Courant Continu.
- (3) **TT** : Neutre direct à la terre **TN (TNC/TNS)**, **TNC ou TNS** : Mise au neutre des masses **IT** : Neutre isolé ou impédant.

## BÂTIMENT DAJAP DFB DRH (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

### Origine de la source d'alimentation Basse Tension

Secondaire d'un (de) transformateur(s) HT/BT : 410V

### Circuits Basse et Très Basse Tension

| Installation(s) concernée(s)  | Désignation ou nature de la source | Domaine de tension (1) | Tension (V) Nature du courant (2) | Schéma de mise à la terre (3) | N° d'obs (*) |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>Bâtiment DAJAP DFB DRH</b> |                                    |                        |                                   |                               |              |
| FORCE/ECL.                    | Réseau Interne                     | BT                     | 400 / 230 CA                      | TT                            |              |

- (1) **TBTS** : Très Basse Tension de Sécurité, **TBTP** : Très Basse Tension de Protection, **TBTF** : Très Basse Tension Fonctionnelle, **TBT** : U <= 50V en CA, U <= 120V en CC,  
**BT** : 50 < U 1000V en courant alternatif et 120 < U 1500V en courant continu.
- (2) **CA** : Courant Alternatif **CC** : Courant Continu.
- (3) **TT** : Neutre direct à la terre **TN (TNC/TNS)**, **TNC ou TNS** : Mise au neutre des masses **IT** : Neutre isolé ou impédant.

### Constitution du circuit de protection

Le circuit est constitué par des Conducteurs de protection incorporés aux canalisations et distribués dans toute l'installation

Présence de liaisons équipotentielles :

Sans Objet

## BÂTIMENT DAF ET DAF URBA (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

### Origine de la source d'alimentation Basse Tension

ONDULEUR

Secondaire d'un (de) transformateur(s) HT/BT : 410V

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Installations Basse et Très Basse Tension

## Sources Basse et Très Basse Tension

### EMPLACEMENT ET DESIGNATION DU LOCAL :

Batiment DAF

| Identification et caractéristiques principales des sources BT | Protections particulières | Circuits secondaires              | N° d'obs. (*) |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------|
| "ONDULEUR ARCHIVES"<br>LIEBERT<br>N°<br>20 kVA<br>230 V       |                           | Schéma de liaison à la terre :TNS |               |

## Constitution du circuit de protection

Le circuit est constitué par des Conducteurs de protection incorporés aux canalisations et distribués dans toute l'installation

Présence de liaisons équipotentielles :

Sans Objet

## BÂTIMENT DEFI DDEE PREFAS DDE+DEFIJ (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

## Origine de la source d'alimentation Basse Tension

Secondaire d'un (de) transformateur(s) HT/BT : 410V

## Circuits Basse et Très Basse Tension

| Installation(s) concernée(s)               | Désignation ou nature de la source | Domaine de tension (1) | Tension (V) Nature du courant (2) | Schéma de mise à la terre (3) | N° d'obs (*) |
|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>Bâtiment DEFI DDEE PREFAS DDE+DEFIJ</b> |                                    |                        |                                   |                               |              |
| Force/Ecl.                                 | Réseau interne                     | BT                     | 400 / 230<br>CA                   | TT                            |              |

(1) **TBTS** : Très Basse Tension de Sécurité, **TBTP** : Très Basse Tension de Protection, **TBTF** : Très Basse Tension Fonctionnelle, **TBT** : U <= 50V en CA, U <= 120V en CC,

**BT** : 50 < U < 1000V en courant alternatif et 120 < U < 1500V en courant continu.

(2) **CA** : Courant Alternatif **CC** : Courant Continu.

(3) **TT** : Neutre direct à la terre **TN (TNC/TNS)**, **TNC ou TNS** : Mise au neutre des masses **IT** : Neutre isolé ou impédant.

## Constitution du circuit de protection

Le circuit est constitué par des Conducteurs de protection incorporés aux canalisations et distribués dans toute l'installation

Présence de liaisons équipotentielles :

Sans Objet

## BÂTIMENT PARKOTO (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 39/214

rapport n° : 335560554.1.R

en date du 23/11/2022

# Installations Basse et Très Basse Tension

## Origine de la source d'alimentation Basse Tension

Secondaire d'un (de) transformateur(s) HT/BT : 410V

## Circuits Basse et Très Basse Tension

| Installation(s) concernée(s) | Désignation ou nature de la source | Domaine de tension (1) | Tension (V) Nature du courant (2) | Schéma de mise à la terre (3) | N° d'obs (*) |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>Bâtiment PARKOTO</b>      |                                    |                        |                                   |                               |              |
| Force/Ecl.                   | Réseau Interne                     | BT                     | 400 / 230 CA                      | TT                            |              |

- (1) **TBTS** : Très Basse Tension de Sécurité, **TBTP** : Très Basse Tension de Protection, **TBTF** : Très Basse Tension Fonctionnelle, **TBT** : U <= 50V en CA, U <= 120V en CC,  
**BT** : 50 < U 1000V en courant alternatif et 120 < U 1500V en courant continu.
- (2) **CA** : Courant Alternatif **CC** : Courant Continu.
- (3) **TT** : Neutre direct à la terre **TN (TNC/TNS)**, **TNC ou TNS** : Mise au neutre des masses **IT** : Neutre isolé ou impédant.

## Constitution du circuit de protection

Le circuit est constitué par des Conducteurs de protection incorporés aux canalisations et distribués dans toute l'installation

Présence de liaisons équipotentielles :

Sans Objet

## BÂTIMENT ASSEMBLEE (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

### Origine de la source d'alimentation Basse Tension

Secondaire d'un (de) transformateur(s) HT/BT : 410V

### Circuits Basse et Très Basse Tension

| Installation(s) concernée(s) | Désignation ou nature de la source | Domaine de tension (1) | Tension (V) Nature du courant (2) | Schéma de mise à la terre (3) | N° d'obs (*) |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>Bâtiment ASSEMBLEE</b>    |                                    |                        |                                   |                               |              |
| Force/Ecl.                   | Réseau Interne                     | BT                     | 400 / 230 CA                      | TT                            |              |

- (1) **TBTS** : Très Basse Tension de Sécurité, **TBTP** : Très Basse Tension de Protection, **TBTF** : Très Basse Tension Fonctionnelle, **TBT** : U <= 50V en CA, U <= 120V en CC,  
**BT** : 50 < U 1000V en courant alternatif et 120 < U 1500V en courant continu.
- (2) **CA** : Courant Alternatif **CC** : Courant Continu.
- (3) **TT** : Neutre direct à la terre **TN (TNC/TNS)**, **TNC ou TNS** : Mise au neutre des masses **IT** : Neutre isolé ou impédant.

## Constitution du circuit de protection

Le circuit est constitué par des Conducteurs de protection incorporés aux canalisations et distribués dans toute l'installation

Présence de liaisons équipotentielles :

Sans Objet

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Installations Basse et Très Basse Tension

## BÂTIMENT D DSI (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

### Origine de la source d'alimentation Basse Tension

Secondaire d'un (de) transformateur(s) HT/BT : 410V

ONDULEUR

### Sources Basse et Très Basse Tension

#### EMPLACEMENT ET DESIGNATION DU LOCAL : BATIMENT D DSI > DATA CENTER

| Identification et caractéristiques principales des sources BT                                        | Protections particulières | Circuits secondaires                                                                                          | N° d'obs. (*) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Alternateur "GE DSI" (Source de remplacement)<br>SDMO<br>N°314338<br>200 kVA<br>400 V CA - Is : 230A | -Th                       | Schéma de liaison à la terre :TN<br>(TNC/TNS)<br>Type de liaison en aval : Câble U<br>1000 R2V<br>70mm2<br>Cu |               |

#### EMPLACEMENT ET DESIGNATION DU LOCAL : BATIMENT DSI DATA CENTER

| Identification et caractéristiques principales des sources BT                           | Protections particulières | Circuits secondaires                                                                                       | N° d'obs. (*) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Onduleur "ONDULEUR 2" (Source de remplacement)<br>SOCOMECE<br>N°2<br>30 kVA<br>400 V CA |                           | Schéma de liaison à la terre :TN<br>(TNC/TNS)<br>Type de liaison en aval : Câble<br>H07RN-F<br>16mm2<br>Cu |               |
| Onduleur "ONDULEUR 1" (Source de remplacement)<br>SOCOMECE<br>N°1<br>30 kVA<br>400 V CA |                           | Schéma de liaison à la terre :TN<br>(TNC/TNS)<br>Type de liaison en aval : Câble<br>H07RN-F<br>16mm2<br>Cu |               |

#### EMPLACEMENT ET DESIGNATION DU LOCAL : BATIMENT DSI DATA CENTER > Salle de réunion

| Identification et caractéristiques principales des sources BT                                    | Protections particulières | Circuits secondaires                          | N° d'obs. (*) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| Onduleur "Onduleur Salle de Réunion"<br>SOCOMECE<br>N°3I21900378<br>3 kVA<br>230 V CA - Is : 14A |                           | Schéma de liaison à la terre :TN<br>(TNC/TNS) |               |

### Constitution du circuit de protection

Le circuit est constitué par des Conducteurs de protection incorporés aux canalisations et distribués dans toute l'installation

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Installations Basse et Très Basse Tension

Présence de liaisons équipotentielles :

Sans Objet

## BÂTIMENT DSI/DEVELOPPEUR (EX DSASE) (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

### Origine de la source d'alimentation Basse Tension

Secondaire d'un (de) transformateur(s) HT/BT : 410V

### Circuits Basse et Très Basse Tension

| Installation(s) concernée(s)               | Désignation ou nature de la source | Domaine de tension (1) | Tension (V) Nature du courant (2) | Schéma de mise à la terre (3) | N° d'obs (*) |
|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>Bâtiment DSI/DEVELOPPEUR (EX DSASE)</b> |                                    |                        |                                   |                               |              |
| FORCE ET ECLAIRAGE                         | RESEAU INTERNE HOTEL DE PROVINCE   | BT                     | 400 / 230 CA                      | TNS                           |              |

(1) **TBTS** : Très Basse Tension de Sécurité, **TBTP** : Très Basse Tension de Protection, **TBTF** : Très Basse Tension Fonctionnelle, **TBT** : U <= 50V en CA, U <= 120V en CC,

**BT** : 50 < U < 1000V en courant alternatif et 120 < U < 1500V en courant continu.

(2) **CA** : Courant Alternatif **CC** : Courant Continu.

(3) **TT** : Neutre direct à la terre **TN (TNC/TNS)**, **TNC ou TNS** : Mise au neutre des masses **IT** : Neutre isolé ou impédant.

### Constitution du circuit de protection

Le circuit est constitué par des Conducteurs de protection incorporés aux canalisations et distribués dans toute l'installation

Présence de liaisons équipotentielles :

Sans Objet

## PRÉFAS SYNDICAT + CONSEILLERS (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

### Origine de la source d'alimentation Basse Tension

Secondaire d'un (de) transformateur(s) HT/BT : 410V

### Sources Basse et Très Basse Tension

#### **EMPLACEMENT ET DESIGNATION DU LOCAL :** **BATIMENT PREFA SYNDICAT + CONSEILLERS**

| Identification et caractéristiques principales des sources BT                          | Protections particulières | Circuits secondaires             | N° d'obs. (*) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------|
| Onduleur "Onduleur 3KVA"<br>SOCOMECE<br>N°3117850709<br>3 kVA<br>230 V CA - Is : 13,7A |                           | Schéma de liaison à la terre :TT |               |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Installations Basse et Très Basse Tension

## Circuits Basse et Très Basse Tension

| Installation(s) concernée(s)         | Désignation ou nature de la source | Domaine de tension (1) | Tension (V) Nature du courant (2) | Schéma de mise à la terre (3) | N° d'obs (*) |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>Préfas SYNDICAT + CONSEILLERS</b> |                                    |                        |                                   |                               |              |
| Force/Ecl.                           | Réseau Interne                     | BT                     | 400 / 230 CA                      | TT                            |              |

- (1) **TBTS** : Très Basse Tension de Sécurité, **TBTP** : Très Basse Tension de Protection, **TBTF** : Très Basse Tension Fonctionnelle, **TBT** : U <= 50V en CA, U <= 120V en CC,  
**BT** : 50 < U 1000V en courant alternatif et 120 < U 1500V en courant continu.
- (2) **CA** : Courant Alternatif **CC** : Courant Continu.
- (3) **TT** : Neutre direct à la terre **TN (TNC/TNS)**, **TNC ou TNS** : Mise au neutre des masses **IT** : Neutre isolé ou impédant.

## Constitution du circuit de protection

Le circuit est constitué par des Conducteurs de protection incorporés aux canalisations et distribués dans toute l'installation

Présence de liaisons équipotentielles :

Sans Objet

## BÂTIMENT DSASE + MF + DC (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

### Origine de la source d'alimentation Basse Tension

Secondaire d'un (de) transformateur(s) HT/BT : 410V

## Circuits Basse et Très Basse Tension

| Installation(s) concernée(s)    | Désignation ou nature de la source | Domaine de tension (1) | Tension (V) Nature du courant (2) | Schéma de mise à la terre (3) | N° d'obs (*) |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>Bâtiment DSASE + MF + DC</b> |                                    |                        |                                   |                               |              |
| Force/Ecl.                      | Réseau Interne                     | BT                     | 400 / 230 CA                      | TT                            |              |

- (1) **TBTS** : Très Basse Tension de Sécurité, **TBTP** : Très Basse Tension de Protection, **TBTF** : Très Basse Tension Fonctionnelle, **TBT** : U <= 50V en CA, U <= 120V en CC,  
**BT** : 50 < U 1000V en courant alternatif et 120 < U 1500V en courant continu.
- (2) **CA** : Courant Alternatif **CC** : Courant Continu.
- (3) **TT** : Neutre direct à la terre **TN (TNC/TNS)**, **TNC ou TNS** : Mise au neutre des masses **IT** : Neutre isolé ou impédant.

## Constitution du circuit de protection

Le circuit est constitué par des Conducteurs de protection incorporés aux canalisations et distribués dans toute l'installation

Présence de liaisons équipotentielles :

Sans Objet

## BÂTIMENT C SECRETARIAT GENERAL (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 43/214

rapport n° : 335560554.1.R

en date du 23/11/2022

# Installations Basse et Très Basse Tension

## Origine de la source d'alimentation Basse Tension

ONDULEUR

Secondaire d'un (de) transformateur(s) HT/BT : 410V

## Sources Basse et Très Basse Tension

**EMPLACEMENT ET DESIGNATION DU LOCAL :**  
BATIMENT C SG

| Identification et caractéristiques principales des sources BT                                                      | Protections particulières | Circuits secondaires                                                                                       | N° d'obs. (*) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Onduleur "Onduleur SG 10KVA" (Source de remplacement)<br>SOCOME C<br>N°5I20150012<br>10 kVA<br>208 V CA - Is : 43A |                           | Schéma de liaison à la terre :TN<br>(TNC/TNS)<br>Type de liaison en aval : Câble<br>H07RN-F<br>16mm2<br>Cu |               |

## Constitution du circuit de protection

Le circuit est constitué par des Conducteurs de protection incorporés aux canalisations et distribués dans toute l'installation

Présence de liaisons équipotentielles :

Sans Objet

## BÂTIMENT TGBT/GE (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

### Origine de la source d'alimentation Basse Tension

Secondaire d'un (de) transformateur(s) HT/BT : 410V

### Sources Basse et Très Basse Tension

**EMPLACEMENT ET DESIGNATION DU LOCAL :**  
POSTE TGBT/ GE

| Identification et caractéristiques principales des sources BT                      | Protections particulières | Circuits secondaires                          | N° d'obs. (*) |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| GROUPE ELECTROGENE "GROUPE ELECTROGENE"<br>SDMO<br>N°S21873<br>250 kVA<br>400 V CA |                           | Schéma de liaison à la terre :TN<br>(TNC/TNS) |               |

## Circuits Basse et Très Basse Tension

| Installation(s) concernée(s) | Désignation ou nature de la source | Domaine de tension (1) | Tension (V) Nature du courant (2) | Schéma de mise à la terre (3) | N° d'obs (*) |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>Bâtiment TGBT/GE</b>      |                                    |                        |                                   |                               |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Installations Basse et Très Basse Tension

| Installation(s) concernée(s) | Désignation ou nature de la source | Domaine de tension (1) | Tension (V) Nature du courant (2) | Schéma de mise à la terre (3) | N° d'obs (*) |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------|
| HOTEL DE LA PROVINCE         | ENERCAL                            | BT                     | 400 / 230 CA                      | TN(TNC/TNS)                   |              |

- (1) **TBTS : Très Basse Tension de Sécurité, TBTP : Très Basse Tension de Protection, TBTF : Très Basse Tension Fonctionnelle,**  
**TBT : U <= 50V en CA, U <= 120V en CC,**  
**BT : 50 < U 1000V en courant alternatif et 120 < U 1500V en courant continu.**
- (2) **CA : Courant Alternatif CC : Courant Continu.**
- (3) **TT : Neutre direct à la terre TN (TNC/TNS), TNC ou TNS : Mise au neutre des masses IT : Neutre isolé ou impédant.**

## Constitution du circuit de protection

Le circuit est constitué par des Conducteurs de protection incorporés aux canalisations et distribués dans toute l'installation  
 Présence de liaisons équipotentielles :  
 Sans Objet

## BÂTIMENT DPASS (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

### Origine de la source d'alimentation Basse Tension

ONDULEUR

Secondaire d'un (de) transformateur(s) HT/BT : 410V

### Sources Basse et Très Basse Tension

**EMPLACEMENT ET DESIGNATION DU LOCAL :**  
 DPASS AILE DROITE

| Identification et caractéristiques principales des sources BT | Protections particulières | Circuits secondaires               | N° d'obs. (*) |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------|
| "ONDULEUR"<br>LIEBERT<br>N°<br>20 kVA<br>230 V                |                           | Schéma de liaison à la terre : TNS |               |

### Circuits Basse et Très Basse Tension

| Installation(s) concernée(s) | Désignation ou nature de la source | Domaine de tension (1) | Tension (V) Nature du courant (2) | Schéma de mise à la terre (3) | N° d'obs (*) |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>Bâtiment DPASS</b>        |                                    |                        |                                   |                               |              |
| Force/Ecl.                   | Réseau Interne                     | BT                     | 400 / 230 CA                      | TN(TNC/TNS)                   |              |

- (1) **TBTS : Très Basse Tension de Sécurité, TBTP : Très Basse Tension de Protection, TBTF : Très Basse Tension Fonctionnelle,**  
**TBT : U <= 50V en CA, U <= 120V en CC,**  
**BT : 50 < U 1000V en courant alternatif et 120 < U 1500V en courant continu.**
- (2) **CA : Courant Alternatif CC : Courant Continu.**

# Installations Basse et Très Basse Tension

| Installation(s) concernée(s) | Désignation ou nature de la source | Domaine de tension (1) | Tension (V) Nature du courant (2) | Schéma de mise à la terre (3) | N° d'obs (*) |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------|
|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------|

(3) TT : Neutre direct à la terre TN (TNC/TNS), TNC ou TNS : Mise au neutre des masses IT : Neutre isolé ou impédant.

## Constitution du circuit de protection

Le circuit est constitué par des Conducteurs de protection incorporés aux canalisations et distribués dans toute l'installation

Présence de liaisons équipotentielles :

Sans Objet

## BÂTIMENT ARCHIVES (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

### Origine de la source d'alimentation Basse Tension

Secondaire d'un (de) transformateur(s) HT/BT : 410V

### Sources Basse et Très Basse Tension

**EMPLACEMENT ET DESIGNATION DU LOCAL :**  
BATIMENT ARCHIVES

| Identification et caractéristiques principales des sources BT                         | Protections particulières | Circuits secondaires             | N° d'obs. (*) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------|
| Onduleur "Onduleur 2KVA"<br>SOCOMECH<br>N°2I20C00148<br>2 kVA<br>230 V CA - Is : 8,7A |                           | Schéma de liaison à la terre :TT |               |

### Circuits Basse et Très Basse Tension

| Installation(s) concernée(s) | Désignation ou nature de la source | Domaine de tension (1) | Tension (V) Nature du courant (2) | Schéma de mise à la terre (3) | N° d'obs (*) |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>Bâtiment Archives</b>     |                                    |                        |                                   |                               |              |
| Force/Ecl.                   | Réseau Interne                     | BT                     | 400 / 230 CA                      | TT                            |              |

(1) **TBTS : Très Basse Tension de Sécurité, TBTP : Très Basse Tension de Protection, TBTF : Très Basse Tension Fonctionnelle,**  
**TBT : U <= 50V en CA, U <= 120V en CC,**

**BT : 50 < U < 1000V en courant alternatif et 120 < U < 1500V en courant continu.**

(2) **CA : Courant Alternatif CC : Courant Continu.**

(3) **TT : Neutre direct à la terre TN (TNC/TNS), TNC ou TNS : Mise au neutre des masses IT : Neutre isolé ou impédant.**

## Constitution du circuit de protection

Le circuit est constitué par des Conducteurs de protection incorporés aux canalisations et distribués dans toute l'installation

Présence de liaisons équipotentielles :

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 46/214

rapport n° : 335560554.1.R

en date du 23/11/2022

# Installations Basse et Très Basse Tension

Sans Objet

## PRÉFA DAJAP (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

### Origine de la source d'alimentation Basse Tension

Secondaire d'un (de) transformateur(s) HT/BT : 410V

### Circuits Basse et Très Basse Tension

| Installation(s) concernée(s) | Désignation ou nature de la source | Domaine de tension (1) | Tension (V) Nature du courant (2) | Schéma de mise à la terre (3) | N° d'obs (*) |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>Préfa DAJAP</b>           |                                    |                        |                                   |                               |              |
| Force/Ecl.                   | Réseau Interne                     | BT                     | 400 / 230 CA                      | TT                            |              |

- (1) **TBTS** : Très Basse Tension de Sécurité, **TBTP** : Très Basse Tension de Protection, **TBTF** : Très Basse Tension Fonctionnelle, **TBT** :  $U \leq 50V$  en CA,  $U \leq 120V$  en CC,  
**BT** :  $50 < U < 1000V$  en courant alternatif et  $120 < U < 1500V$  en courant continu.
- (2) **CA** : Courant Alternatif **CC** : Courant Continu.
- (3) **TT** : Neutre direct à la terre **TN (TNC/TNS)**, **TNC** ou **TNS** : Mise au neutre des masses **IT** : Neutre isolé ou impédant.

### Constitution du circuit de protection

Le circuit est constitué par des Conducteurs de protection incorporés aux canalisations et distribués dans toute l'installation

Présence de liaisons équipotentielles :

Sans Objet

### Liste des schémas caractérisant les installations Basse Tension (hors armoires et coffrets)

Aucun schéma présenté

### Coffrets et armoires électriques Basse Tension

Nota : Les caractéristiques des dispositifs différentiels sont indiquées dans le chapitre « *Résultat des mesures et essais* »

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre)  | Commande / Sectionnement / Protection surintensités |                            |              |                                                             |                       |       |                  | Commentaires | N° d'obs (*) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------------------|--------------|--------------|
|                                                 | Type et calibre (A) (4)                             | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) |              |              |
| <b>Bâtiment PRESIDENCE</b>                      |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| <b>BATIMENT PRESIDENCE &gt; Accueil général</b> |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| <b>TD B :</b><br><b>Ik3max = 3.0 kA</b>         |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              | <b>2</b>     |
| .Général(1)                                     | BR 160                                              |                            |              | 185+70                                                      |                       |       |                  |              |              |
| ..Bt E(1)                                       | 63                                                  |                            |              | 35<br>3NT                                                   |                       |       |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Installations Basse et Très Basse Tension

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités |                            |              |                                                             |                       |       |                  | Commentaires | N° d'obs (*) |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------------------|--------------|--------------|
|                                                | Type et calibre (A) (4)                             | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) |              |              |
| ..Départ PC onduleur(1)                        | U 20                                                | 4                          |              | 1NT                                                         |                       |       |                  |              |              |
| ..Général Eclairage secouru(1)                 | C 32                                                |                            |              | 3N                                                          |                       |       |                  |              |              |
| ...Départ Ecl.(14)                             | C 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ..Gache elec(1)                                | C 10                                                |                            |              | 2,5<br>1NT                                                  |                       |       |                  |              |              |
| ..Départ PC(1)                                 | C 16                                                |                            |              | 2,5<br>1NT                                                  |                       |       |                  |              |              |
| ..Départ PC(1)                                 | C 16                                                |                            |              | 2,5<br>1NT                                                  |                       |       |                  |              |              |
| ..Départ PC(1)                                 | C 16                                                |                            |              | 2,5<br>1NT                                                  |                       |       |                  |              |              |
| ..Départ PC(1)                                 | C 16                                                |                            |              | 2,5<br>1NT                                                  |                       |       |                  |              |              |
| ..Départ PC(1)                                 | C 16                                                |                            |              | 2,5<br>1NT                                                  |                       |       |                  |              |              |
| ..Départ PC(1)                                 | C 16                                                |                            |              | 2,5<br>1NT                                                  |                       |       |                  |              |              |
| ..Vaguemestre(1)                               | C 16                                                |                            |              | 2,5<br>1NT                                                  |                       |       |                  |              |              |
| ..Photocopieur(1)                              | C 16                                                |                            |              | 2,5<br>1NT                                                  |                       |       |                  |              |              |
| ..Général Eclairage non secouru(1)             | C 32                                                |                            |              | 3N                                                          |                       |       |                  |              |              |
| ...Départ Ecl.(4)                              | C 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Extracteur(1)                               | DM 0,63                                             |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 3T                                            |                       |       |                  |              |              |
| ...Extracteur(1)                               | DM 0,63                                             |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 3T                                            |                       |       |                  |              |              |
| ...Extracteur(1)                               | DM 0,63                                             |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 3T                                            |                       |       |                  |              |              |
| ..Général divers secouru(1)                    | C 50                                                |                            |              | 3N                                                          |                       |       |                  |              |              |
| ...Seche mains(1)                              | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Seche mains(1)                              | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Seche mains(1)                              | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Seche mains(1)                              | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Seche mains(1)                              | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...CE(1)                                       | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Circuit Climatisation(1)                    | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...CE(1)                                       | C 15                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Circuit Climatisation(5)                    | U 15                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Circuit Climatisation(9)                    | U 20                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Non repéré(1)                               | U 20                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...VR et porte auto(6)                         | C 10                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Ondulé(1)                                   | I 32                                                |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ....Départ PC(4)                               | C 10                                                |                            |              | 2,5                                                         |                       |       |                  |              |              |
| ....Baie brassage(1)                           | C 10                                                |                            |              | 2,5                                                         |                       |       |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Installations Basse et Très Basse Tension

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre)                                | Commande / Sectionnement / Protection surintensités |                            |              |                                                             |                       |       |                  | Commentaires | N° d'obs (*)               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------------------|--------------|----------------------------|
|                                                                               | Type et calibre (A) (4)                             | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) |              |                            |
| ..PF(1)                                                                       | C 20                                                |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |                            |
| <b>BATIMENT PRESIDENCE &gt; Bâtiment E Cafétéria &gt; Circulation Arrière</b> |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |                            |
| <b>TD E :<br/>Ik3max = 3.0 kA</b>                                             |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              | <b>11 / 9 /<br/>10 / 8</b> |
| .Général(1)                                                                   | I 100                                               |                            |              | 3N                                                          |                       |       |                  |              |                            |
| ..Télec BAES(1)                                                               | gG 2                                                |                            | 2            |                                                             |                       |       |                  |              |                            |
| ..Télécommande 25 VA(1)                                                       | gF 2                                                |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |                            |
| ..Général Eclairage(1)                                                        | C 32                                                |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |                            |
| ...Départ Ecl.(7)                                                             | U 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |                            |
| ...VR(6)                                                                      | C 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |                            |
| ..Départ PC(1)                                                                | U 15                                                |                            |              | 2,5<br>1NT                                                  |                       |       |                  |              |                            |
| ..Départ PC(1)                                                                | U 15                                                |                            |              | 2,5<br>1NT                                                  |                       |       |                  |              |                            |
| ..Départ PC(1)                                                                | U 15                                                |                            |              | 2,5<br>1NT                                                  |                       |       |                  |              |                            |
| ..Départ PC(1)                                                                | U 15                                                |                            |              | 2,5<br>1NT                                                  |                       |       |                  |              |                            |
| ..Départ PC(1)                                                                | U 15                                                |                            |              | 2,5<br>1NT                                                  |                       |       |                  |              |                            |
| ..Extracteur hotte(1)                                                         | U 10                                                |                            |              | 2,5<br>1NT                                                  |                       |       |                  |              |                            |
| ..Départ PC frigo(1)                                                          | U 15                                                |                            |              | 2,5<br>1NT                                                  |                       |       |                  |              |                            |
| ..Départ PC bar(1)                                                            | U 15                                                |                            |              | 2,5<br>1NT                                                  |                       |       |                  |              |                            |
| ..Onduleur(1)                                                                 | C 20                                                |                            |              | 2,5<br>1NT                                                  |                       |       |                  |              |                            |
| ...Ondulé(1)                                                                  | C 16                                                |                            |              | 2,5<br>1NT                                                  |                       |       |                  |              |                            |
| ..Général divers non secouru(1)                                               | C 32                                                |                            |              | 3N                                                          |                       |       |                  |              |                            |
| ...Départ Ecl.(1)                                                             | C 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |                            |
| ...Extracteur(1)                                                              | DM 0,63                                             |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 3T                                            |                       |       |                  |              |                            |
| ...Extracteur(1)                                                              | DM 0,63                                             |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 3T                                            |                       |       |                  |              |                            |
| ...S mains(1)                                                                 | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |                            |
| ...S mains(1)                                                                 | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |                            |
| ...S mains(1)                                                                 | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |                            |
| ...CE cuisine(1)                                                              | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |                            |
| ...Commande clim(1)                                                           | gF 2                                                |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |                            |
| ...Circuit Climatisation(1)                                                   | U 20                                                |                            |              | 4 , Cu<br>, 1NT                                             |                       |       |                  |              |                            |
| ..Général cuisines(1)                                                         | C 38                                                |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |                            |
| ...AU(1)                                                                      | gF 2                                                |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |                            |
| ...Départ PC(1)                                                               | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |                            |
| ...Départ PC(1)                                                               | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu                                                    |                       |       |                  |              |                            |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Installations Basse et Très Basse Tension

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre)                                       | Commande / Sectionnement / Protection surintensités |                            |              |                                                             |                       |       |                  | Commentaires | N° d'obs (*) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------------------|--------------|--------------|
|                                                                                      | Type et calibre (A) (4)                             | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) |              |              |
|                                                                                      |                                                     |                            |              | , 1NT                                                       |                       |       |                  |              |              |
| ...Départ PC(1)                                                                      | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Départ PC(1)                                                                      | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Départ four(1)                                                                    | U 32                                                |                            |              | 6 , Cu<br>, 1NT                                             |                       |       |                  |              |              |
| ...Départ PC(1)                                                                      | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| <b>POSTE HTA</b>                                                                     |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| <b>TGBT :<br/>Ik3max = 3.0 kA</b>                                                    |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| .Présidence(1)                                                                       | UG 160                                              |                            |              | 95+50 , Cu                                                  |                       |       |                  |              |              |
| .Assemblée(1)                                                                        | UG 200                                              |                            |              | 120+70 , Al                                                 |                       |       |                  |              |              |
| <b>Bâtiment DAJAP DFB DRH</b>                                                        |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| <b>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE CENTRALE DJAP &gt; LOCAL TECHNIQUE</b> |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| <b>TGA :<br/>Ik3max = 3.0 kA</b>                                                     |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| .Général(1)                                                                          | I 250                                               | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | Cl                    |       |                  |              |              |
| ..TD1(1)                                                                             | C 40                                                | 4 / 4                      |              | 10 , Cu<br>, 3N                                             | 20                    |       |                  |              |              |
| ..TD2(1)                                                                             | C 40                                                | 4 / 4                      |              | 10 , Cu<br>, 3N                                             | 20                    |       |                  |              |              |
| ..TD3(1)                                                                             | C 40                                                | 4 / 4                      |              | 10 , Cu<br>, 3N                                             | 20                    |       |                  |              |              |
| ..TG CLIM A(1)                                                                       | C 100                                               | 4 / 4                      |              | 35 , Cu<br>, 3N                                             | 20                    |       |                  |              |              |
| ..ONDULEUR(1)                                                                        | C 40                                                | 4 / 4                      |              | 10 , Cu<br>, 3N                                             | 20                    |       |                  |              |              |
| ..TD4 HALL(1)                                                                        | C 40                                                | 4 / 4                      |              | 10 , Cu<br>, 3N                                             | Cl                    |       |                  |              |              |
| ...Général ECL(1)                                                                    | ID 40                                               | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | Cl                    |       |                  |              |              |
| ....Départ Ecl.(4)                                                                   | C 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ...Général PC(1)                                                                     | ID 40                                               | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | Cl                    |       |                  |              |              |
| ....Départ PC(2)                                                                     | C 16                                                | 2 / 1                      |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ..ALARME INCENDIE(1)                                                                 | C 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ..BAES(1)                                                                            | C 2                                                 | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1N                                            | 1                     |       |                  |              |              |
| ..HORLOGE(1)                                                                         | C 2                                                 | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1N                                            | 1                     |       |                  |              |              |
| ..BY PASS(1)                                                                         | C 40                                                | 4 / 4                      |              | 10 , Cu<br>, 3N                                             | 20                    |       |                  |              |              |
| <b>TD 3A :<br/>Ik3max = 3.0 kA</b>                                                   |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| .Général(1)                                                                          | I 40                                                | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | Cl                    |       |                  |              |              |
| ..Général ECL. 1(1)                                                                  | ID 40                                               | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | Cl                    |       |                  |              |              |
| ...Départ Ecl.(7)                                                                    | C 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ..Général ECL. 2(1)                                                                  | ID 40                                               | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | Cl                    |       |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Installations Basse et Très Basse Tension

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre)                         | Commande / Sectionnement / Protection surintensités |                            |              |                                                             |                       |       |                  | Commentaires | N° d'obs (*) |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------------------|--------------|--------------|
|                                                                        | Type et calibre (A) (4)                             | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) |              |              |
| ...Départ Ecl.(6)                                                      | C 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ..Général DIVERS.(1)                                                   | ID 40                                               | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | CI                    |       |                  |              |              |
| ...BRASSAURS(3)                                                        | C 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ...VR(4)                                                               | C 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ...EVAPO(2)                                                            | C 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ..Général PC 1(1)                                                      | ID 40                                               | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | CI                    |       |                  |              |              |
| ...Départ PC(8)                                                        | C 16                                                | 2 / 1                      |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ...SPLIT(1)                                                            | C 16                                                | 2 / 1                      |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ..Général PC 2(1)                                                      | ID 40                                               | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | CI                    |       |                  |              |              |
| ...Départ PC(7)                                                        | C 16                                                | 2 / 1                      |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ...CHAUFFE EAU(1)                                                      | C 16                                                | 2 / 1                      |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| <b>TDO 3A :</b><br><b>Ik3max = 3.0 kA</b>                              |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ..Général(1)                                                           | I 63                                                | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | CI                    |       |                  |              |              |
| ..Départ Ondulé(11)                                                    | B 10                                                | 2 / 2                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| <b>TG CLIM A :</b><br><b>Ik3max = 3.0 kA</b>                           |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ..Général(1)                                                           | I 160                                               | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | CI                    |       |                  |              |              |
| ..ALIM GROUPE NORD(1)                                                  | C 50                                                | 4 / 4                      |              | 10 , Cu<br>, 3NT                                            | 20                    |       |                  |              |              |
| ..ALIM GROUPE SUD(1)                                                   | C 40                                                | 4 / 4                      |              | 10 , Cu<br>, 3NT                                            | 20                    |       |                  |              |              |
| ..ALIM GROUPE EST(1)                                                   | C 40                                                | 4 / 4                      |              | 10 , Cu<br>, 3NT                                            | 20                    |       |                  |              |              |
| ..BUS(1)                                                               | C 2                                                 | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| <b>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE DFB &gt; CIRCULATION</b> |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| <b>TD 1A :</b><br><b>Ik3max = 3.0 kA</b>                               |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ..Général(1)                                                           | I 40                                                | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | CI                    |       |                  |              |              |
| ..Général DIVERS.(1)                                                   | ID 40                                               | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | CI                    |       |                  |              |              |
| ...BRASSEURS(4)                                                        | C 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ...VR(3)                                                               | C 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ...EVAPO(2)                                                            | C 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ..Général ECL.(1)                                                      | ID 40                                               | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | CI                    |       |                  |              |              |
| ...Départ Ecl.(10)                                                     | C 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ..Général PC(1)                                                        | ID 40                                               | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | CI                    |       |                  |              |              |
| ...Départ PC(10)                                                       | C 16                                                | 2 / 1                      |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Installations Basse et Très Basse Tension

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre)                         | Commande / Sectionnement / Protection surintensités |                            |              |                                                             |                       |       |                  | Commentaires | N° d'obs (*)                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------------------|--------------|----------------------------------|
|                                                                        | Type et calibre (A) (4)                             | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) |              |                                  |
| ...EVAPO(1)                                                            | C 16                                                | 2 / 1                      |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |                                  |
| <b>TDO 1A :<br/>Ik3max = 3.0 kA</b>                                    |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |                                  |
| .Général(1)                                                            | I 63                                                | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | Cl                    |       |                  |              |                                  |
| ..Controle d'accès(1)                                                  | C 16                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |                                  |
| ..Départ Ondulé(7)                                                     | B 10                                                | 2 / 2                      |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |                                  |
| <b>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE DRH &gt; CIRCULATION</b> |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |                                  |
| <b>TD 2 BAT A :<br/>Ik3max = 3.0 kA</b>                                |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |                                  |
| .Général(1)                                                            | I 40                                                | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | Cl                    |       |                  |              |                                  |
| ..Général DIVERS.(1)                                                   | ID 40                                               | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | Cl                    |       |                  |              |                                  |
| ...Brasseur d'air(4)                                                   | C 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |                                  |
| ...VR(3)                                                               | C 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |                                  |
| ...EVAPO(2)                                                            | C 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |                                  |
| ..Général ECL.(1)                                                      | ID 40                                               | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | Cl                    |       |                  |              |                                  |
| ...Départ Ecl.(10)                                                     | C 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |                                  |
| ..Général PC 1(1)                                                      | ID 40                                               | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | Cl                    |       |                  |              |                                  |
| ...Départ PC(9)                                                        | C 16                                                | 2 / 1                      |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |                                  |
| <b>TDO 2A :<br/>Ik3max = 3.0 kA</b>                                    |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |                                  |
| .Général(1)                                                            | I 63                                                | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | Cl                    |       |                  |              |                                  |
| ..Départ Ondulé(9)                                                     | B 10                                                | 2 / 2                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |                                  |
| <b>Bâtiment DAF ET DAF URBA</b>                                        |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |                                  |
| <b>BATIMENT DAF &gt; CIRCULATION &gt; PLACARD ELECTRIQUE</b>           |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |                                  |
| <b>TD B :<br/>Ik3max = 3.0 kA</b>                                      |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              | <b>22 / 21<br/>/ 19 /<br/>20</b> |
| .Général(1)                                                            | I 100                                               | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | Cl                    |       |                  |              |                                  |
| ..Onduleur(1)                                                          | C 63                                                |                            |              | 10<br>1NT                                                   |                       |       |                  |              |                                  |
| ..Général Eclairage(1)                                                 | C 25                                                |                            |              | 3N                                                          |                       |       |                  |              |                                  |
| ...BAES(1)                                                             | gG                                                  |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |                                  |
| ...Départ Ecl.(14)                                                     | L 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |                                  |
| ...Alarme(1)                                                           | C 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |                                  |
| ...Volets Roulants(9)                                                  | C 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |                                  |
| ...Commande(1)                                                         | U 5                                                 |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |                                  |
| ..Départ PC(7)                                                         | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |                                  |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Installations Basse et Très Basse Tension

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités |                            |              |                                                             |                       |       |                  | Commentaires | N° d'obs (*) |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------------------|--------------|--------------|
|                                                | Type et calibre (A) (4)                             | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) |              |              |
| ..Départ PC(7)                                 | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ..Non repéré(2)                                | C 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ..Général Force/Clim(1)                        | ID 63                                               | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | Cl                    |       |                  |              | 17           |
| ...Divers(6)                                   | C 16                                                | 2 / 1                      |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ...CHAUFFEEAU(1)                               | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ..Non repéré(21)                               | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Commande(1)                                 | gG                                                  |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ..Non repéré(13)                               | U 20                                                |                            |              | 4<br>1NT                                                    |                       |       |                  |              |              |
| .PF(1)                                         | C 20                                                |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| .Inter général Ondulé(1)                       | I 63                                                | 2 / 0                      |              | Cu<br>, 1N                                                  | Cl                    |       |                  |              | 18           |
| ..Départ PC(12)                                | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ..Clim Hall(1)                                 | C 16                                                | 2 / 1                      |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| <b>BATIMENT DAF URBA</b>                       |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| <b>FB7 :<br/>Ik3max = 3.0 kA</b>               |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| .Général(1)                                    | C 40                                                |                            |              | 1N                                                          |                       |       |                  |              |              |
| ..Général(1)                                   | ID 25                                               |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ...Départ Ecl.(1)                              | C 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Départ PC(2)                                | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Circuit Climatisation(2)                    | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ..Général(1)                                   | ID 25                                               |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ..Non repéré(1)                                | C 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| <b>FB8 :<br/>Ik3max = 3.0 kA</b>               |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| .Général(1)                                    | C 40                                                |                            |              | 1N                                                          |                       |       |                  |              |              |
| ..Général(1)                                   | ID 25                                               |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ...Départ Ecl.(1)                              | C 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Départ PC(2)                                | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Départ baie(2)                              | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ..Général(1)                                   | ID 25                                               |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ...Circuit Climatisation(1)                    | C 16                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| <b>BATIMENT DAF URBA &gt; ENTREE</b>           |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| <b>FB10 :<br/>Ik3max = 3.0 kA</b>              |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Installations Basse et Très Basse Tension

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre)    | Commande / Sectionnement / Protection surintensités |                            |              |                                                             |                       |       |                  | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------------------|--------------|--------------|
|                                                   | Type et calibre (A) (4)                             | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) |              |              |
| .Général(1)                                       | C 40                                                |                            |              | 1N                                                          |                       |       |                  |              |              |
| ..Général(1)                                      | ID 25                                               |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ...Départ Ecl.(1)                                 | C 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Départ PC(2)                                   | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Circuit Climatisation(3)                       | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| <b><u>BATIMENT DAF URBA &gt; REPROGRAPHIE</u></b> |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| <b>BATIMENT DAF URBA :<br/>Ik3max = 3.0 kA</b>    |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| .Général(1)                                       | I 40                                                |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ..Départ Ecl.(2)                                  | C 10                                                |                            |              | 1,5                                                         |                       |       |                  |              |              |
| ..Départ PC(1)                                    | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ..Départ PC info(1)                               | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ..COFFRETS(4)                                     | C 25                                                |                            |              | 6<br>1NT                                                    |                       |       |                  |              |              |
| ..DELESTAGE(1)                                    | gG 10                                               |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| <b><u>BATIMENT DAF URBA &gt; REUNION</u></b>      |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| <b>FB9 :<br/>Ik3max = 3.0 kA</b>                  |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| .Général(1)                                       | C 40                                                |                            |              | 1N                                                          |                       |       |                  |              |              |
| ..Général(1)                                      | ID 25                                               |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ...Départ Ecl.(1)                                 | C 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Départ PC(2)                                   | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Circuit Climatisation(2)                       | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| <b><u>POSTE HTA</u></b>                           |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| <b>TGBT :</b>                                     |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| <b>Bâtiment DEFI DDEE PREFAS DDE+DEFIJ</b>        |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| <b><u>ENTREE COMMUNE DEFIJ DDEE</u></b>           |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| <b>TG DDE DEFIJ :<br/>Ik3max = 3.0 kA</b>         |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              | <b>24</b>    |
| .Général(1)                                       | I 100                                               |                            |              | 3N                                                          |                       |       |                  |              |              |
| ..Onduleur(1)                                     | C 63                                                | 2 / 2                      |              | 10 , Cu<br>, 1NT                                            | 20                    |       |                  |              |              |
| ..Général Eclairage(1)                            | C 25                                                | 4 / 4                      | 10           | Cu<br>, 3N                                                  | Cl                    |       |                  |              |              |
| ...BAES(1)                                        | gG                                                  |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ...Départ Ecl.(15)                                | L 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Départ Ecl.(5)                                 | C 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Installations Basse et Très Basse Tension

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités |                            |              |                                                             |                       |       |                  | Commentaires | N° d'obs (*) |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------------------|--------------|--------------|
|                                                | Type et calibre (A) (4)                             | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) |              |              |
| ...Commande(1)                                 | U 5                                                 |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ..Départ PC(7)                                 | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ..Départ PC(5)                                 | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ..Général PC(1)                                | ID 40                                               |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Départ PC(8)                                | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ..Général VR(1)                                | ID 40                                               | 4 / 0                      |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Départ(9)                                   | C 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ..Général climatisation(1)                     | ID 63                                               | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | CI                    |       |                  |              | 23           |
| ...Non repéré(12)                              | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Non repéré(3)                               | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Commande(1)                                 | gG                                                  |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ...Non repéré(13)                              | U 20                                                |                            |              | 4<br>1NT                                                    |                       |       |                  |              |              |
| ...Non repéré(29)                              | U 16                                                |                            |              | 4<br>1NT                                                    |                       |       |                  |              |              |
| .PF(1)                                         | C 20                                                |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| .Général Ondulé(1)                             | I 63                                                | 2 / 0                      |              | Cu<br>, 1N                                                  | CI                    |       |                  |              |              |
| ..Départ PC(5)                                 | C 20                                                | 2 / 1                      |              | 4 , Cu<br>, 1NT                                             | 20                    |       |                  |              |              |
| ..Départ PC(15)                                | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| <b>LOCAL ELECTRICITE</b>                       |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| <b>PREFA DEFIJ DDE :<br/>Ik3max = 3.0 kA</b>   |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| .Général(1)                                    | I 40                                                |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ..Général Eclairage(1)                         | ID 25                                               |                            |              | 1N                                                          |                       |       |                  |              |              |
| ...Départ Ecl.(3)                              | C 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Commande(4)                                 | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ..Général PC(1)                                | ID 25                                               |                            |              | 3N                                                          |                       |       |                  |              |              |
| ...Départ PC(3)                                | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ..Général climatisation(1)                     | ID 25                                               |                            |              | 3N                                                          |                       |       |                  |              |              |
| ...Départ PC(9)                                | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ..Général ondulé(1)                            | I 32                                                |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ...Départ PC(1)                                | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Départ PC(1)                                | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Départ PC(1)                                | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Départ PC(1)                                | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Installations Basse et Très Basse Tension

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre)                         | Commande / Sectionnement / Protection surintensités |                            |              |                                                             |                       |       |                  | Commentaires | N° d'obs (*) |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------------------|--------------|--------------|
|                                                                        | Type et calibre (A) (4)                             | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) |              |              |
| <b><u>POSTE HTA</u></b>                                                |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| TGBT :                                                                 |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| <b><u>PREFAS DDE+DFIJ &gt; GROUPE DE 15 BUREAUX &gt; ACCUEIL</u></b>   |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| <b>PREFA DEFIJ CONTENEUR 6 :<br/>Ik3max = 3.0 kA</b>                   |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| .Général(1)                                                            | I 40                                                |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ..Général PC(1)                                                        | ID 25                                               |                            |              | 1N                                                          |                       |       |                  |              |              |
| ...Départ Ecl.(1)                                                      | C 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Départ PC(4)                                                        | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ..Général climatisation(1)                                             | ID 25                                               |                            |              | 1N                                                          |                       |       |                  |              |              |
| ...Circuit Climatisation(4)                                            | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| <b><u>PREFAS DDE+DFIJ &gt; GROUPE DE 15 BUREAUX &gt; BUREAU 12</u></b> |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| <b>TG PREFA DEFIJ :<br/>Ik3max = 3.0 kA</b>                            |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| .Général(1)                                                            | C 50                                                | 4 / 4                      | 10           | Cu<br>, 3N                                                  | Cl                    |       |                  |              |              |
| ..ID1(1)                                                               | ID 40                                               | 2 / 0                      |              | Cu<br>, 1N                                                  | Cl                    |       |                  |              |              |
| ..Non repéré(1)                                                        | C 32                                                | 2 / 1                      |              | 6 , Cu<br>, 1NT                                             | 10                    |       |                  |              |              |
| ..FB(4)                                                                | C 32                                                | 2 / 2                      |              | 6 , Cu<br>, 1NT                                             | 10                    |       |                  |              |              |
| ..FB(2)                                                                | C 25                                                | 2 / 2                      |              | 4 , Cu<br>, 1NT                                             | 10                    |       |                  |              |              |
| ..Non repéré(1)                                                        | ID 40                                               | 2 / 0                      |              | Cu<br>, 1N                                                  | Cl                    |       |                  |              |              |
| <b>PREFA DEFIJ CONTENEUR 2 :<br/>Ik3max = 3.0 kA</b>                   |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| .Général(1)                                                            | C 40                                                | 2 / 2                      |              | Cu<br>, 1N                                                  | Cl                    |       |                  |              |              |
| ..Général PC(1)                                                        | ID 25                                               | 2 / 0                      |              | Cu<br>, 1N                                                  | Cl                    |       |                  |              |              |
| ...Départ Ecl.(1)                                                      | C 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Départ PC(4)                                                        | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ..Général climatisation(1)                                             | ID 25                                               | 2 / 0                      |              | Cu<br>, 1N                                                  | Cl                    |       |                  |              |              |
| ...Circuit Climatisation(4)                                            | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| <b><u>REPROGRAPHIE</u></b>                                             |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| <b>PREFA DEFIJ CONTENEUR 3 :<br/>Ik3max = 3.0 kA</b>                   |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| .Général(1)                                                            | C 40                                                | 2 / 2                      |              | Cu<br>, 1N                                                  | Cl                    |       |                  |              |              |
| ..Général PC(1)                                                        | ID 25                                               | 2 / 0                      |              | Cu<br>, 1N                                                  | Cl                    |       |                  |              |              |
| ...Départ Ecl.(1)                                                      | C 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Départ PC(2)                                                        | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu                                                    |                       |       |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Installations Basse et Très Basse Tension

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre)                                 | Commande / Sectionnement / Protection surintensités |                            |              |                                                             |                       |       |                  | Commentaires | N° d'obs (*) |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------------------|--------------|--------------|
|                                                                                | Type et calibre (A) (4)                             | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) |              |              |
|                                                                                |                                                     |                            |              | , 1NT                                                       |                       |       |                  |              |              |
| ..Général climatisation(1)                                                     | ID 25                                               | 2 / 0                      |              | Cu<br>, 1N                                                  | CI                    |       |                  |              |              |
| ...Circuit Climatisation(2)                                                    | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| <b>Bâtiment PARKOTO</b>                                                        |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| <b><u>BATIMENT PARKING &gt; Bungalow Agent d'Entretien</u></b>                 |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| <b>TD Bungalow Gauche :<br/>Ik3max = 3.0 kA</b>                                |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| .Général(1)                                                                    | ID 40                                               | 2 / 0                      |              | Cu<br>, 1N                                                  | CI                    |       |                  |              |              |
| ..Lumiere(1)                                                                   | C 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 10                    |       |                  |              |              |
| ..PC(1)                                                                        | C 16                                                | 2 / 1                      |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 10                    |       |                  |              |              |
| ..Clim(1)                                                                      | C 16                                                | 2 / 1                      |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 10                    |       |                  |              |              |
| ..Ecl. Ext.(1)                                                                 | C 16                                                | 2 / 1                      |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 10                    |       |                  |              |              |
| .Coupure Ondulé(1)                                                             | I 32                                                | 2 / 0                      |              | 6 , Cu<br>, 1NT                                             | 10                    |       |                  |              |              |
| <b><u>BATIMENT PARKING &gt; LOCAL ELEC</u></b>                                 |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| <b>TGBT PARKING :<br/>Ik3max = 3.0 kA</b>                                      |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| .Général(1)                                                                    | I 63                                                | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | CI                    |       |                  |              |              |
| ..BAES(1)                                                                      | C 2                                                 | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1N                                            | 1                     |       |                  |              |              |
| ..ONDULEUR(1)                                                                  | C 40                                                | 2 / 2                      |              | 10 , Cu<br>, 2NT                                            | 20                    |       |                  |              | <b>26</b>    |
| ..Local Agent d'entretien(1)                                                   | C 40                                                | 2 / 2                      |              | 10 , Cu<br>, 1NT                                            | 20                    |       |                  |              |              |
| ..Général DIVERS(1)                                                            | ID 40                                               | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | CI                    |       |                  |              |              |
| ...Départ ECL(6)                                                               | C 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ...VR(1)                                                                       | C 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ...BRASSEUR(1)                                                                 | C 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ..ECL BORNES EXT(1)                                                            | C 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ..Général PC(1)                                                                | ID 40                                               | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | CI                    |       |                  |              |              |
| ...Départ PC(7)                                                                | C 16                                                | 2 / 1                      |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ..PROTECT DELESTAGE(1)                                                         | C 3                                                 | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1N                                            | 1                     |       |                  |              |              |
| ..CLIM(3)                                                                      | C 16                                                | 2 / 1                      |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ..PORTAILS(3)                                                                  | C 16                                                | 2 / 1                      |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ..CONTROLE ACCES(1)                                                            | C 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| .GENERAL ONDULE(1)                                                             | I 63                                                | 2 / 0                      |              | Cu<br>, 1N                                                  | CI                    |       |                  |              |              |
| ...Départ ONDULES(5)                                                           | C 16                                                | 2 / 1                      |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| <b>Bâtiment ASSEMBLEE</b>                                                      |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| <b><u>BATIMENT ASSEMBLEE &gt; RDC &gt; Salle de réunion administratifs</u></b> |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Installations Basse et Très Basse Tension

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités |                            |              |                                                             |                       |       |                  | Commentaires | N° d'obs (*)            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------------------|--------------|-------------------------|
|                                                | Type et calibre (A) (4)                             | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) |              |                         |
| <b>Armoire TDA 2 :<br/>Ik3max = 3.0 kA</b>     |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              | <b>30 / 28<br/>/ 29</b> |
| .Général(1)                                    |                                                     |                            |              | 35<br>3NT                                                   |                       |       |                  |              |                         |
| ..AU(1)                                        | gG 2                                                |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |                         |
| ..Onduleur(1)                                  | U 20                                                |                            |              | 4<br>1NT                                                    |                       |       |                  |              |                         |
| ...Ondulé(1)                                   | I 32                                                |                            |              | 1N                                                          |                       |       |                  |              |                         |
| ....Départ PC(1)                               | U 10                                                |                            |              | 2,5<br>1NT                                                  |                       |       |                  |              |                         |
| ....Départ PC ondulées(1)                      | C 10                                                |                            |              | 2,5<br>1NT                                                  |                       |       |                  |              |                         |
| ..Coffret de télécommande(1)                   | gG 2                                                |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |                         |
| ..Départ Ecl.(1)                               | C 32                                                |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |                         |
| ...Mise au repos(1)                            | gF 2                                                |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |                         |
| ...Départ Ecl.(4)                              | U 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |                         |
| ...Départ Ecl. conseillers(1)                  | U 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |                         |
| ...Combles(1)                                  | U 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |                         |
| ...Sono(1)                                     | U 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |                         |
| ...VR(5)                                       | C 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |                         |
| ..Général Eclairage public 1(1)                | C 32                                                |                            |              | 3N                                                          |                       |       |                  |              |                         |
| ...Départ Ecl.(7)                              | U 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |                         |
| ..PF(1)                                        | C 20                                                |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |                         |
| ..Général Eclairage public 2(1)                | C 32                                                |                            |              | 3N                                                          |                       |       |                  |              |                         |
| ...Départ Ecl.(9)                              | U 10                                                |                            |              | 1,5<br>1NT                                                  |                       |       |                  |              |                         |
| ..Départ PC(1)                                 | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |                         |
| ..Départ PC(1)                                 | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |                         |
| ..Départ PC(1)                                 | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |                         |
| ..Départ PC(1)                                 | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |                         |
| ..Départ PC(1)                                 | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |                         |
| ..Départ PC TV(1)                              | U 20                                                |                            |              | 4 , Cu<br>, 1NT                                             |                       |       |                  |              |                         |
| ..Départ PC TV(1)                              | U 20                                                |                            |              | 4 , Cu<br>, 1NT                                             |                       |       |                  |              |                         |
| ..Départ PC TV(1)                              | U 20                                                |                            |              | 4 , Cu<br>, 1NT                                             |                       |       |                  |              |                         |
| ..Départ PC bar(1)                             | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |                         |
| ..Général Eclairage non secouru(1)             | C 32                                                |                            |              | 3N                                                          |                       |       |                  |              |                         |
| ...Départ Ecl.(5)                              | U 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |                         |
| ...Commande(1)                                 | gG 2                                                |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |                         |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Installations Basse et Très Basse Tension

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités |                            |              |                                                             |                       |       |                  | Commentaires | N° d'obs (*) |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------------------|--------------|--------------|
|                                                | Type et calibre (A) (4)                             | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) |              |              |
| ..Général force+ clim(1)                       | C 38                                                |                            |              | 3N                                                          |                       |       |                  |              |              |
| ...S Mains(1)                                  | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...S Mains(1)                                  | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...S Mains(1)                                  | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...S Mains(1)                                  | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Départ PC(1)                                | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Départ PC(1)                                | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Circuit Climatisation(9)                    | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Extracteur(1)                               | DM 1,6                                              |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 3T                                            |                       |       |                  |              |              |
| ..Circuit Climatisation hall des pas perdus(1) | C 80                                                |                            |              | 3N                                                          |                       |       |                  |              |              |
| ...Commande 63 VA(1)                           | gG 2                                                |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ...Circuit Climatisation(1)                    | C 25                                                |                            |              | 4<br>1NT                                                    |                       |       |                  |              |              |
| ...Circuit Climatisation(1)                    | C 25                                                |                            |              | 4<br>1NT                                                    |                       |       |                  |              |              |
| ...Circuit Climatisation(1)                    | U 25                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 3NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Circuit Climatisation(1)                    | U 20                                                |                            |              | 4 , Cu<br>, 3NT                                             |                       |       |                  |              |              |
| ...Circuit Climatisation(1)                    | U 20                                                |                            |              | 4 , Cu<br>, 3NT                                             |                       |       |                  |              |              |
| ...Circuit Climatisation(1)                    | U 20                                                |                            |              | 4 , Cu<br>, 3NT                                             |                       |       |                  |              |              |
| ...Circuit Climatisation(1)                    | U 20                                                |                            |              | 4 , Cu<br>, 3NT                                             |                       |       |                  |              |              |
| ...Circuit Climatisation(1)                    | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 3NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| <b>BATIMENT ASSEMBLEE &gt; RDJ</b>             |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| <b>Armoire TDA 1 :<br/>Ik3max = 3.0 kA</b>     |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              | <b>31</b>    |
| ..Général(1)                                   | UG 160                                              |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ..Telecommande(1)                              | gG 2                                                |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ..Telecommande MX(1)                           | gG 2                                                |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ..Telecommande BAES(1)                         | gG 2                                                |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ..Général climatisation(1)                     | C 63                                                |                            |              | 3N                                                          |                       |       |                  |              |              |
| ...Circuit Climatisation(18)                   | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Circuit Climatisation(1)                    | U 20                                                |                            |              | 4 , Cu<br>, 1NT                                             |                       |       |                  |              |              |
| ...Circuit Climatisation(2)                    | U 25                                                |                            |              | 4 , Cu<br>, 1NT                                             |                       |       |                  |              |              |
| ..TD A2(1)                                     | I 160                                               |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ..Général Eclairage DELES(1)                   | U 32                                                |                            |              | 3N                                                          |                       |       |                  |              |              |
| ...Départ Ecl.(1)                              | U 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Départ Extracteur(3)                        | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu                                                    |                       |       |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Installations Basse et Très Basse Tension

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités |                            |              |                                                             |                       |       |                  | Commentaires | N° d'obs (*) |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------------------|--------------|--------------|
|                                                | Type et calibre (A) (4)                             | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) |              |              |
|                                                |                                                     |                            |              | , 1NT                                                       |                       |       |                  |              |              |
| ...Départ Extracteur(4)                        | DM 0,63                                             |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ..Général Eclairage 1 S(1)                     | U 32                                                |                            |              | 3N                                                          |                       |       |                  |              |              |
| ...Départ Ecl.(9)                              | U 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...VR(2)                                       | C 10                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Non repéré(2)                               | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ..Départ Ecl.(1)                               | U 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ..Départ Ecl.sanit(1)                          | U 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ..Gache(1)                                     | U 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ..Départ PC(1)                                 | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ..Départ PC(1)                                 | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ..Départ PC(1)                                 | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ..Départ PC(1)                                 | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ..Départ PC(1)                                 | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ..Départ PC(1)                                 | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ..Départ PCcommission(1)                       | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ..Départ PC vidéo(1)                           | C 10                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ..Onduleur(1)                                  | C 32                                                |                            |              | 6<br>1NT                                                    |                       |       |                  |              |              |
| ...Ondulé(1)                                   | I 32                                                |                            |              | 1N                                                          |                       |       |                  |              |              |
| ....Départ PC(1)                               | C 10                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ....Départ PC(1)                               | C 10                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ....Départ PC(1)                               | C 10                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ....Départ PC(1)                               | C 10                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ....Départ PC(1)                               | C 10                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ....Départ PC(1)                               | C 10                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ..PF(1)                                        | C 20                                                |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| <b>POSTE HTA</b>                               |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| <b>TGBT :</b>                                  |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ..Présidence(1)                                | UG 160                                              |                            |              | 95+50 , Cu                                                  |                       |       |                  |              |              |
| ..Assemblée(1)                                 | UG 200                                              |                            |              | 120+70 , Al                                                 |                       |       |                  |              |              |
| <b>Bâtiment D DSI</b>                          |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| <b>BATIMENT D DSI &gt; DATA CENTER</b>         |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| <b>GE :</b>                                    |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| <b>Ik3max = 3.0 kA</b>                         |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Installations Basse et Très Basse Tension

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre)         | Commande / Sectionnement / Protection surintensités |                            |              |                                                             |                       |       |                  | Commentaires | N° d'obs (*) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------------------|--------------|--------------|
|                                                        | Type et calibre (A) (4)                             | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) |              |              |
| .Général(1)                                            | UG 160                                              | 4 / 4                      | 42           | 70+35 , Cu , 3NT                                            | 60                    |       |                  |              |              |
| <b>TD Salle de réunion :<br/>Ik3max = 3.0 kA</b>       |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              | <b>41</b>    |
| .Général(1)                                            | I 32                                                |                            |              | 3N                                                          |                       |       |                  |              |              |
| ..Onduleur(1)                                          | C 25                                                |                            |              | 4<br>1NT                                                    |                       |       |                  |              |              |
| ..Général(1)                                           | ID 40                                               |                            |              | 1N                                                          |                       |       |                  |              |              |
| ...Départ Ecl.(2)                                      | C 10                                                |                            |              | 1,5<br>1NT                                                  |                       |       |                  |              |              |
| ...Départ PC(1)                                        | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu , 1NT                                              |                       |       |                  |              |              |
| ..Général(1)                                           | ID 40                                               |                            |              | 1N                                                          |                       |       |                  |              |              |
| ...VR(1)                                               | C 10                                                |                            |              | 1,5<br>1NT                                                  |                       |       |                  |              |              |
| ...Circuit Climatisation(3)                            | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu , 1NT                                              |                       |       |                  |              |              |
| .Général Ondulé(1)                                     | I 32                                                |                            |              | 1N                                                          |                       |       |                  |              |              |
| ..Départ PC(1)                                         | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu                                                    |                       |       |                  |              |              |
| <b>BATIMENT D DSI &gt; DATA CENTER &gt; ONDULEUR 1</b> |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| <b>TGS1 :<br/>Ik3max = 3.0 kA</b>                      |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              | <b>43</b>    |
| .Alim N(1)                                             | I 160                                               |                            |              | 150<br>3N                                                   |                       |       |                  |              |              |
| .Alim depuis TGS2(1)                                   | I 160                                               |                            |              | 150<br>3N                                                   |                       |       |                  |              |              |
| ..Vers TGS2(1)                                         | I 160                                               |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ..Général TGS1(1)                                      | I 160                                               |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ...bobine MX(1)                                        | C 2                                                 |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ...Centrale de mesure(1)                               | gG                                                  |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ...Alim 1 TD inv(1)                                    | C 63                                                |                            |              | 16<br>3NT                                                   |                       |       |                  |              |              |
| ...Froid(1)                                            | C 32                                                |                            |              | 6<br>3NT                                                    |                       |       |                  |              |              |
| ...Circuit Climatisation(1)                            | C 10                                                |                            |              | 1,5<br>3NT                                                  |                       |       |                  |              |              |
| ...Unité murale(1)                                     | C 10                                                |                            |              | 1,5<br>1NT                                                  |                       |       |                  |              |              |
| ...Unité murale(1)                                     | C 10                                                |                            |              | 1,5<br>1NT                                                  |                       |       |                  |              |              |
| ...Onduleur 1(1)                                       | C 50                                                |                            |              | 16<br>3NT                                                   |                       |       |                  |              |              |
| ...Onduleur 2(1)                                       | C 50                                                |                            |              | 16<br>3NT                                                   |                       |       |                  |              |              |
| ...Général(1)                                          | ID 25                                               |                            |              | 3N                                                          |                       |       |                  |              |              |
| ....Circulateur(1)                                     | DM 4                                                |                            |              | 1,5<br>3T                                                   |                       |       |                  |              |              |
| ....Circulateur(1)                                     | DM 4                                                |                            |              | 1,5<br>3T                                                   |                       |       |                  |              |              |
| ....Circulateur(1)                                     | DM 4                                                |                            |              | 1,5<br>3T                                                   |                       |       |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Installations Basse et Très Basse Tension

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités |                            |              |                                                             |                       |       |                  | Commentaires | N° d'obs (*) |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------------------|--------------|--------------|
|                                                | Type et calibre (A) (4)                             | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) |              |              |
| ...Général Eclairage(1)                        | ID 25                                               |                            |              | 3N                                                          |                       |       |                  |              |              |
| ....Départ Ecl.(1)                             | C 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ....Départ Ecl.(1)                             | C 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ....Départ Ecl.(1)                             | C 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ....Départ Ecl.(1)                             | C 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...BAES(1)                                     | C 2                                                 |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| (1)                                            |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ...Centrale intrusion ou SSI(1)                | C 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Centrale intrusion ou SSI(1)                | C 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Centrale intrusion ou SSI(1)                | C 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Centrale intrusion ou SSI(1)                | C 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Centrale intrusion ou SSI(1)                | C 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Pome relevage(1)                            | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| <b>TD INV :<br/>Ik3max = 3.0 kA</b>            |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| .Général(2)                                    | I 63                                                |                            |              | 16<br>3N                                                    |                       |       |                  |              |              |
| ..Armoire Clim 2(1)                            | C 10                                                | 4 / 4                      | 10           | 1,5 , Cu<br>, 3NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ..Centrale traitement d'air(1)                 | C 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ..Non repéré(1)                                | C 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              | <b>42</b>    |
| <b>TD OND 1 :<br/>Ik3max = 3.0 kA</b>          |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| .Général(1)                                    | I 63                                                |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ..Info(1)                                      | C 32                                                |                            |              | 6<br>1NT                                                    |                       |       |                  |              |              |
| ..Info(1)                                      | C 32                                                |                            |              | 6<br>1NT                                                    |                       |       |                  |              |              |
| ..Info(1)                                      | C 32                                                |                            |              | 6<br>1NT                                                    |                       |       |                  |              |              |
| ..Info(1)                                      | C 32                                                |                            |              | 6<br>1NT                                                    |                       |       |                  |              |              |
| ..Info(1)                                      | C 32                                                |                            |              | 6<br>1NT                                                    |                       |       |                  |              |              |
| ..Info(1)                                      | C 32                                                |                            |              | 6<br>1NT                                                    |                       |       |                  |              |              |
| ..Info(1)                                      | C 10                                                |                            |              | 1,5<br>1NT                                                  |                       |       |                  |              |              |
| ..Info(1)                                      | C 10                                                |                            |              | 1,5<br>1NT                                                  |                       |       |                  |              |              |
| ..Info(1)                                      | C 10                                                |                            |              | 1,5<br>1NT                                                  |                       |       |                  |              |              |
| ..Info(1)                                      | C 10                                                |                            |              | 1,5<br>1NT                                                  |                       |       |                  |              |              |
| ..MX(1)                                        | C 10                                                |                            |              | 1,5<br>1NT                                                  |                       |       |                  |              |              |

## **BATIMENT D DSI > DATA CENTER > ONDULEUR 2**

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 62/214

rapport n° : 335560554.1.R

en date du 23/11/2022

# Installations Basse et Très Basse Tension

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités |                            |              |                                                             |                       |       |                  | Commentaires | N° d'obs (*) |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------------------|--------------|--------------|
|                                                | Type et calibre (A) (4)                             | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) |              |              |
| <b>TGS2 :<br/>Ik3max = 3.0 kA</b>              |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              | <b>44</b>    |
| .Alim N(1)                                     | I 160                                               |                            |              | 150<br>3N                                                   |                       |       |                  |              |              |
| .Alim depuis TGS2(1)                           | I 160                                               |                            |              | 150<br>3N                                                   |                       |       |                  |              |              |
| ..Vers TGS2(1)                                 | I 160                                               |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ..Général TGS1(1)                              | I 160                                               |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ...bobine MX(1)                                | C 2                                                 |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ...Centrale de mesure(1)                       | gG                                                  |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ...Alim 1 TD inv(1)                            | C 63                                                |                            |              | 16<br>3NT                                                   |                       |       |                  |              |              |
| ...Froid(1)                                    | C 32                                                |                            |              | 6<br>3NT                                                    |                       |       |                  |              |              |
| ...Circuit Climatisation(1)                    | C 10                                                |                            |              | 1,5<br>3NT                                                  |                       |       |                  |              |              |
| ...Unité murale(1)                             | C 10                                                |                            |              | 1,5<br>1NT                                                  |                       |       |                  |              |              |
| ...Unité murale(1)                             | C 10                                                |                            |              | 1,5<br>1NT                                                  |                       |       |                  |              |              |
| ...Onduleur 1(1)                               | C 50                                                |                            |              | 16<br>3NT                                                   |                       |       |                  |              |              |
| ...Onduleur 2(1)                               | C 50                                                |                            |              | 16<br>3NT                                                   |                       |       |                  |              |              |
| ...Général(1)                                  | ID 25                                               |                            |              | 3N                                                          |                       |       |                  |              |              |
| ...Circulateur(1)                              | DM 4                                                |                            |              | 1,5<br>3T                                                   |                       |       |                  |              |              |
| ...Circulateur(1)                              | DM 4                                                |                            |              | 1,5<br>3T                                                   |                       |       |                  |              |              |
| ...Circulateur(1)                              | DM 4                                                |                            |              | 1,5<br>3T                                                   |                       |       |                  |              |              |
| ...Général Eclairage(1)                        | ID 25                                               |                            |              | 3N                                                          |                       |       |                  |              |              |
| ....Départ Ecl.(1)                             | C 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ....Départ Ecl.(1)                             | C 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ....Départ Ecl.(1)                             | C 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ....Départ Ecl.(1)                             | C 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ....BAES(1)                                    | C 2                                                 |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| (1)                                            |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ...Centrale intrusion ou SSI(1)                | C 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Centrale intrusion ou SSI(1)                | C 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Centrale intrusion ou SSI(1)                | C 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Centrale intrusion ou SSI(1)                | C 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Centrale intrusion ou SSI(1)                | C 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Pome relevage(1)                            | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| <b>TD OND 2 :<br/>Ik3max = 3.0 kA</b>          |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Installations Basse et Très Basse Tension

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités |                            |              |                                                             |                       |       |                  | Commentaires | N° d'obs (*)                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------------------|--------------|----------------------------------------------|
|                                                | Type et calibre (A) (4)                             | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) |              |                                              |
| .Général(1)                                    | I 63                                                |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |                                              |
| ..Info(1)                                      | C 32                                                |                            |              | 6<br>1NT                                                    |                       |       |                  |              |                                              |
| ..Info(1)                                      | C 32                                                |                            |              | 6<br>1NT                                                    |                       |       |                  |              |                                              |
| ..Info(1)                                      | C 32                                                |                            |              | 6<br>1NT                                                    |                       |       |                  |              |                                              |
| ..Info(1)                                      | C 32                                                |                            |              | 6<br>1NT                                                    |                       |       |                  |              |                                              |
| ..Info(1)                                      | C 32                                                |                            |              | 6<br>1NT                                                    |                       |       |                  |              |                                              |
| ..Info(1)                                      | C 32                                                |                            |              | 6<br>1NT                                                    |                       |       |                  |              |                                              |
| ..Info(1)                                      | C 10                                                |                            |              | 1,5<br>1NT                                                  |                       |       |                  |              |                                              |
| ..Info(1)                                      | C 10                                                |                            |              | 1,5<br>1NT                                                  |                       |       |                  |              |                                              |
| ..Info(1)                                      | C 10                                                |                            |              | 1,5<br>1NT                                                  |                       |       |                  |              |                                              |
| ..Info(1)                                      | C 10                                                |                            |              | 1,5<br>1NT                                                  |                       |       |                  |              |                                              |
| <b>BATIMENT D DSI &gt; Dégagements</b>         |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |                                              |
| <b>TD D :</b><br><b>Ik3max = 3.0 kA</b>        |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              | <b>37 / 35</b><br><b>/ 38 /</b><br><b>36</b> |
| .Général(1)                                    | I 100                                               |                            |              | 3N                                                          |                       |       |                  |              |                                              |
| ..Onduleur(1)                                  | C 20                                                |                            |              | 4<br>1NT                                                    |                       |       |                  |              |                                              |
| ..Onduleur(1)                                  | C 100                                               |                            | 10           |                                                             |                       |       |                  |              |                                              |
| ..Général Eclairage(1)                         | C 32                                                |                            |              | 3N                                                          |                       |       |                  |              |                                              |
| ...BAES(1)                                     | gG                                                  |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |                                              |
| ...Départ Ecl.(4)                              | U 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |                                              |
| ...Commande(1)                                 | U 10                                                |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |                                              |
| ..Départ PC(1)                                 | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |                                              |
| ..Départ PC(1)                                 | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |                                              |
| ..Départ PC(1)                                 | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |                                              |
| ..Départ PC(1)                                 | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |                                              |
| ..Départ PC(1)                                 | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |                                              |
| ..Autocom(1)                                   | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |                                              |
| ..Départ PC études(1)                          | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |                                              |
| ..Poteau(1)                                    | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |                                              |
| ..Poteau(1)                                    | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |                                              |
| ..Poteau(1)                                    | C 20                                                | 2 / 1                      |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |                                              |
| ..Général climatisation(1)                     | C 32                                                |                            |              | 3N                                                          |                       |       |                  |              |                                              |
| ...Circuit Climatisation(1)                    | U 20                                                |                            |              | 4                                                           |                       |       |                  |              |                                              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Installations Basse et Très Basse Tension

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre)                         | Commande / Sectionnement / Protection surintensités |                            |              |                                                             |                       |       |                  | Commentaires | N° d'obs (*)   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------------------|--------------|----------------|
|                                                                        | Type et calibre (A) (4)                             | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) |              |                |
|                                                                        |                                                     |                            |              | 1NT                                                         |                       |       |                  |              |                |
| ...Circuit Climatisation(1)                                            | U 20                                                |                            |              | 4<br>1NT                                                    |                       |       |                  |              |                |
| ...Circuit Climatisation(1)                                            | U 16                                                |                            |              | 2,5<br>1NT                                                  |                       |       |                  |              |                |
| ...Alarme To(1)                                                        | U 5                                                 |                            |              | 2,5<br>1NT                                                  |                       |       |                  |              |                |
| ..Général Eclairage non secours(1)                                     | C 32                                                |                            |              | 3N                                                          |                       |       |                  |              |                |
| ...Départ Ecl.(1)                                                      | U 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |                |
| ...Extracteur(1)                                                       | DM 0,63                                             |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |                |
| ..Général non secours(1)                                               | C 50                                                |                            |              | 3N                                                          |                       |       |                  |              |                |
| ...S mains(2)                                                          | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |                |
| ...Circuit Climatisation(6)                                            | U 16                                                |                            |              | 2,5<br>1NT                                                  |                       |       |                  |              |                |
| ...Circuit Climatisation(6)                                            | U 20                                                |                            |              | 4<br>1NT                                                    |                       |       |                  |              |                |
| .TD data center(1)                                                     | U 32                                                |                            |              | 10<br>1NT                                                   |                       |       |                  |              |                |
| .Ondulé(1)                                                             | I 32                                                |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |                |
| ..Départ PC(4)                                                         | U 10                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |                |
| ..Départ PC(5)                                                         | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |                |
| <b><u>POSTE HTA</u></b>                                                |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |                |
| <b>TGBT :</b>                                                          |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |                |
| <b>Bâtiment DSI/DEVELOPPEUR (EX DSASE)</b>                             |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |                |
| <b><u>BATIMENT DEVELOPPEUR &gt; ENTREE</u></b>                         |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |                |
| <b>TD Developpeur :<br/>Ik3max = 3.0 kA</b>                            |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              | <b>47 / 48</b> |
| .Interrupteur général(1)                                               | I 63                                                | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | CI                    |       |                  |              |                |
| ..Général 1(1)                                                         | ID 40                                               | 4 / 0                      |              | Cu                                                          | CI                    |       |                  |              |                |
| ..Général 2(1)                                                         | ID 40                                               | 4 / 0                      |              | Cu                                                          | CI                    |       |                  |              |                |
| .Général Ondulé(1)                                                     | I 63                                                | 2 / 0                      |              | Cu<br>, 1N                                                  | CI                    |       |                  |              |                |
| ..Départ Ondulé(3)                                                     | C 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 10                    |       |                  |              |                |
| <b><u>BATIMENT DSI EX DSASE &gt; ENTREE &gt; PLACARD TECHNIQUE</u></b> |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |                |
| <b>TD DSI (EX DSASE) :<br/>Ik3max = 3.0 kA</b>                         |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              | <b>45 / 46</b> |
| .Interrupteur général(1)                                               | I 63                                                | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | CI                    |       |                  |              |                |
| ..Général éclairage(1)                                                 | ID 40                                               | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | CI                    |       |                  |              |                |
| ..Général PC(1)                                                        | ID 40                                               | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | CI                    |       |                  |              |                |
| ..Non repéré(1)                                                        | ID 40                                               | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | CI                    |       |                  |              |                |
| .Général Ondulé(1)                                                     | I 32                                                | 2 / 0                      |              | Cu<br>, 1N                                                  | CI                    |       |                  |              |                |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Installations Basse et Très Basse Tension

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre)                             | Commande / Sectionnement / Protection surintensités |                            |              |                                                             |                       |       |                  | Commentaires | N° d'obs (*) |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------------------|--------------|--------------|
|                                                                            | Type et calibre (A) (4)                             | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) |              |              |
| ..Non repéré(1)                                                            | ID 25                                               | 2 / 0                      |              | Cu<br>, 1N                                                  | CI                    |       |                  |              |              |
| ..Non repéré(1)                                                            | ID 25                                               | 2 / 0                      |              | Cu<br>, 1N                                                  | CI                    |       |                  |              |              |
| <b>Préfas SYNDICAT + CONSEILLERS</b>                                       |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| <b><u>BATIMENT PREFA SYNDICAT + CONSEILLERS &gt; PREFA CONSEILLERS</u></b> |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| <b>TD CONSEILLERS :<br/>Ik3max = 3.0 kA</b>                                |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              | <b>52</b>    |
| ..Général(1)                                                               | I 63                                                | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | CI                    |       |                  |              |              |
| ..DSI(1)                                                                   | C 40                                                | 4 / 4                      |              | 10 , Cu<br>, 3NT                                            | 20                    |       |                  |              |              |
| ..ONDULEUR(1)                                                              | C 20                                                | 2 / 2                      |              | 6 , Cu<br>, 1NT                                             | 20                    |       |                  |              | <b>51</b>    |
| ..Général ECL PC(1)                                                        | ID 40                                               | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | CI                    |       |                  |              |              |
| ...Départ ECL(4)                                                           | C 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ...Départ PC(4)                                                            | C 16                                                | 2 / 1                      |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ...HORLOGE(1)                                                              | C 2                                                 | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1N                                            | 1                     |       |                  |              |              |
| ...BAES(1)                                                                 | C 2                                                 | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1N                                            | 1                     |       |                  |              |              |
| ..Général clim.(1)                                                         | ID 40                                               | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | CI                    |       |                  |              |              |
| ...CLIM(8)                                                                 | C 16                                                | 2 / 1                      |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| <b>TD ONDULE :<br/>Ik3max = 3.0 kA</b>                                     |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ..Général(1)                                                               | ID 40                                               | 2 / 0                      |              | Cu<br>, 1N                                                  | CI                    |       |                  |              |              |
| ..Départ ONDULES(4)                                                        | C 16                                                | 2 / 1                      |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ..BAIE DE BRASSAGE(1)                                                      | C 10                                                | 2 / 1                      |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| <b><u>BATIMENT PREFA SYNDICAT + CONSEILLERS &gt; PREFA SYNDICAT</u></b>    |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| <b>TD SYNDICAT :<br/>Ik3max = 3.0 kA</b>                                   |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              | <b>54</b>    |
| ..Général(1)                                                               | ID 40                                               | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | CI                    |       |                  |              | <b>53</b>    |
| ..CLIM(5)                                                                  | C 16                                                | 2 / 2                      |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ..Départ PC(5)                                                             | C 16                                                | 2 / 1                      |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ..Départ Ecl.(3)                                                           | C 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ..EX ONDULEUR(1)                                                           | C 32                                                | 2 / 1                      |              | 6 , Cu<br>, 1NT                                             | 20                    |       |                  |              |              |
| <b>Bâtiment DSASE + MF + DC</b>                                            |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| <b><u>BATIMENT DSASE + MF + DC</u></b>                                     |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| <b>T02B :<br/>Ik3max = 3.0 kA</b>                                          |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ..Général(1)                                                               | I 40                                                | 2 / 0                      |              | Cu<br>, 1N                                                  | CI                    |       |                  |              |              |
| ..DEPART ONDULES(3)                                                        | B 10                                                | 2 / 2                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Installations Basse et Très Basse Tension

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre)                                      | Commande / Sectionnement / Protection surintensités |                            |              |                                                             |                       |       |                  | Commentaires | N° d'obs (*) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------------------|--------------|--------------|
|                                                                                     | Type et calibre (A) (4)                             | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) |              |              |
| <b><u>BATIMENT DSASE + MF + DC &gt; HALL &gt; AILE CENTRALE</u></b>                 |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| <b>TD 3B :<br/>Ik3max = 3.0 kA</b>                                                  |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| .Général(1)                                                                         | I 40                                                | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | CI                    |       |                  |              |              |
| ..COUPIRE D URGENCE(1)                                                              | C 2                                                 | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1N                                            | 1                     |       |                  |              |              |
| ..ALIM SALLES DE REUNION(1)                                                         | C 25                                                | 4 / 4                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | CI                    |       |                  |              |              |
| ...Général clim.(1)                                                                 | ID 40                                               | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | CI                    |       |                  |              |              |
| ....SPLIT(8)                                                                        | C 16                                                | 2 / 1                      |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ...Général COMMUN(1)                                                                | ID 40                                               | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | CI                    |       |                  |              |              |
| ....Départ ECL(4)                                                                   | C 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ....B A(1)                                                                          | C 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ....SPLIT(1)                                                                        | C 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ....PC(1)                                                                           | C 16                                                | 2 / 1                      |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ....CHAUFFE EAU(1)                                                                  | C 16                                                | 2 / 1                      |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ....DAD(1)                                                                          | C 16                                                | 2 / 1                      |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ...Général 1 SALLES DE REUNION(1)                                                   | ID 40                                               | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | CI                    |       |                  |              |              |
| ....Départ ECL(4)                                                                   | C 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ....B A(2)                                                                          | C 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ....VR(1)                                                                           | C 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ....APPLIQUES(1)                                                                    | C 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ....PC(2)                                                                           | C 16                                                | 2 / 1                      |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ....VMC(1)                                                                          | C 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ....Non repéré(1)                                                                   | C 16                                                | 2 / 1                      |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ...Général 2 SALLES DE REUNION(1)                                                   | ID 40                                               | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | CI                    |       |                  |              |              |
| ....B A(2)                                                                          | C 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ....Départ ECL(2)                                                                   | C 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ....VR(1)                                                                           | C 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ....APPLIQUES(1)                                                                    | C 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ....PC(3)                                                                           | C 16                                                | 2 / 1                      |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ....VMC(1)                                                                          | C 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| <b><u>BATIMENT DSASE + MF + DC &gt; HALL &gt; AILE CULTURE &gt; CIRCULATION</u></b> |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| <b>TD1 B :<br/>Ik3max = 3.0 kA</b>                                                  |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| .Général(1)                                                                         | I 40                                                | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | CI                    |       |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Installations Basse et Très Basse Tension

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre)                             | Commande / Sectionnement / Protection surintensités |                            |              |                                                             |                       |       |                  | Commentaires | N° d'obs (*) |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------------------|--------------|--------------|
|                                                                            | Type et calibre (A) (4)                             | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) |              |              |
| ..Général ECL.(1)                                                          | ID 40                                               | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | CI                    |       |                  |              |              |
| ...Départ Ecl.(10)                                                         | C 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ..Général DIVERS.(1)                                                       | ID 40                                               | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | CI                    |       |                  |              |              |
| ...BRASSAURS(4)                                                            | C 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ...VR(3)                                                                   | C 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ..Général PC(1)                                                            | ID 40                                               | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | CI                    |       |                  |              |              |
| ...Départ PC(10)                                                           | C 16                                                | 2 / 1                      |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ...EVAPO(1)                                                                | C 16                                                | 2 / 1                      |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ..EXTENSION(1)                                                             | C 63                                                | 4 / 4                      |              | 16 , Cu<br>, 3N                                             | 20                    |       |                  |              |              |
| <b>T01B :<br/>Ik3max = 3.0 kA</b>                                          |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ..Général(1)                                                               | I 63                                                | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | CI                    |       |                  |              |              |
| ..DEPARTS ONDULES(7)                                                       | B 10                                                | 2 / 2                      |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| <b>TG BLIM B :<br/>Ik3max = 3.0 kA</b>                                     |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ..Général(1)                                                               | I 160                                               | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | CI                    |       |                  |              |              |
| ..ALIM GROUPE NORD(1)                                                      | C 50                                                | 4 / 4                      |              | 10 , Cu<br>, 3NT                                            | 20                    |       |                  |              |              |
| ..ALIM GROUPE SUD(1)                                                       | C 40                                                | 4 / 4                      |              | 10 , Cu<br>, 3NT                                            | 20                    |       |                  |              |              |
| ..ALIM GROUPE OUEST(1)                                                     | C 40                                                | 4 / 4                      |              | 10 , Cu<br>, 3NT                                            | 20                    |       |                  |              |              |
| ..BUS(1)                                                                   | C 2                                                 | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| <b>BATIMENT DSASE + MF + DC &gt; HALL &gt; AILE DSASE &gt; CIRCULATION</b> |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| <b>TGB :<br/>Ik3max = 3.0 kA</b>                                           |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ..Général(1)                                                               | I 250                                               | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | CI                    |       |                  |              |              |
| ..TD1(1)                                                                   | C 40                                                | 4 / 4                      | 10           | 10 , Cu<br>, 3N                                             | 20                    |       |                  |              |              |
| ..TD2(1)                                                                   | C 40                                                | 4 / 4                      | 10           | 10 , Cu<br>, 3N                                             | 20                    |       |                  |              |              |
| ..TD3(1)                                                                   | C 40                                                | 4 / 4                      | 10           | 10 , Cu<br>, 3N                                             | 20                    |       |                  |              |              |
| ..ONDULEUR(1)                                                              | C 40                                                | 4 / 4                      | 10           | 10 , Cu<br>, 3N                                             | 20                    |       |                  |              |              |
| ..TD4 HALL(1)                                                              | C 40                                                | 4 / 4                      | 10           | 10 , Cu<br>, 3N                                             | CI                    |       |                  |              |              |
| ...Général ECL(1)                                                          | ID 40                                               | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | CI                    |       |                  |              |              |
| ....Départ Ecl.(4)                                                         | C 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ...Général PC(1)                                                           | ID 40                                               | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | CI                    |       |                  |              |              |
| ....Départ PC(3)                                                           | C 16                                                | 2 / 1                      |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ..TG CLIM B(1)                                                             | C 100                                               | 4 / 4                      |              | 35 , Cu<br>, 3N                                             | 20                    |       |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Installations Basse et Très Basse Tension

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre)                 | Commande / Sectionnement / Protection surintensités |                            |              |                                                             |                       |       |                  | Commentaires | N° d'obs (*) |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------------------|--------------|--------------|
|                                                                | Type et calibre (A) (4)                             | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) |              |              |
| ..ALARME INCENDIE(1)                                           | C 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ..BAES(1)                                                      | C 2                                                 | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1N                                            | 1                     |       |                  |              |              |
| ..HORLOGE(1)                                                   | C 2                                                 | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1N                                            | 1                     |       |                  |              |              |
| <b>TD2 B :<br/>Ik3max = 3.0 kA</b>                             |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ..Général(1)                                                   | I 40                                                | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | Cl                    |       |                  |              |              |
| ..Général ECL.(1)                                              | ID 40                                               | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | Cl                    |       |                  |              |              |
| ...Départ Ecl.(10)                                             | C 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ..Général DIVERS.(1)                                           | ID 40                                               | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | Cl                    |       |                  |              |              |
| ...BRASSAURS(5)                                                | C 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ...VR(3)                                                       | C 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ..Général PC(1)                                                | ID 40                                               | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | Cl                    |       |                  |              |              |
| ...Départ PC(9)                                                | C 16                                                | 2 / 1                      |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ...EVAPO(1)                                                    | C 16                                                | 2 / 1                      |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ...SPLIT(2)                                                    | C 16                                                | 2 / 1                      |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| <b>TG OND B :<br/>Ik3max = 3.0 kA</b>                          |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ..Général(1)                                                   | C 40                                                | 4 / 4                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | Cl                    |       |                  |              |              |
| ..DEPARTS ONDULES(8)                                           | B 10                                                | 2 / 2                      |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| <b>Bâtiment C SECRETARIAT GENERAL</b>                          |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| <b><u>BATIMENT C SG &gt; Local électrique informatique</u></b> |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| <b>TD C :<br/>Ik3max = 3.0 kA</b>                              |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              | <b>64</b>    |
| ..Général(1)                                                   | I 100                                               | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | Cl                    |       |                  |              | <b>60</b>    |
| ..Onduleur(1)                                                  | C 40                                                |                            |              | 10<br>1NT                                                   |                       |       |                  |              | <b>63</b>    |
| ..Général Eclairage(1)                                         | C 32                                                |                            |              | 3N                                                          |                       |       |                  |              |              |
| ...BAES(1)                                                     | gG                                                  |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ...Départ Ecl.(10)                                             | U 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...VR(4)                                                       | U 10                                                |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ..Départ PC(1)                                                 | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ..Départ PC(1)                                                 | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ..Départ PC(1)                                                 | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ..Départ PC(1)                                                 | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ..Départ PC(1)                                                 | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ..Départ PC(1)                                                 | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ..Départ PC(1)                                                 | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu                                                    |                       |       |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Installations Basse et Très Basse Tension

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités |                            |              |                                                             |                       |       |                  | Commentaires | N° d'obs (*) |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------------------|--------------|--------------|
|                                                | Type et calibre (A) (4)                             | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) |              |              |
|                                                |                                                     |                            |              | , 1NT                                                       |                       |       |                  |              |              |
| ..Départ PC(1)                                 | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ..Départ PC(1)                                 | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ..Départ PC(1)                                 | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ..Départ PC(1)                                 | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ..Non repéré(1)                                | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ..Non repéré(1)                                | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ..Poteau(1)                                    | C 20                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ..Général climatisation(1)                     | ID 63                                               |                            |              | 3N                                                          |                       |       |                  |              |              |
| ...S Mains(3)                                  | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...CE(1)                                       | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Commande(1)                                 | gG                                                  |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ...Circuit Climatisation(1)                    | U 16                                                |                            |              | 2,5<br>1NT                                                  |                       |       |                  |              |              |
| ...Circuit Climatisation(8)                    | U 20                                                |                            |              | 4<br>1NT                                                    |                       |       |                  |              |              |
| ...Circuit Climatisation(4)                    | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ..Général Eclairage non secours(1)             | C 32                                                |                            |              | 3N                                                          |                       |       |                  |              |              |
| ...Départ Ecl.(1)                              | U 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Extracteur(1)                               | DM 0,63                                             |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| .PF(1)                                         | C 20                                                |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| .Général Ondulé(1)                             | C 80                                                |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              | 61 / 62      |
| ..Départ PC(4)                                 | U 10                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ..Départ PC(3)                                 | U 15                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ..Départ PC(3)                                 | C 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ..Départ PC(1)                                 | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ..Bureau DJJ(1)                                | C 25                                                | 2 / 2                      |              | 10 , Cu<br>, 1NT                                            | 20                    |       |                  |              | 59           |
| <b>POSTE HTA</b>                               |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| TGBT :                                         |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| <b>Bâtiment TGBT/GE</b>                        |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| <b>POSTE TGBT/ GE</b>                          |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| TGBT :<br>Ik3max = 21.5 kA                     |                                                     | Nom : TGBT                 |              |                                                             |                       |       |                  |              | 66 / 67      |
| .Général(1)                                    | UG 320                                              | 4 / 3                      | 25           | Cu<br>, 3N                                                  | Cl                    |       |                  |              |              |
| ..GENERAL AUX(1)                               | U 32                                                | 2 / 2                      |              | Cu<br>, 1N                                                  | Cl                    |       |                  |              |              |
| ...BARDIN(1)                                   | gG 2                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu                                                    | 20                    |       |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Installations Basse et Très Basse Tension

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités |                            |              |                                                             |                       |       |                  | Commentaires | N° d'obs (*) |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------------------|--------------|--------------|
|                                                | Type et calibre (A) (4)                             | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) |              |              |
|                                                |                                                     |                            |              | , 1N                                                        |                       |       |                  |              |              |
| ...ECL POSTE(1)                                | U 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ...ECL POSTE EXT(1)                            | U 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ...PC POSTE(1)                                 | U 15                                                | 2 / 1                      |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ...AUX GE(1)                                   | U 20                                                | 2 / 1                      |              | 4 , Cu<br>, 1NT                                             | 20                    |       |                  |              |              |
| ...PROTECTION CONTROLE(1)                      | L 5                                                 | 2 / 2                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1N                                            | 1                     |       |                  |              |              |
| ...ALIM CONDO(1)                               | C 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 1                     |       |                  |              |              |
| ...Non repéré(1)                               | C 25                                                | 2 / 2                      |              | 10 , Cu<br>, 1N                                             | 20                    |       |                  |              |              |
| ...INTER CREPUSCULAIR(1)                       | C 6                                                 | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1N                                            | 1                     |       |                  |              |              |
| ...PROTECTION ALARME(1)                        | U 2                                                 | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1N                                            | 1                     |       |                  |              |              |
| ...Non repéré(1)                               | C 40                                                | 4 / 4                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | Cl                    |       |                  |              |              |
| ....BOULES(1)                                  | ID 40                                               | 2 / 0                      |              | 10 , Cu<br>, 3NT                                            | 20                    |       |                  |              |              |
| ....PROJ BAT A(1)                              | ID 40                                               | 2 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | Cl                    |       |                  |              |              |
| ....PROJECYEURS(4)                             | C 16                                                | 2 / 1                      |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ....PROTECTION(1)                              | ID 40                                               | 4 / 1                      |              | 10 , Cu<br>, 3NT                                            | 20                    |       |                  |              |              |
| ....TD ASSEMBLEE(1)                            | UG 200                                              | 4 / 4                      |              | 120+70 , Cu<br>, 3NT                                        | 60                    |       |                  |              |              |
| ....TD PRESIDENCE(1)                           | UG 125                                              | 4 / 4                      |              | 185+70 , Cu<br>, 3NT                                        | 60                    |       |                  |              |              |
| ....TD S G(1)                                  | C 80                                                | 4 / 4                      |              | 70+50 , Cu<br>, 3NT                                         | 60                    |       |                  |              |              |
| ....TD DSI(1)                                  | C 80                                                | 4 / 4                      |              | 95+50 , Cu<br>, 3NT                                         | 60                    |       |                  |              |              |
| ....TD G1(1)                                   | U 25                                                | 2 / 2                      |              | 10 , Cu<br>, 1NT                                            | 60                    |       |                  |              |              |
| ....TD DSASE(1)                                | C 63                                                | 4 / 4                      |              | 35 , Cu<br>, 1NT                                            | 60                    |       |                  |              |              |
| ....BAT DEPASS(1)                              | C 100                                               | 4 / 4                      |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ....BAT DAN(1)                                 | C 160                                               | 4 / 4                      |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ....BAT C(1)                                   | C 160                                               | 4 / 4                      |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ....BAT DDEE DDRP DEFIJ(1)                     | C 160                                               | 4 / 4                      |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ....BAT DDEE DRH(1)                            | UG 72                                               | 4 / 4                      |              | 35 , Cu<br>, 3NT                                            | 60                    |       |                  |              |              |
| ....PARAFOUDRE(1)                              | C 50                                                | 4 / 4                      |              | 25 , Cu<br>, 3N                                             | 1                     |       |                  |              |              |
| ..DATA CENTER(1)                               | UG 160                                              | 4 / 3                      |              | 185 , Cu<br>, 3NT                                           | 60                    |       |                  |              |              |
| ..TD MT(1)                                     | UG 200                                              | 4 / 3                      |              | 185 , Cu<br>, 3NT                                           | 60                    |       |                  |              |              |
| ..TD A3(1)                                     | C 32                                                | 4 / 4                      |              | 6 , Cu<br>, 3NT                                             | 60                    |       |                  |              |              |
| ..DELESTAGE(1)                                 | gG 4                                                | 2 / 2                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1N                                            | 1                     |       |                  |              |              |
| ..DEPART B(1)                                  | UG 160                                              | 4 / 4                      |              | 185 , Cu<br>, 3NT                                           | 60                    |       |                  |              |              |
| ..DEPART A(1)                                  | UG 200                                              | 4 / 4                      |              | 120 , Cu<br>, 3NT                                           | 60                    |       |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Installations Basse et Très Basse Tension

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre)                        | Commande / Sectionnement / Protection surintensités |                            |              |                                                             |                       |       |                  | Commentaires | N° d'obs (*)   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------------------|--------------|----------------|
|                                                                       | Type et calibre (A) (4)                             | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) |              |                |
| <b>Bâtiment DPASS</b>                                                 |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |                |
| <b><u>BATIMENT DPASS &gt; CIRCULATION &gt; PLACARD ELECTRIQUE</u></b> |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |                |
| <b>TD A :<br/>Ik3max = 3.0 kA</b>                                     |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              | <b>70 / 71</b> |
| .Général(1)                                                           | I 100                                               |                            |              | 3N                                                          |                       |       |                  |              |                |
| ..Onduleur finances(1)                                                | D 40                                                |                            |              | 10<br>1NT                                                   |                       |       |                  |              |                |
| ...Départ PC(3)                                                       | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |                |
| ...Départ PC(2)                                                       | C 20                                                |                            |              | 4 , Cu<br>, 1NT                                             |                       |       |                  |              |                |
| ..Général Eclairage(1)                                                | C 25                                                | 4 / 4                      | 10           | Cu<br>, 3N                                                  | CI                    |       |                  |              |                |
| ...BAES(1)                                                            | gG                                                  |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |                |
| ...Départ Ecl.(15)                                                    | L 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |                |
| ...Alarme(1)                                                          | C 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |                |
| ...VR(7)                                                              | C 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |                |
| ...Commande(1)                                                        | U 5                                                 |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |                |
| ..Départ PC(6)                                                        | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |                |
| ..Départ PC(7)                                                        | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |                |
| ..Général Force/Clim(1)                                               | ID 63                                               | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | CI                    |       |                  |              | <b>69</b>      |
| ...Non repéré(7)                                                      | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |                |
| ...Non repéré(24)                                                     | U 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |                |
| ...Commande(1)                                                        | gG                                                  |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |                |
| ...Non repéré(13)                                                     | U 20                                                |                            |              | 4<br>1NT                                                    |                       |       |                  |              |                |
| .PF(1)                                                                | C 20                                                |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |                |
| .Général Ondulé(1)                                                    | C 40                                                | 2 / 2                      |              | Cu<br>, 1N                                                  | CI                    |       |                  |              |                |
| ..Départ PC(1)                                                        | C 16                                                |                            |              | 4 , Cu<br>, 1NT                                             |                       |       |                  |              |                |
| ..Départ PC(1)                                                        | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |                |
| <b><u>BUREAU 12</u></b>                                               |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |                |
| <b>PREFA DEFJ CONTENEUR 2 :<br/>Ik3max = 3.0 kA</b>                   |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |                |
| .Général(1)                                                           | I 40                                                |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |                |
| ..Général PC(1)                                                       | ID 25                                               |                            |              | 1N                                                          |                       |       |                  |              |                |
| ...Départ Ecl.(1)                                                     | C 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |                |
| ...Départ PC(4)                                                       | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |                |
| ..Général climatisation(1)                                            | ID 25                                               |                            |              | 1N                                                          |                       |       |                  |              |                |
| ...Circuit Climatisation(4)                                           | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |                |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Installations Basse et Très Basse Tension

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre)       | Commande / Sectionnement / Protection surintensités |                            |              |                                                             |                       |       |                  | Commentaires | N° d'obs (*) |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------------------|--------------|--------------|
|                                                      | Type et calibre (A) (4)                             | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) |              |              |
| <b><u>BUREAU SAC</u></b>                             |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| <b>PREFA DEFJI CONTENEUR 6 :<br/>Ik3max = 3.0 kA</b> |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| .Général(1)                                          | I 40                                                |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ..Général PC(1)                                      | ID 25                                               |                            |              | 1N                                                          |                       |       |                  |              |              |
| ...Départ Ecl.(1)                                    | C 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Départ PC(4)                                      | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ..Général climatisation(1)                           | ID 25                                               |                            |              | 1N                                                          |                       |       |                  |              |              |
| ...Circuit Climatisation(4)                          | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| <b><u>LOCAL ELECTRICITE</u></b>                      |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| <b>PREFA DEFJI DDE :<br/>Ik3max = 3.0 kA</b>         |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| .Général(1)                                          | I 40                                                |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ..Général Eclairage(1)                               | ID 25                                               |                            |              | 1N                                                          |                       |       |                  |              |              |
| ...Départ Ecl.(3)                                    | C 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Commande(4)                                       | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ..Général PC(1)                                      | ID 25                                               |                            |              | 3N                                                          |                       |       |                  |              |              |
| ...Départ PC(3)                                      | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ..Général climatisation(1)                           | ID 25                                               |                            |              | 3N                                                          |                       |       |                  |              |              |
| ...Départ PC(9)                                      | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ..Général ondulé(1)                                  | I 32                                                |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ...Départ PC(1)                                      | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Départ PC(1)                                      | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Départ PC(1)                                      | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Départ PC(1)                                      | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| <b><u>POSTE HTA</u></b>                              |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| <b>TGBT :</b>                                        |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| <b><u>REPROGRAPHIE</u></b>                           |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| <b>PREFA DEFJI CONTENEUR 3 :<br/>Ik3max = 3.0 kA</b> |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| .Général(1)                                          | I 40                                                |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ..Général PC(1)                                      | ID 25                                               |                            |              | 1N                                                          |                       |       |                  |              |              |
| ...Départ Ecl.(1)                                    | C 10                                                |                            |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| ...Départ PC(2)                                      | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Installations Basse et Très Basse Tension

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités |                            |              |                                                             |                       |       |                  | Commentaires | N° d'obs (*) |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------------------|--------------|--------------|
|                                                | Type et calibre (A) (4)                             | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) |              |              |
| ..Général climatisation(1)                     | ID 25                                               |                            |              | 1N                                                          |                       |       |                  |              |              |
| ...Circuit Climatisation(2)                    | C 16                                                |                            |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           |                       |       |                  |              |              |
| <b>Bâtiment Archives</b>                       |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| <b><u>BATIMENT ARCHIVES</u></b>                |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| <b>TD ARCHIVES :<br/>Ik3max = 3.0 kA</b>       |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ..Interrupteur général(1)                      | I 63                                                | 2 / 0                      |              | Cu<br>, 1N                                                  | Cl                    |       |                  |              |              |
| ..Général ECL(1)                               | ID 40                                               | 2 / 0                      |              | Cu<br>, 1N                                                  | Cl                    |       |                  |              |              |
| ...Départ ECL(4)                               | C 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 10                    |       |                  |              |              |
| ...Extérieur(1)                                | C 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 10                    |       |                  |              |              |
| ..Onduleur(1)                                  | C 25                                                | 2 / 1                      |              | 4 , Cu<br>, 1NT                                             | 10                    |       |                  |              |              |
| ..Général PC(1)                                | ID 40                                               | 2 / 0                      |              | Cu<br>, 1N                                                  | Cl                    |       |                  |              |              |
| ...Départs prises de courants(4)               | C 16                                                | 2 / 1                      |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 10                    |       |                  |              |              |
| ..Général Divers(1)                            | ID 40                                               | 2 / 0                      |              | Cu<br>, 1N                                                  | Cl                    |       |                  |              |              |
| ...Volet Roulant(1)                            | C 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 10                    |       |                  |              |              |
| ...Clim(3)                                     | C 16                                                | 2 / 1                      |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 10                    |       |                  |              |              |
| ..P5(1)                                        | C 16                                                | 2 / 1                      |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 10                    |       |                  |              |              |
| <b>TD ONDULE :<br/>Ik3max = 3.0 kA</b>         |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ..Interrupteur général(1)                      | I 63                                                | 2 / 0                      |              | Cu<br>, 1N                                                  | Cl                    |       |                  |              |              |
| ..PC Q1(1)                                     | C 16                                                | 2 / 1                      |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 10                    |       |                  |              |              |
| ..Baie de brassage(1)                          | C 16                                                | 2 / 1                      |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 10                    |       |                  |              |              |
| <b>Préfa DAJAP</b>                             |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| <b><u>PREFA DAJAP</u></b>                      |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| <b>TD OND 2 :<br/>Ik3max = 3.0 kA</b>          |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ..Général(1)                                   | I 20                                                | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | Cl                    |       |                  |              |              |
| ...DEPARTS ONDULES(4)                          | C 16                                                | 2 / 1                      |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| <b>TD1 :<br/>Ik3max = 3.0 kA</b>               |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| ..Général(1)                                   | I 63                                                | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | Cl                    |       |                  |              |              |
| ..Général ECL(1)                               | ID 25                                               | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | Cl                    |       |                  |              |              |
| ...Départ Ecl.(3)                              | C 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ...NON REPERE(1)                               | C 2                                                 | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1N                                            | 20                    |       |                  |              |              |
| ..Général PC(1)                                | ID 25                                               | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | Cl                    |       |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Installations Basse et Très Basse Tension

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités |                            |              |                                                             |                       |       |                  | Commentaires | N° d'obs (*) |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------------------|--------------|--------------|
|                                                | Type et calibre (A) (4)                             | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) |              |              |
| ...Départ PC(3)                                | C 16                                                | 2 / 1                      |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ..Général CLIM(1)                              | ID 40                                               | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | CI                    |       |                  |              |              |
| ...Départ CLIM(9)                              | C 16                                                | 2 / 1                      |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| <b>PREFA DAJAP &gt; LOCAL TECHNIQUE TGBT</b>   |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              |              |
| <b>TGBT PREFA DAJAP :<br/>Ik3max = 3.0 kA</b>  |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              | <b>73</b>    |
| .Général(1)                                    | I 160                                               | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | CI                    |       |                  |              |              |
| ..QTD1(1)                                      | C 63                                                | 4 / 4                      |              | 16 , Cu<br>, 3NT                                            | 20                    |       |                  |              |              |
| ..GENERAL ONDULE TABLEAU(1)                    | C 40                                                | 4 / 4                      |              | 10 , Cu<br>, 3NT                                            | 20                    |       |                  |              |              |
| ..Général ECL(1)                               | ID 16                                               | 4 / 4                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | CI                    |       |                  |              |              |
| ...Départ ECL(9)                               | C 10                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ...FU1(1)                                      | gG 2                                                | 2 / 1                      |              | 1,5 , Cu<br>, 1N                                            | 1                     |       |                  |              |              |
| ..Général PC(1)                                | C 40                                                | 4 / 4                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | CI                    |       |                  |              |              |
| ...Départ PC(6)                                | C 16                                                | 2 / 1                      |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| ..Général clim.(1)                             | C 63                                                | 4 / 4                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | CI                    |       |                  |              |              |
| ...Départ CLIM(21)                             | C 16                                                | 2 / 1                      |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |
| <b>TD OND 1 :<br/>Ik3max = 3.0 kA</b>          |                                                     |                            |              |                                                             |                       |       |                  |              | <b>72</b>    |
| .Général(1)                                    | I 40                                                | 4 / 0                      |              | Cu<br>, 3N                                                  | CI                    |       |                  |              |              |
| ..Q TD OND 2(1)                                | C 20                                                | 4 / 4                      |              | 10 , Cu<br>, 3NT                                            | 20                    |       |                  |              |              |
| ..DEPARTS ONDULES(7)                           | C 16                                                | 2 / 1                      |              | 2,5 , Cu<br>, 1NT                                           | 20                    |       |                  |              |              |

(1) : En l'absence d'indication, la nature de l'âme des conducteurs est du cuivre (Al : aluminium , Cu:cuivre).

(2) : En l'absence d'indication, le coefficient global de correction « K » est pris égal à 0,8.

(3) : « f » signale que le pouvoir de coupure du disjoncteur a été obtenu par filiation.

(4) : Le premier chiffre est le seuil de réglage de la protection surcharge, l'éventuel second chiffre est le seuil de réglage de la protection maximale contre les courts-circuits.

# Résultats des mesures et essais

## Conditions de mesure

### MESURES D'ISOLEMENT

Les mesures d'isolement par rapport à la terre sont effectuées sous 500 V continu sur les canalisations en aval des DDR défectueux ou sur les canalisations pour lesquelles il a été constaté une absence de DDR nécessaire pour la protection des personnes (contacts indirects), sur les matériels amovibles hors tension, ou sur les récepteurs dont la liaison à la terre a été jugée défectueuse. La valeur est considérée comme satisfaisante si elle est supérieure à 0,5 M.ohms.

### VERIFICATION DE LA CONTINUITÉ DES CONDUCTEURS DE PROTECTIONS ET DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

Pour toutes les vérifications périodiques et lors des visites initiales sur des installations en schéma TT ou en présence d'une note de calcul pour les schémas TN ou IT, la vérification de continuité des conducteurs de protection est effectuée à l'aide d'un ohmmètre. Elle est correcte si la valeur mesurée de la résistance est inférieure à 2 Ohms.

### VÉRIFICATION DE LA RÉSISTANCE DES CONDUCTEURS DE PROTECTION

Lors des visites initiales en schéma TN et IT, la vérification de la résistance des conducteurs de protection est effectuée à l'aide d'un milliohmètre en cas d'absence de note de calcul ou de protections assurées par des dispositifs différentiels résiduels. Elle est correcte si la valeur mesurée satisfait aux prescriptions des tableaux du guide UTE C 15-105 § D6.1

### ESSAIS DE DECLENCHEMENT DES DISPOSITIFS DIFFERENTIELS RESIDUELS

La valeur du seuil de déclenchement est correcte si elle est comprise entre  $0,5 \Delta n$  et  $\Delta n$ . ( $\Delta n$  : sensibilité du dispositif différentiel). Les essais sont réalisés entre une phase et la terre. En cas de manque de sélectivité, les essais sont réalisés entre le neutre ou une phase amont et une autre phase en aval. En l'absence de testeur de calibre adapté et avec l'autorisation du client, les dispositifs différentiels de sensibilité supérieure à 1A peuvent être testés à la valeur 1A. L'application de cette procédure est signalée par un \* dans le tableau « Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT ».

### MESURE DES IMPEDANCES DE BOUCLE (protection "contacts indirects")

Cette mesure est effectuée si nécessaire à l'aide d'un milliohmètre de boucle. Le dispositif de protection est correct, si son temps de coupure pour le courant de défaut déterminé, satisfait aux prescriptions du guide UTE C 15-105.

### MESURE DE RÉSISTANCE DE PRISE DE TERRE

Cette mesure est effectuée en choisissant suivant l'installation, l'une des méthodes ci-après :

- En régime TT : Mesure de boucle. Le résultat est satisfaisant si la résistance mesurée  $R \leq \frac{UL}{\Delta n}$

(UL : tension limite conventionnelle ; n : sensibilité du différentiel principal). Cette méthode donne un résultat par excès.

- En régime IT, TN, et avant mise sous tension : Mesure à l'aide d'un telluromètre. Le résultat de la mesure est satisfaisant s'il est inférieur ou égal aux seuils fixés par les réglementations en vigueur suivant l'utilisation de la prise de terre (NF C 15-100, NF C 13-100, NF C 13-200, etc.)

### MESURE DU SOL ANTISTATIQUE

La mesure est réalisée à l'aide d'un mégohmmètre entre la barrette de liaison équipotentielle du local et le sol par l'intermédiaire d'un trépied métallique tel que défini au titre 6 de la NF C 15-100.

Cinq mesures sont effectuées dans les quatre angles et au centre du local. La valeur la plus élevée des moyennes des mesures réalisées est retenue et considérée comme satisfaisante si elle est inférieure à 25 M. ohms.

## Abréviation, sigles et mesures utilisés dans les tableaux de mesure

### PRISE DE TERRE

| Nature de la prise de terre | Ceinturage à fond de fouille | Ensemble de prises de terre interconnectées | Piquet de terre |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| Repère                      | FF                           | EI                                          | PT              |

| Méthode de mesure | Par résistance de boucle | Par telluromètre |
|-------------------|--------------------------|------------------|
| Repère            | RB                       | T                |

| Code mesure | Barrette ouverte | Barrette fermée | Ensemble interconnecté |
|-------------|------------------|-----------------|------------------------|
| Repère      | A                | B               | C                      |

### RECEPTEURS ELECTRIQUES :

PC (Vérif. / acc.) : Prise de courant (vérifiée / accessible)

AE (Vérif. / Exist.) : Appareil d'éclairage (Vérifié / existant)

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

## Appareils de mesure utilisés

Mesure de la résistance de prises de terre : **MEGGER MFT 1835**

Mesure de l'isolement : **Sans objet**

Vérification de la continuité et de la résistance des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles : **MEGGER MFT 1835**

Test de déclenchement des dispositifs différentiels : **MEGGER MFT 1835**

Mesure des impédances de boucle : **Sans objet**

Essais de fonctionnement des contrôleurs permanents d'isolement : **Sans objet**

## Prises de terre

| Emplacement et désignation                                            | Résistance de prise de terre |                       |                       |                 | Commentaires | N° d'obs (*) |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|
|                                                                       | Nature prise de terre (1)    | Méthode de mesure (1) | Valeur mesurée (Ohms) | Code mesure (1) |              |              |
| <b>Bâtiment PRESIDENCE(HOTEL DE LA PROVINCE NORD)</b>                 |                              |                       |                       |                 |              |              |
| <b><u>BATIMENT PRESIDENCE</u></b>                                     |                              |                       |                       |                 |              |              |
| Terre des masses BT                                                   | EI                           | T                     | 2                     | B               |              |              |
| <b>Bâtiment DAJAP DFB DRH(HOTEL DE LA PROVINCE NORD)</b>              |                              |                       |                       |                 |              |              |
| <b><u>BATIMENT DAJAP DFB DRH</u></b>                                  |                              |                       |                       |                 |              |              |
| Terre des masses BT                                                   | EI                           | T                     | 1                     | B               |              |              |
| <b>Bâtiment DAF ET DAF URBA(HOTEL DE LA PROVINCE NORD)</b>            |                              |                       |                       |                 |              |              |
| <b><u>BATIMENT DAF ET DAF URBA</u></b>                                |                              |                       |                       |                 |              |              |
| Terre des masses BT                                                   | EI                           | T                     | 1                     | B               |              |              |
| <b>Bâtiment DEFI DDEE PREFAS DDE+DEFIJ(HOTEL DE LA PROVINCE NORD)</b> |                              |                       |                       |                 |              |              |
| <b><u>BATIMENT</u></b>                                                |                              |                       |                       |                 |              |              |
| Terre des masses BT                                                   | EI                           | T                     | 1                     | B               |              |              |
| <b>Bâtiment PARKOTO(HOTEL DE LA PROVINCE NORD)</b>                    |                              |                       |                       |                 |              |              |
| <b><u>BATIMENT PARKING</u></b>                                        |                              |                       |                       |                 |              |              |
| Terre des masses BT                                                   | EI                           | T                     | 2                     | B               |              |              |
| <b>Bâtiment ASSEMBLEE(HOTEL DE LA PROVINCE NORD)</b>                  |                              |                       |                       |                 |              |              |
| <b><u>BATIMENT ASSEMBLEE</u></b>                                      |                              |                       |                       |                 |              |              |
| Terre des masses BT                                                   | EI                           | T                     | 2                     | B               |              |              |
| <b>Bâtiment D DSI(HOTEL DE LA PROVINCE NORD)</b>                      |                              |                       |                       |                 |              |              |
| <b><u>BATIMENT D DSI</u></b>                                          |                              |                       |                       |                 |              |              |
| Terre des masses BT                                                   | EI                           | T                     | 1                     | B               |              |              |
| <b>Bâtiment DSI/DEVELOPPEUR (EX DSASE)(HOTEL DE LA PROVINCE NORD)</b> |                              |                       |                       |                 |              |              |
| <b><u>BATIMENT DEVELOPPEUR</u></b>                                    |                              |                       |                       |                 |              |              |
| Terre des masses BT                                                   | EI                           | T                     | 1                     | B               |              |              |
| <b><u>BATIMENT DSI EX DSASE</u></b>                                   |                              |                       |                       |                 |              |              |
| Terre des masses BT                                                   | EI                           | T                     | 1                     | B               |              |              |
| <b>Préfas SYNDICAT + CONSEILLERS(HOTEL DE LA PROVINCE NORD)</b>       |                              |                       |                       |                 |              |              |
| <b><u>BATIMENT PREFAS SYNDICAT + CONSEILLERS</u></b>                  |                              |                       |                       |                 |              |              |
| Terre des masses BT                                                   | EI                           | T                     | 4                     | B               |              |              |
| <b>Bâtiment DSASE + MF + DC(HOTEL DE LA PROVINCE NORD)</b>            |                              |                       |                       |                 |              |              |
| <b><u>BATIMENT DSASE + MF + DC</u></b>                                |                              |                       |                       |                 |              |              |
| Terre des masses BT                                                   | EI                           | T                     | 1                     | B               |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 77/214

rapport n° : 335560554.1.R

en date du 23/11/2022

# Résultats des mesures et essais

| Emplacement et désignation                                       | Résistance de prise de terre |                       |                       |                 | Commentaires | N° d'obs (*) |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|
|                                                                  | Nature prise de terre (1)    | Méthode de mesure (1) | Valeur mesurée (Ohms) | Code mesure (1) |              |              |
| <b>Bâtiment C SECRETARIAT GENERAL(HOTEL DE LA PROVINCE NORD)</b> |                              |                       |                       |                 |              |              |
| <b><u>BATIMENT C SG</u></b>                                      |                              |                       |                       |                 |              |              |
| Terre des masses BT                                              | PT                           | T                     | 1                     | B               |              |              |
| <b>Bâtiment TGBT/GE(HOTEL DE LA PROVINCE NORD)</b>               |                              |                       |                       |                 |              |              |
| <b><u>POSTE TGBT/ GE</u></b>                                     |                              |                       |                       |                 |              |              |
| Terre des masses BT                                              | EI                           | T                     | 1                     | B               |              |              |
| <b>Bâtiment DPASS(HOTEL DE LA PROVINCE NORD)</b>                 |                              |                       |                       |                 |              |              |
| <b><u>BATIMENT DPASS</u></b>                                     |                              |                       |                       |                 |              |              |
| Terre des masses BT                                              | FF                           | T                     | 1                     | B               |              |              |
| <b>Bâtiment Archives(HOTEL DE LA PROVINCE NORD)</b>              |                              |                       |                       |                 |              |              |
| <b><u>BATIMENT ARCHIVES</u></b>                                  |                              |                       |                       |                 |              |              |
| Terre des masses BT                                              | EI                           | T                     | 2                     | B               |              |              |
| <b>Préfa DAJAP(HOTEL DE LA PROVINCE NORD)</b>                    |                              |                       |                       |                 |              |              |
| <b><u>PREFA DAJAP</u></b>                                        |                              |                       |                       |                 |              |              |
| Terre des masses BT                                              | EI                           | T                     | 2                     | B               |              |              |

(1) Consulter la liste des abréviations

## Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT

| Emplacement et désignation du dispositif                                             | Dispositifs différentiels |            |           | Isolement (MOhms) | N° d'obs (*) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|-------------------|--------------|
|                                                                                      | Seuil réglage (mA)        | Tempo (ms) | Fonct (1) |                   |              |
| <b>Bâtiment PRESIDENCE(HOTEL DE LA PROVINCE NORD)</b>                                |                           |            |           |                   |              |
| <b><u>BATIMENT PRESIDENCE &gt; Accueil général</u></b>                               |                           |            |           |                   |              |
| <b>TD B</b>                                                                          |                           |            |           |                   |              |
| Général                                                                              | 1000                      |            | 1         |                   |              |
| Départ PC onduleur                                                                   | 30                        |            |           |                   |              |
| Général Eclairage secouru                                                            | 300                       |            | 1         |                   |              |
| Gache elec                                                                           | 30                        |            |           |                   |              |
| Départ PC                                                                            | 30                        |            |           |                   |              |
| Départ PC                                                                            | 30                        |            |           |                   |              |
| Départ PC                                                                            | 30                        |            |           |                   |              |
| Départ PC                                                                            | 30                        |            |           |                   |              |
| Départ PC                                                                            | 30                        |            |           |                   |              |
| Départ PC                                                                            | 30                        |            |           |                   |              |
| Vaguemestre                                                                          | 30                        |            |           |                   |              |
| Photocopieur                                                                         | 30                        |            |           |                   |              |
| Général Eclairage non secouru                                                        | 300                       |            | 1         |                   |              |
| Général divers secouru                                                               | 300                       |            | 1         |                   |              |
| Départ PC                                                                            | 30                        |            | 1         |                   |              |
| Baie brassage                                                                        | 30                        |            | 1         |                   |              |
| <b><u>BATIMENT PRESIDENCE &gt; Bâtiment E Cafétéria &gt; Circulation Arrière</u></b> |                           |            |           |                   |              |
| <b>TD E</b>                                                                          |                           |            |           |                   |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| Emplacement et désignation du dispositif                                                    | Dispositifs différentiels |            |           | Isolement (MOhms) | N° d'obs (*) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|-------------------|--------------|
|                                                                                             | Seuil réglage (mA)        | Tempo (ms) | Fonct (1) |                   |              |
| Général Eclairage                                                                           | 300                       |            | 1         |                   |              |
| Départ PC                                                                                   | 30                        |            | 1         |                   |              |
| Départ PC                                                                                   | 30                        |            | 1         |                   |              |
| Départ PC                                                                                   | 30                        |            | 1         |                   |              |
| Départ PC                                                                                   | 30                        |            | 1         |                   |              |
| Départ PC                                                                                   | 30                        |            | 1         |                   |              |
| Extracteur hotte                                                                            | 30                        |            | 1         |                   |              |
| Départ PC frigo                                                                             | 30                        |            | 1         |                   |              |
| Départ PC bar                                                                               | 30                        |            | 1         |                   |              |
| Onduleur                                                                                    | 30                        |            | 1         |                   |              |
| Ondulé                                                                                      | 30                        |            | 1         |                   |              |
| Général divers non secouru                                                                  | 300                       |            | 1         |                   |              |
| Départ PC                                                                                   | 30                        |            | 1         |                   |              |
| Départ PC                                                                                   | 30                        |            | 1         |                   |              |
| Départ PC                                                                                   | 30                        |            | 1         |                   |              |
| Départ PC                                                                                   | 30                        |            | 1         |                   |              |
| Départ four                                                                                 | 300                       |            | 1         |                   |              |
| Départ PC                                                                                   | 30                        |            | 1         |                   |              |
| <b>Bâtiment DAJAP DFB DRH(HOTEL DE LA PROVINCE NORD)</b>                                    |                           |            |           |                   |              |
| <b><u>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE CENTRALE DJAP &gt; LOCAL TECHNIQUE</u></b> |                           |            |           |                   |              |
| <b>TGA</b>                                                                                  |                           |            |           |                   |              |
| Général ECL                                                                                 | 300                       |            | 1         |                   |              |
| Général PC                                                                                  | 30                        |            |           |                   |              |
| ALARME INCENDIE                                                                             | 30                        |            |           |                   |              |
| <b>TD 3A</b>                                                                                |                           |            |           |                   |              |
| Général ECL. 1                                                                              | 300                       |            | 1         |                   |              |
| Général ECL. 2                                                                              | 300                       |            | 1         |                   |              |
| Général DIVERS.                                                                             | 300                       |            |           |                   |              |
| Général PC 1                                                                                | 30                        |            |           |                   |              |
| Général PC 2                                                                                | 30                        |            |           |                   |              |
| <b>TDO 3A</b>                                                                               |                           |            |           |                   |              |
| Départ Ondulé                                                                               | 30                        |            |           |                   |              |
| <b><u>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE DFB &gt; CIRCULATION</u></b>               |                           |            |           |                   |              |
| <b>TD 1A</b>                                                                                |                           |            |           |                   |              |
| Général DIVERS.                                                                             | 300                       |            | 1         |                   |              |
| Général ECL.                                                                                | 300                       |            | 1         |                   |              |
| Général PC                                                                                  | 30                        |            | 1         |                   |              |
| <b>TDO 1A</b>                                                                               |                           |            |           |                   |              |
| Controle d'accès                                                                            | 30                        |            |           |                   |              |
| Départ Ondulé                                                                               | 30                        |            |           |                   |              |
| <b><u>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE DRH &gt; CIRCULATION</u></b>               |                           |            |           |                   |              |
| <b>TD 2 BAT A</b>                                                                           |                           |            |           |                   |              |
| Général DIVERS.                                                                             | 300                       |            | 1         |                   |              |
| Général ECL.                                                                                | 300                       |            | 1         |                   |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| Emplacement et désignation du dispositif                              | Dispositifs différentiels |            |           | Isolement (MOhms) | N° d'obs (*) |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|-------------------|--------------|
|                                                                       | Seuil réglage (mA)        | Tempo (ms) | Fonct (1) |                   |              |
| Général PC 1                                                          | 30                        |            | 1         |                   |              |
| <b>TDO 2A</b>                                                         |                           |            |           |                   |              |
| Départ Ondulé                                                         | 30                        |            |           |                   |              |
| <b>Bâtiment DAF ET DAF URBA(HOTEL DE LA PROVINCE NORD)</b>            |                           |            |           |                   |              |
| <b><u>BATIMENT DAF &gt; CIRCULATION &gt; PLACARD ELECTRIQUE</u></b>   |                           |            |           |                   |              |
| <b>TD B</b>                                                           |                           |            |           |                   |              |
| Onduleur                                                              | 300                       |            |           |                   |              |
| Général Eclairage                                                     | 300                       |            |           |                   |              |
| Départ PC                                                             | 30                        |            |           |                   |              |
| Départ PC                                                             | 30                        |            |           |                   |              |
| Général Force/Clim                                                    | 300                       |            |           |                   | 17           |
| Départ PC                                                             | 30                        |            |           |                   |              |
| <b><u>BATIMENT DAF URBA</u></b>                                       |                           |            |           |                   |              |
| <b>FB7</b>                                                            |                           |            |           |                   |              |
| Général                                                               | 30                        |            | 1         |                   |              |
| Général                                                               | 30                        |            | 1         |                   |              |
| <b>FB8</b>                                                            |                           |            |           |                   |              |
| Général                                                               | 30                        |            | 1         |                   |              |
| Général                                                               | 30                        |            | 1         |                   |              |
| <b><u>BATIMENT DAF URBA &gt; ENTREE</u></b>                           |                           |            |           |                   |              |
| <b>FB10</b>                                                           |                           |            |           |                   |              |
| Général                                                               | 30                        |            | 1         |                   |              |
| <b><u>BATIMENT DAF URBA &gt; REPROGRAPHIE</u></b>                     |                           |            |           |                   |              |
| <b>BATIMENT DAF URBA</b>                                              |                           |            |           |                   |              |
| Départ Ecl.                                                           | 300                       |            | 1         |                   |              |
| Départ PC                                                             | 30                        |            | 1         |                   |              |
| Départ PC info                                                        | 30                        |            | 1         |                   |              |
| <b><u>BATIMENT DAF URBA &gt; REUNION</u></b>                          |                           |            |           |                   |              |
| <b>FB9</b>                                                            |                           |            |           |                   |              |
| Général                                                               | 30                        |            | 1         |                   |              |
| <b>Bâtiment DEFI DDEE PREFAS DDE+DEFIJ(HOTEL DE LA PROVINCE NORD)</b> |                           |            |           |                   |              |
| <b><u>ENTREE COMMUNE DEFIJ DDEE</u></b>                               |                           |            |           |                   |              |
| <b>TG DDE DEFIJ</b>                                                   |                           |            |           |                   |              |
| Général                                                               | 1000                      |            |           |                   |              |
| Onduleur                                                              | 300                       |            |           |                   |              |
| Général Eclairage                                                     | 300                       |            | 1         |                   |              |
| Départ PC                                                             | 30                        |            |           |                   |              |
| Départ PC                                                             | 30                        |            |           |                   |              |
| Général PC                                                            | 30                        |            | 1         |                   |              |
| Départ PC                                                             | 30                        |            |           |                   |              |
| Général VR                                                            | 30                        |            | 1         |                   |              |
| Départ                                                                | 30                        |            |           |                   |              |
| Général climatisation                                                 | 300                       |            | 1         |                   | 23           |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 80/214

rapport n° : 335560554.1.R

en date du 23/11/2022

# Résultats des mesures et essais

| Emplacement et désignation du dispositif                                       | Dispositifs différentiels |            |           | Isolement (MOhms) | N° d'obs (*) |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|-------------------|--------------|
|                                                                                | Seuil réglage (mA)        | Tempo (ms) | Fonct (1) |                   |              |
| Départ PC                                                                      | 30                        |            |           |                   |              |
| Départ PC                                                                      | 30                        |            |           |                   |              |
| <b><u>LOCAL ELECTRICITE</u></b>                                                |                           |            |           |                   |              |
| <b>PREFA DEFIJ DDE</b>                                                         |                           |            |           |                   |              |
| Général Eclairage                                                              | 300                       |            | 1         |                   |              |
| Général PC                                                                     | 30                        |            | 1         |                   |              |
| Général climatisation                                                          | 300                       |            | 1         |                   |              |
| Départ PC                                                                      | 30                        |            |           |                   |              |
| Départ PC                                                                      | 30                        |            |           |                   |              |
| Départ PC                                                                      | 30                        |            |           |                   |              |
| Départ PC                                                                      | 30                        |            |           |                   |              |
| <b><u>PREFAS DDE+DFIJ &gt; GROUPE DE 15 BUREAUX &gt; ACCUEIL</u></b>           |                           |            |           |                   |              |
| <b>PREFA DEFIJ CONTENEUR 6</b>                                                 |                           |            |           |                   |              |
| Général PC                                                                     | 30                        |            | 1         |                   |              |
| Général climatisation                                                          | 30                        |            | 1         |                   |              |
| <b><u>PREFAS DDE+DFIJ &gt; GROUPE DE 15 BUREAUX &gt; BUREAU 12</u></b>         |                           |            |           |                   |              |
| <b>TG PREFA DEFIJ</b>                                                          |                           |            |           |                   |              |
| Général                                                                        | 300                       |            |           |                   |              |
| ID1                                                                            | 30                        |            |           |                   |              |
| Non repéré                                                                     | 300                       |            |           |                   |              |
| Non repéré                                                                     | 30                        |            |           |                   |              |
| <b>PREFA DEFIJ CONTENEUR 2</b>                                                 |                           |            |           |                   |              |
| Général PC                                                                     | 30                        |            |           |                   |              |
| Général climatisation                                                          | 30                        |            | 1         |                   |              |
| <b><u>REPROGRAPHIE</u></b>                                                     |                           |            |           |                   |              |
| <b>PREFA DEFIJ CONTENEUR 3</b>                                                 |                           |            |           |                   |              |
| Général PC                                                                     | 30                        |            | 1         |                   |              |
| Général climatisation                                                          | 30                        |            | 1         |                   |              |
| <b>Bâtiment PARKOTO(HOTEL DE LA PROVINCE NORD)</b>                             |                           |            |           |                   |              |
| <b><u>BATIMENT PARKING &gt; Bungalow Agent d'Entretien</u></b>                 |                           |            |           |                   |              |
| <b>TD Bungalow Gauche</b>                                                      |                           |            |           |                   |              |
| Général                                                                        | 30                        |            | 1         |                   |              |
| <b><u>BATIMENT PARKING &gt; LOCAL ELEC</u></b>                                 |                           |            |           |                   |              |
| <b>TGBT PARKING</b>                                                            |                           |            |           |                   |              |
| Général DIVERS                                                                 | 30                        |            | 1         |                   |              |
| ECL BORNES EXT                                                                 | 30                        |            | 1         |                   |              |
| Général PC                                                                     | 30                        |            | 1         |                   |              |
| CLIM                                                                           | 30                        |            | 1         |                   |              |
| PORTAILS                                                                       | 30                        |            | 1         |                   |              |
| CONTROLE ACCES                                                                 | 30                        |            | 1         |                   |              |
| Départ ONDULES                                                                 | 30                        |            | 1         |                   |              |
| <b>Bâtiment ASSEMBLEE(HOTEL DE LA PROVINCE NORD)</b>                           |                           |            |           |                   |              |
| <b><u>BATIMENT ASSEMBLEE &gt; RDC &gt; Salle de réunion administratifs</u></b> |                           |            |           |                   |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 81/214

rapport n° : 335560554.1.R

en date du 23/11/2022

# Résultats des mesures et essais

| Emplacement et désignation du dispositif         | Dispositifs différentiels |            |           | Isolement (MOhms) | N° d'obs (*) |
|--------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|-------------------|--------------|
|                                                  | Seuil réglage (mA)        | Tempo (ms) | Fonct (1) |                   |              |
| <b>Armoire TDA 2</b>                             |                           |            |           |                   |              |
| Onduleur                                         | 30                        |            |           |                   |              |
| Départ Ecl.                                      | 300                       |            | 1         |                   |              |
| Général Eclairage public 1                       | 300                       |            | 1         |                   |              |
| Général Eclairage public 2                       | 300                       |            | 1         |                   |              |
| Départ PC                                        | 30                        |            | 1         |                   |              |
| Départ PC                                        | 30                        |            | 1         |                   |              |
| Départ PC                                        | 30                        |            | 1         |                   |              |
| Départ PC                                        | 30                        |            | 1         |                   |              |
| Départ PC                                        | 30                        |            | 1         |                   |              |
| Départ PC TV                                     | 30                        |            | 1         |                   |              |
| Départ PC TV                                     | 30                        |            | 1         |                   |              |
| Départ PC TV                                     | 30                        |            | 1         |                   |              |
| Départ PC bar                                    | 30                        |            | 1         |                   |              |
| Général Eclairage non secouru                    | 300                       |            | 1         |                   |              |
| Général force+ clim                              | 300                       |            | 1         |                   |              |
| Circuit Climatisation hall des pas perdus        | 300                       |            | 1         |                   |              |
| <b><u>BATIMENT ASSEMBLEE &gt; RDJ</u></b>        |                           |            |           |                   |              |
| <b>Armoire TDA 1</b>                             |                           |            |           |                   |              |
| Général                                          | 3000                      | 60         |           |                   |              |
| Général climatisation                            | 300                       |            | 1         |                   |              |
| Général Eclairage DELES                          | 300                       |            | 1         |                   |              |
| Général Eclairage 1 S                            | 300                       |            | 1         |                   |              |
| Non repéré                                       | 30                        |            |           |                   |              |
| Départ Ecl.                                      | 300                       |            |           |                   |              |
| Départ Ecl.sanit                                 | 300                       |            |           |                   |              |
| Gache                                            | 300                       |            |           |                   |              |
| Départ PC                                        | 30                        |            |           |                   |              |
| Départ PC                                        | 30                        |            |           |                   |              |
| Départ PC                                        | 30                        |            |           |                   |              |
| Départ PC                                        | 30                        |            |           |                   |              |
| Départ PC                                        | 30                        |            |           |                   |              |
| Départ PC                                        | 30                        |            |           |                   |              |
| Départ PCcommission                              | 30                        |            |           |                   |              |
| Départ PC vidéo                                  | 30                        |            |           |                   |              |
| Onduleur                                         | 300                       |            |           |                   |              |
| Départ PC                                        | 30                        |            |           |                   |              |
| Départ PC                                        | 30                        |            |           |                   |              |
| Départ PC                                        | 30                        |            |           |                   |              |
| Départ PC                                        | 30                        |            |           |                   |              |
| Départ PC                                        | 30                        |            |           |                   |              |
| Départ PC                                        | 30                        |            |           |                   |              |
| Départ PC                                        | 30                        |            |           |                   |              |
| <b>Bâtiment D DSI(HOTEL DE LA PROVINCE NORD)</b> |                           |            |           |                   |              |
| <b><u>BATIMENT D DSI &gt; DATA CENTER</u></b>    |                           |            |           |                   |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| Emplacement et désignation du dispositif                      | Dispositifs différentiels |            |           | Isolement (MOhms) | N° d'obs (*) |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|-------------------|--------------|
|                                                               | Seuil réglage (mA)        | Tempo (ms) | Fonct (1) |                   |              |
| <b>GE</b>                                                     |                           |            |           |                   |              |
| <i>Général</i>                                                | 1000                      | 60         |           |                   |              |
| <b>TD Salle de réunion</b>                                    |                           |            |           |                   |              |
| <i>Onduleur</i>                                               | 300                       |            |           |                   |              |
| <i>Général</i>                                                | 30                        |            |           |                   |              |
| <i>Général</i>                                                | 30                        |            |           |                   |              |
| <i>Départ PC</i>                                              | 30                        |            |           |                   |              |
| <b><u>BATIMENT D DSI &gt; DATA CENTER &gt; ONDULEUR 1</u></b> |                           |            |           |                   |              |
| <b>TGS1</b>                                                   |                           |            |           |                   |              |
| <i>bobine MX</i>                                              | 30                        |            |           |                   |              |
| <i>Froid</i>                                                  | 300                       |            |           |                   |              |
| <i>Circuit Climatisation</i>                                  | 300                       |            |           |                   |              |
| <i>Unité murale</i>                                           | 300                       |            |           |                   |              |
| <i>Unité murale</i>                                           | 300                       |            |           |                   |              |
| <i>Onduleur 1</i>                                             | 300                       |            |           |                   |              |
| <i>Onduleur 2</i>                                             | 300                       |            |           |                   |              |
| <i>Général</i>                                                | 300                       |            |           |                   |              |
| <i>Général Eclairage</i>                                      | 300                       |            | 1         |                   |              |
| <i>Centrale intrusion ou SSI</i>                              | 30                        |            |           |                   |              |
| <i>Centrale intrusion ou SSI</i>                              | 30                        |            |           |                   |              |
| <i>Centrale intrusion ou SSI</i>                              | 30                        |            |           |                   |              |
| <i>Centrale intrusion ou SSI</i>                              | 30                        |            |           |                   |              |
| <i>Centrale intrusion ou SSI</i>                              | 30                        |            |           |                   |              |
| <i>Pome relevage</i>                                          | 300                       |            |           |                   |              |
| <b>TD INV</b>                                                 |                           |            |           |                   |              |
| <i>Armoire Clim 2</i>                                         | 300                       |            |           |                   |              |
| <i>Centrale traitement d'air</i>                              | 300                       |            |           |                   |              |
| <i>Non repéré</i>                                             | 300                       |            |           |                   | <b>42</b>    |
| <b>TD OND 1</b>                                               |                           |            |           |                   |              |
| <i>Info</i>                                                   | 30                        |            |           |                   |              |
| <i>Info</i>                                                   | 30                        |            |           |                   |              |
| <i>Info</i>                                                   | 30                        |            |           |                   |              |
| <i>Info</i>                                                   | 30                        |            |           |                   |              |
| <i>Info</i>                                                   | 30                        |            |           |                   |              |
| <i>Info</i>                                                   | 30                        |            |           |                   |              |
| <i>Info</i>                                                   | 30                        |            |           |                   |              |
| <i>Info</i>                                                   | 30                        |            |           |                   |              |
| <i>Info</i>                                                   | 30                        |            |           |                   |              |
| <i>Info</i>                                                   | 30                        |            |           |                   |              |
| <i>MX</i>                                                     | 30                        |            |           |                   |              |
| <b><u>BATIMENT D DSI &gt; DATA CENTER &gt; ONDULEUR 2</u></b> |                           |            |           |                   |              |
| <b>TGS2</b>                                                   |                           |            |           |                   |              |
| <i>bobine MX</i>                                              | 30                        |            |           |                   |              |
| <i>Froid</i>                                                  | 300                       |            |           |                   |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations



# Résultats des mesures et essais

| Emplacement et désignation du dispositif                                            | Dispositifs différentiels |            |           | Isolement (MOhms) | N° d'obs (*) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|-------------------|--------------|
|                                                                                     | Seuil réglage (mA)        | Tempo (ms) | Fonct (1) |                   |              |
| <b>Bâtiment DSI/DEVELOPPEUR (EX DSASE)(HOTEL DE LA PROVINCE NORD)</b>               |                           |            |           |                   |              |
| <b><u>BATIMENT DEVELOPPEUR &gt; ENTREE</u></b>                                      |                           |            |           |                   |              |
| <b>TD Developpeur</b>                                                               |                           |            |           |                   |              |
| Général 1                                                                           | 30                        |            | 1         |                   |              |
| Général 2                                                                           | 300                       |            | 1         |                   |              |
| Départ Ondulé                                                                       | 30                        |            | 1         |                   |              |
| <b><u>BATIMENT DSI EX DSASE &gt; ENTREE &gt; PLACARD TECHNIQUE</u></b>              |                           |            |           |                   |              |
| <b>TD DSI (EX DSASE)</b>                                                            |                           |            |           |                   |              |
| Général éclairage                                                                   | 300                       |            | 1         |                   |              |
| Général PC                                                                          | 30                        |            | 1         |                   |              |
| Non repéré                                                                          | 30                        |            | 1         |                   |              |
| Non repéré                                                                          | 30                        |            |           |                   |              |
| Non repéré                                                                          | 30                        |            |           |                   |              |
| <b>Préfas SYNDICAT + CONSEILLERS(HOTEL DE LA PROVINCE NORD)</b>                     |                           |            |           |                   |              |
| <b><u>BATIMENT PREFA SYNDICAT + CONSEILLERS &gt; PREFA CONSEILLERS</u></b>          |                           |            |           |                   |              |
| <b>TD CONSEILLERS</b>                                                               |                           |            |           |                   |              |
| Général ECL PC                                                                      | 30                        |            | 1         |                   |              |
| Général clim.                                                                       | 30                        |            | 1         |                   |              |
| <b>TD ONDULE</b>                                                                    |                           |            |           |                   |              |
| Général                                                                             | 30                        |            | 1         |                   |              |
| <b><u>BATIMENT PREFA SYNDICAT + CONSEILLERS &gt; PREFA SYNDICAT</u></b>             |                           |            |           |                   |              |
| <b>TD SYNDICAT</b>                                                                  |                           |            |           |                   |              |
| Général                                                                             | 30                        |            | 1         |                   | <b>53</b>    |
| <b>Bâtiment DSASE + MF + DC(HOTEL DE LA PROVINCE NORD)</b>                          |                           |            |           |                   |              |
| <b><u>BATIMENT DSASE + MF + DC</u></b>                                              |                           |            |           |                   |              |
| <b>T02B</b>                                                                         |                           |            |           |                   |              |
| DEPART ONDULES                                                                      | 30                        |            | 1         |                   |              |
| <b><u>BATIMENT DSASE + MF + DC &gt; HALL &gt; AILE CENTRALE</u></b>                 |                           |            |           |                   |              |
| <b>TD 3B</b>                                                                        |                           |            |           |                   |              |
| Général clim.                                                                       | 30                        |            | 1         |                   |              |
| Général COMMUN                                                                      | 30                        |            | 1         |                   |              |
| Général 1 SALLES DE REUNION                                                         | 30                        |            | 1         |                   |              |
| Général 2 SALLES DE REUNION                                                         | 30                        |            | 1         |                   |              |
| <b><u>BATIMENT DSASE + MF + DC &gt; HALL &gt; AILE CULTURE &gt; CIRCULATION</u></b> |                           |            |           |                   |              |
| <b>TD1 B</b>                                                                        |                           |            |           |                   |              |
| Général ECL.                                                                        | 300                       |            | 1         |                   |              |
| Général DIVERS.                                                                     | 300                       |            | 1         |                   |              |
| Général PC                                                                          | 30                        |            | 1         |                   |              |
| <b>T01B</b>                                                                         |                           |            |           |                   |              |
| DEPARTS ONDULES                                                                     | 30                        |            |           |                   |              |
| <b><u>BATIMENT DSASE + MF + DC &gt; HALL &gt; AILE DSASE &gt; CIRCULATION</u></b>   |                           |            |           |                   |              |
| <b>TGB</b>                                                                          |                           |            |           |                   |              |
| Général ECL                                                                         | 300                       |            | 1         |                   |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| Emplacement et désignation du dispositif                         | Dispositifs différentiels |            |           | Isolement (MOhms) | N° d'obs (*) |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|-------------------|--------------|
|                                                                  | Seuil réglage (mA)        | Tempo (ms) | Fonct (1) |                   |              |
| Général PC                                                       | 30                        |            | 1         |                   |              |
| ALARME INCENDIE                                                  | 30                        |            | 1         |                   |              |
| <b>TD2 B</b>                                                     |                           |            |           |                   |              |
| Général ECL.                                                     | 300                       |            | 1         |                   |              |
| Général DIVERS.                                                  | 300                       |            | 1         |                   |              |
| Général PC                                                       | 30                        |            |           |                   |              |
| <b>TG OND B</b>                                                  |                           |            |           |                   |              |
| DEPARTS ONDULES                                                  | 30                        |            |           |                   |              |
| <b>Bâtiment C SECRETARIAT GENERAL(HOTEL DE LA PROVINCE NORD)</b> |                           |            |           |                   |              |
| <b>BATIMENT C SG &gt; Local électrique informatique</b>          |                           |            |           |                   |              |
| <b>TD C</b>                                                      |                           |            |           |                   |              |
| Général                                                          | 1000                      |            |           |                   | 60           |
| Onduleur                                                         | 30                        |            |           |                   | 63           |
| Général Eclairage                                                | 300                       |            |           |                   |              |
| Départ PC                                                        | 30                        |            |           |                   |              |
| Départ PC                                                        | 30                        |            |           |                   |              |
| Départ PC                                                        | 30                        |            |           |                   |              |
| Départ PC                                                        | 30                        |            |           |                   |              |
| Départ PC                                                        | 30                        |            |           |                   |              |
| Départ PC                                                        | 30                        |            |           |                   |              |
| Départ PC                                                        | 30                        |            |           |                   |              |
| Départ PC                                                        | 30                        |            |           |                   |              |
| Départ PC                                                        | 30                        |            |           |                   |              |
| Départ PC                                                        | 30                        |            |           |                   |              |
| Départ PC                                                        | 30                        |            |           |                   |              |
| Départ PC                                                        | 30                        |            |           |                   |              |
| Non repéré                                                       | 30                        |            |           |                   |              |
| Non repéré                                                       | 30                        |            |           |                   |              |
| Poteau                                                           | 30                        |            |           |                   |              |
| Général climatisation                                            | 300                       |            | 1         |                   |              |
| Général Eclairage non secouru                                    | 300                       |            |           |                   |              |
| Départ PC                                                        | 30                        |            |           |                   |              |
| Départ PC                                                        | 30                        |            |           |                   |              |
| Départ PC                                                        | 30                        |            |           |                   |              |
| Départ PC                                                        | 30                        |            |           |                   |              |
| <b>Bâtiment TGBT/GE(HOTEL DE LA PROVINCE NORD)</b>               |                           |            |           |                   |              |
| <b>POSTE TGBT/ GE</b>                                            |                           |            |           |                   |              |
| <b>TGBT</b>                                                      |                           |            |           |                   |              |
| PC POSTE                                                         | 30                        |            | 1         |                   |              |
| Non repéré                                                       | 300                       |            | 1         |                   |              |
| BOULES                                                           | 300                       |            | 1         |                   |              |
| PROJ BAT A                                                       | 300                       |            | 1         |                   |              |
| PROTECTION                                                       | 300                       |            | 1         |                   |              |
| TD DSASE                                                         | 300                       |            | 1         |                   |              |
| DATA CENTER                                                      | 1000                      | 60         | 1         |                   |              |
| <b>Bâtiment DPASS(HOTEL DE LA PROVINCE NORD)</b>                 |                           |            |           |                   |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| Emplacement et désignation du dispositif                              | Dispositifs différentiels |            |           | Isolement (MOhms) | N° d'obs (*) |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|-------------------|--------------|
|                                                                       | Seuil réglage (mA)        | Tempo (ms) | Fonct (1) |                   |              |
| <b><u>BATIMENT DPASS &gt; CIRCULATION &gt; PLACARD ELECTRIQUE</u></b> |                           |            |           |                   |              |
| <b>TD A</b>                                                           |                           |            |           |                   |              |
| Général                                                               | 1000                      |            |           |                   |              |
| Onduleur finances                                                     | 300                       |            |           |                   |              |
| Départ PC                                                             | 30                        |            |           |                   |              |
| Départ PC                                                             | 30                        |            |           |                   |              |
| Général Eclairage                                                     | 300                       |            | 1         |                   |              |
| Départ PC                                                             | 30                        |            |           |                   |              |
| Départ PC                                                             | 30                        |            |           |                   |              |
| Général Force/Clim                                                    | 300                       |            | 1         |                   | 69           |
| Général Ondulé                                                        | 300                       |            |           |                   |              |
| Départ PC                                                             | 30                        |            |           |                   |              |
| Départ PC                                                             | 30                        |            |           |                   |              |
| <b><u>BUREAU 12</u></b>                                               |                           |            |           |                   |              |
| <b>PREFA DEFIJ CONTENEUR 2</b>                                        |                           |            |           |                   |              |
| Général PC                                                            | 30                        |            | 1         |                   |              |
| Général climatisation                                                 | 30                        |            | 1         |                   |              |
| <b><u>BUREAU SAC</u></b>                                              |                           |            |           |                   |              |
| <b>PREFA DEFIJ CONTENEUR 6</b>                                        |                           |            |           |                   |              |
| Général PC                                                            | 30                        |            | 1         |                   |              |
| Général climatisation                                                 | 30                        |            | 1         |                   |              |
| <b><u>LOCAL ELECTRICITE</u></b>                                       |                           |            |           |                   |              |
| <b>PREFA DEFIJ DDE</b>                                                |                           |            |           |                   |              |
| Général Eclairage                                                     | 300                       |            | 1         |                   |              |
| Général PC                                                            | 30                        |            | 1         |                   |              |
| Général climatisation                                                 | 300                       |            | 1         |                   |              |
| Départ PC                                                             | 30                        |            |           |                   |              |
| Départ PC                                                             | 30                        |            |           |                   |              |
| Départ PC                                                             | 30                        |            |           |                   |              |
| Départ PC                                                             | 30                        |            |           |                   |              |
| <b><u>REPROGRAPHIE</u></b>                                            |                           |            |           |                   |              |
| <b>PREFA DEFIJ CONTENEUR 3</b>                                        |                           |            |           |                   |              |
| Général PC                                                            | 30                        |            | 1         |                   |              |
| Général climatisation                                                 | 30                        |            | 1         |                   |              |
| <b>Bâtiment Archives(HOTEL DE LA PROVINCE NORD)</b>                   |                           |            |           |                   |              |
| <b><u>BATIMENT ARCHIVES</u></b>                                       |                           |            |           |                   |              |
| <b>TD ARCHIVES</b>                                                    |                           |            |           |                   |              |
| Général ECL                                                           | 30                        |            | 1         |                   |              |
| Général PC                                                            | 30                        |            |           |                   |              |
| Général Divers                                                        | 30                        |            |           |                   |              |
| P5                                                                    | 30                        |            |           |                   |              |
| <b>TD ONDULE</b>                                                      |                           |            |           |                   |              |
| PC Q1                                                                 | 30                        |            |           |                   |              |
| Baie de brassage                                                      | 30                        |            |           |                   |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| Emplacement et désignation du dispositif            | Dispositifs différentiels |            |           | Isolement (MOhms) | N° d'obs (*) |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|-------------------|--------------|
|                                                     | Seuil réglage (mA)        | Tempo (ms) | Fonct (1) |                   |              |
| <b>Préfa DAJAP(HOTEL DE LA PROVINCE NORD)</b>       |                           |            |           |                   |              |
| <b><u>PREFA DAJAP</u></b>                           |                           |            |           |                   |              |
| <b>TD OND 2</b>                                     |                           |            |           |                   |              |
| DEPARTS ONDULES                                     | 30                        |            |           |                   |              |
| <b>TD1</b>                                          |                           |            |           |                   |              |
| Général ECL                                         | 300                       |            | 1         |                   |              |
| Général PC                                          | 30                        |            | 1         |                   |              |
| Général CLIM                                        | 300                       |            | 1         |                   |              |
| <b><u>PREFA DAJAP &gt; LOCAL TECHNIQUE TGBT</u></b> |                           |            |           |                   |              |
| <b>TGBT PREFA DAJAP</b>                             |                           |            |           |                   |              |
| Général ECL                                         | 300                       |            | 1         |                   |              |
| Général PC                                          | 30                        |            | 1         |                   |              |
| Général clim.                                       | 300                       |            | 1         |                   |              |
| <b>TD OND 1</b>                                     |                           |            |           |                   |              |
| DEPARTS ONDULES                                     | 30                        |            |           |                   |              |

(1) La valeur 0 indique que le dispositif différentiel n'a pas fonctionné, ou pas correctement.  
 La valeur 1 indique que le dispositif différentiel a fonctionné correctement  
 L'absence de valeur indique que le dispositif différentiel n'a pas été testé

## Dispositifs différentiels non inclus dans une armoire ou un coffret

| Emplacement et désignation du dispositif                        | Dispositifs différentiels |            |           | Isolement (MOhms) | N° d'obs (*) |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|-------------------|--------------|
|                                                                 | Seuil réglage (mA)        | tempo (ms) | Fonct (1) |                   |              |
| <b>Bâtiment D DSI(HOTEL DE LA PROVINCE NORD)</b>                |                           |            |           |                   |              |
| <b><u>BATIMENT D DSI &gt; Salle informatique originelle</u></b> |                           |            |           |                   |              |
| TD ondulé                                                       | 30                        |            |           |                   |              |
| TD info                                                         | 30                        |            |           |                   |              |

(1) La valeur 0 indique que le dispositif différentiel n'a pas fonctionné, ou pas correctement.  
 La valeur 1 indique que le dispositif différentiel a fonctionné correctement  
 L'absence de valeur indique que le dispositif différentiel n'a pas été testé

## Continuité de mise à la terre et isolement des récepteurs électriques

| RECEPTEURS                                            |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|-------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                             | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>Bâtiment PRESIDENCE(HOTEL DE LA PROVINCE NORD)</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>BATIMENT PRESIDENCE &gt; Porche entrée</u></b>  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                       |       |                     |                     | 4/4 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| porte auto                                            |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>BATIMENT PRESIDENCE &gt; Hall général</u></b>   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                                     |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|----------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                      | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                                |       |                     |                     | 1/28 (2018)            |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                              |       |                     | 4/4                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité                          |       |                     |                     |                        |                   |               |         | 2                  |                                            | Classe II        |              |              |
| Fontaine                                                       |       |                     |                     |                        | 1                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT PRESIDENCE &gt; Hall général &gt; Placard TGBT</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  | 1            |              |
| Points lumineux                                                |       |                     |                     | 1/1 (2022)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Baie                                                           |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Coffret UTR                                                    |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Coffret TX01                                                   |       |                     |                     |                        |                   | 3             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT PRESIDENCE &gt; Chef</b>                           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                                |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                              |       |                     | 3/3                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                                     |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                          |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Imprimante                                                     |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                                    |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT PRESIDENCE &gt; Secretariat</b>                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                                |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                              |       |                     | 1                   |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                              |       |                     | 3/3                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                                     |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                          |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Imprimante                                                     |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                                    |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT PRESIDENCE &gt; Accueil de la présidence</b>       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                              |       |                     | 3/3                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                                     |       |                     |                     |                        | 1                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                                               |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                                | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                                    |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Imprimante                                                               |       |                     |                     |                        | 1                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                                              |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT PRESIDENCE &gt; Accueil général</b>                          |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                                          |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                                        |       |                     | 3/3                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                                               |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Imprimante                                                               |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                                              |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT PRESIDENCE &gt; Président</b>                                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                                          |       |                     |                     | 6/6 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                                        |       |                     | 1                   |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                                        |       |                     | 3/3                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                                               |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Imprimante                                                               |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                                              |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT PRESIDENCE &gt; Hall secrétariat président</b>               |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                                          |       |                     |                     | 1/10 (2018)            |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                                        |       |                     | 4/4                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         | 2                  |                                            | Classe II        |              |              |
| Ordinateur                                                               |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                                    |       |                     |                     |                        | 3                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Imprimante                                                               |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT PRESIDENCE &gt; Hall secrétariat président &gt; Archives</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                                          |       |                     |                     | 2/2                    |                   |               |         |                    |                                            |                  | 4            |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                                                              |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                                               | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                  |              |              |
|                                                                                         |       |                     |                     | ( 2022 )               |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><i>BATIMENT PRESIDENCE &gt; Hall secrétariat président &gt; Reprographie</i></b>     |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                                                         |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                                                       |       |                     | 1/1                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Photocopieuse                                                                           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><i>BATIMENT PRESIDENCE &gt; Hall secrétariat président &gt; wc</i></b>               |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                                                         |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Onduleur                                                                                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><i>BATIMENT PRESIDENCE &gt; Hall secrétariat président &gt; Entrée arrière</i></b>   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                                                         |       |                     |                     | 3/3 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><i>BATIMENT PRESIDENCE &gt; Hall secrétariat président &gt; Vice président 1</i></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                                                         |       |                     |                     | 4/4 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                                                       |       |                     | 4/4                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                                                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                                                   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                                                             |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Imprimante                                                                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><i>BATIMENT PRESIDENCE &gt; Hall secrétariat président &gt; Vice président 2</i></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                                                         |       |                     |                     | 4/4 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                                                       |       |                     | 4/4                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                                                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                                                   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                                                             |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Imprimante                                                                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><i>BATIMENT PRESIDENCE &gt; Hall secrétariat président &gt; Vice président 3</i></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                                                         |       |                     |                     | 3/3 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                                                       |       |                     | 4/4                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                                                              |       |                     |                     |                        | 1                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                                                         |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MΩ) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                                          | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                                                              |       | B                   |                     |                        | 1                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                                                        |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| Réfrigérateur                                                                      |       |                     |                     |                        | 1                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT PRESIDENCE &gt; Secrétariat président NEAOUTINE</b>                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                                                    |       |                     |                     | 5/5 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                                                  |       |                     | 4/4                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                                                  |       |                     | 1/1                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité                                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                                                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                                                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Imprimante                                                                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                                                        |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| Broyeur papier                                                                     |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT PRESIDENCE &gt; Secrétariat président NEAOUTINE &gt; Réserve stock</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                                                    |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT PRESIDENCE &gt; Président NEAOUTINE</b>                                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                                                    |       |                     |                     | 9/9 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                                                  |       |                     | 6/6                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                                                  |       |                     | 1/1                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité                                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                                                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                                                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Imprimante                                                                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                                                        |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| Broyeur papier                                                                     |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT PRESIDENCE &gt; M Yokoama</b>                                          |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                                                    |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                             |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|--------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                              | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                      |       |                     | 4/4                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                             |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                  |       | B                   |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                            |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT PRESIDENCE &gt; Mme Meandu</b>             |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                        |       |                     |                     | 2/2 (2022)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                      |       |                     | 4/4                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                             |       |                     |                     |                        | 1                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                  |       |                     |                     |                        | 1                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                            |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT PRESIDENCE &gt; Wc du hall principal</b>   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                        |       |                     |                     | 6/6 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         | 3                  |                                            | Classe II        |              |              |
| <b>BATIMENT PRESIDENCE &gt; Buanderie</b>              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                        |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                      |       |                     | 4/4                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Machine à laver                                        |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT PRESIDENCE &gt; WC vers cafeteria</b>      |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                        |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT PRESIDENCE &gt; Couloir vers cafétéria</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                        |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                      |       |                     | 1/1                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT PRESIDENCE &gt; 1 er bureau</b>            |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                        |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                      |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                            |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                             |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                                                              |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                                               | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                                                   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT PRESIDENCE &gt; 2<sup>ème</sup> bureau</b>                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                                                         |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                                                       |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                                                             |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                                                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                                                   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT PRESIDENCE &gt; Bâtiment E Cafétéria</b>                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                                                         |       |                     |                     | 20/20 (2018)           |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité                                                   |       |                     |                     |                        |                   |               |         | 3                  |                                            |                  | Classe II    |              |
| Prises de courant                                                                       |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Photocopieuse                                                                           |       |                     |                     |                        | 1                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT PRESIDENCE &gt; Bâtiment E Cafétéria &gt; 3<sup>ème</sup> bureau</b>        |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                                                         |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                                                       |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                                                             |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                                                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                                                   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT PRESIDENCE &gt; Bâtiment E Cafétéria &gt; 4<sup>ème</sup> bureau</b>        |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                                                         |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                                                       |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                                                             |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                                                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                                                   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT PRESIDENCE &gt; Bâtiment E Cafétéria &gt; WC</b>                            |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                                                         |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT PRESIDENCE &gt; Bâtiment E Cafétéria &gt; Bureau gestionnaire cafétéria</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                                                         |       |                     |                     | 5/5 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                                                               |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                                                | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                                                        |       |                     | 8/8                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                                                              |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                                                               |       |                     |                     |                        | 1                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                                                    |       |                     |                     |                        | 1                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Arrêt urgence                                                                            |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            | Classe II        | 6 / 5        |              |
| <b><u>BATIMENT PRESIDENCE &gt; Bâtiment E Cafétéria &gt; WC gestionnaire</u></b>         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                                                          |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>BATIMENT PRESIDENCE &gt; Bâtiment E Cafétéria &gt; Bar</u></b>                     |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Micro-onde                                                                               |       |                     |                     |                        | 1                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Cafetière                                                                                |       |                     |                     |                        | 1                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Meuble réfrigéré bas                                                                     |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  | 7            |              |
| <b><u>BATIMENT PRESIDENCE &gt; Bâtiment E Cafétéria &gt; 2 bureaux vers gyrotore</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                                                          |       |                     |                     | 6/6 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                                                        |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                                                               |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| VR                                                                                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>BATIMENT PRESIDENCE &gt; Bâtiment E Cafétéria &gt; Circulation Arrière</u></b>     |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Point lumineux                                                                           |       |                     |                     | 1/1 (2022)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>BATIMENT PRESIDENCE &gt; Extérieur</u></b>                                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Projecteurs jardin                                                                       |       |                     |                     | 1/5 (2022)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>Bâtiment DAJAP DFB DRH(HOTEL DE LA PROVINCE NORD)</b>                                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL</u></b>                                           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prise de courant                                                                         |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Point lumineux                                                                           |       |                     |                     | 8/8                    |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Eclairage de sécurité                                                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         | 1                  |                                            |                  |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                                     |       |                     |                     |                        | 3                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Autre recepteurs                                                                         |       |                     |                     |                        |                   | 4             |         |                    |                                            |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                                                            |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MΩ) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                                             | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE DRH &gt; BUREAU 01</u></b>           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                                      |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                                        |       |                     |                     | 2/2                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                                  |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                                      |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE DRH &gt; BUREAU 02</u></b>           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                                      |       |                     | 8/8                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                                        |       |                     |                     | 2/2                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                                  |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                                      |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE DRH &gt; BUREAU 03</u></b>           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                                      |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                                        |       |                     |                     | 2/2                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                                  |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                                      |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE DRH &gt; SALLE DE REUNION 02</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                                      |       |                     | 8/8                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                                        |       |                     |                     | 2/2                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                                  |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                                      |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE DRH &gt; BUREAU 04</u></b>           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                                      |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                                        |       |                     |                     | 2/2                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                                  |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                                      |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE DRH &gt; BUREAU 05</u></b>           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                                      |       |                     | 9/9                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                                           |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MΩ) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|----------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                            | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                       |       |                     |                     | 2/2                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                 |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                     |       |                     |                     |                        |                   | 3             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE DRH &gt; BUREAU 06</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                     |       |                     | 12/12               |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                       |       |                     |                     | 3/3                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                 |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                     |       |                     |                     |                        |                   | 3             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE DRH &gt; BUREAU 07</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                     |       |                     | 10/10               |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                       |       |                     |                     | 2/2                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                 |       |                     |                     |                        | 4                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                     |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE DRH &gt; BUREAU 08</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                     |       |                     | 12/12               |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                       |       |                     |                     | 5/5                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                 |       |                     |                     |                        | 4                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                     |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE DRH &gt; BUREAU 09</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                     |       |                     | 9/9                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                       |       |                     |                     | 5/5                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                 |       |                     |                     |                        | 5                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                     |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE DRH &gt; WC</b>        |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                       |       |                     |                     | 8/8<br>(2018)          |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE DRH &gt; BUREAU 10</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                     |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                       |       |                     |                     | 1/1                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                                                     |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MΩ) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                                      | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                           |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                               |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE DRH &gt; CIRCULATION</b>         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                               |       |                     | 3/3                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                                 |       |                     |                     | 19/19                  |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Eclairage de sécurité                                                          |       |                     |                     |                        |                   |               |         | 4                  |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE DFB &gt; DFB 14</b>              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                               |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                                 |       |                     |                     | 2/2                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                           |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                               |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE DFB &gt; DFB 15</b>              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                               |       |                     | 9/9                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                                 |       |                     |                     | 2/2                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                           |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                               |       |                     |                     |                        |                   | 4             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE DFB &gt; SALLE DE REUNION 01</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                               |       |                     | 8/8                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                                 |       |                     |                     | 2/2                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                           |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                               |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE DFB &gt; ACCUEIL DFB</b>         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                               |       |                     | 9/9                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                                 |       |                     |                     | 2/2                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                           |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                               |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE DFB &gt; BUREAU 01</b>           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                                              |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MΩ) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                               | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                        |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                          |       |                     |                     | 2/2                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                    |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                        |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE DFB &gt; BUREAU 02</b>    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                        |       |                     | 9/9                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                          |       |                     |                     | 2/2                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                    |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                        |       |                     |                     |                        |                   | 3             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE DFB &gt; REPROGRAPHIE</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                        |       |                     | 4/4                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                          |       |                     |                     | 1/1                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                    |       |                     |                     |                        | 1                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                        |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE DFB &gt; BUREAU 03</b>    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                        |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                          |       |                     |                     | 1/1                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                    |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                        |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE DFB &gt; WC</b>           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                          |       |                     |                     | 8/8 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE DFB &gt; BUREAU 04</b>    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                        |       |                     | 9/9                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                          |       |                     |                     | 2/2                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                    |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                        |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE DFB &gt; BUREAU 05</b>    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                        |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                                           |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MΩ) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|----------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                            | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                       |       |                     |                     | 1/1                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                 |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                     |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE DFB &gt; BUREAU 06</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                     |       |                     | 13/13               |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                       |       |                     |                     | 4/4                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                 |       |                     |                     |                        | 7                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                     |       |                     |                     |                        |                   | 4             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE DFB &gt; BUREAU 09</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                     |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                       |       |                     |                     | 1/1                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                 |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                     |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE DFB &gt; BUREAU 11</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                     |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                       |       |                     |                     | 1/1                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                 |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                     |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE DFB &gt; BUREAU 13</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                     |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                       |       |                     |                     | 2/2                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                 |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                     |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE DFB &gt; BUREAU 12</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                     |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                       |       |                     |                     | 2/2                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                 |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                                                        |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MΩ) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                                         | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                                  |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE DFB &gt; BUREAU 10</b>              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                                  |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                                    |       |                     |                     | 2/2                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                              |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                                  |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE DFB &gt; BUREAU 8</b>               |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                                  |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                                    |       |                     |                     | 2/2                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                              |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                                  |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE DFB &gt; CIRCULATION</b>            |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                                  |       |                     | 3/3                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                                    |       |                     |                     | 19/19                  |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Eclairage de sécurité                                                             |       |                     |                     |                        |                   |               |         | 4                  |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE CENTRALE DJAP &gt; WC FEMME</b>     |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                                    |       |                     |                     | 4/4 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE CENTRALE DJAP &gt; WC HOMME</b>     |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                                    |       |                     |                     | 3/3 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE CENTRALE DJAP &gt; DOUCHE</b>       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                                    |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                | 12           |              |
| <b>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE CENTRALE DJAP &gt; CAFETERIA</b>    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                                  |       |                     | 7/7                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                                    |       |                     |                     | 2/2                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                                  |       |                     |                     |                        |                   | 5             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE CENTRALE DJAP &gt; REPROGRAPHIE</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                                  |       |                     | 8/8                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                                    |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                                                           |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                                            | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                  |              |              |
| Autre recepteurs                                                                     |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                                 |       |                     |                     |                        | 1                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE CENTRALE DJAP &gt; BUREAU 01</b>       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prise de courant                                                                     |       |                     | 9/9                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Point lumineux                                                                       |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Autre recepteurs                                                                     |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                                 |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE CENTRALE DJAP &gt; LOCAL TECHNIQUE</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prise de courant                                                                     |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Point lumineux                                                                       |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Autre recepteurs                                                                     |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                                 |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE CENTRALE DJAP &gt; BUREAU 02</b>       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prise de courant                                                                     |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Point lumineux                                                                       |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Autre recepteurs                                                                     |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                                 |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE CENTRALE DJAP &gt; BUREAU 03</b>       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prise de courant                                                                     |       |                     | 9/9                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Point lumineux                                                                       |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Autre recepteurs                                                                     |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                                 |       |                     |                     |                        | 4                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE CENTRALE DJAP &gt; BUREAU 04</b>       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prise de courant                                                                     |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Point lumineux                                                                       |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Autre recepteurs                                                                     |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                                 |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                                                            |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                                             | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE CENTRALE DJAP &gt; BUREAU 05</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prise de courant                                                                      |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Point lumineux                                                                        |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Autre recepteurs                                                                      |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                                  |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE CENTRALE DJAP &gt; BUREAU 06</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prise de courant                                                                      |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Point lumineux                                                                        |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Autre recepteurs                                                                      |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                                  |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE CENTRALE DJAP &gt; BUREAU 07</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prise de courant                                                                      |       |                     | 9/9                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Point lumineux                                                                        |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Autre recepteurs                                                                      |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                                  |       |                     |                     |                        | 4                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE CENTRALE DJAP &gt; BUREAU 08</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prise de courant                                                                      |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Point lumineux                                                                        |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Autre recepteurs                                                                      |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                                  |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE CENTRALE DJAP &gt; BUREAU 09</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prise de courant                                                                      |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Point lumineux                                                                        |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Autre recepteurs                                                                      |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                                  |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE CENTRALE DJAP &gt; BUREAU 10</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prise de courant                                                                      |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Point lumineux                                                                        |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                                                     |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                                      | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                  |              |              |
| Autre recepteurs                                                               |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                           |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE CENTRALE DJAP &gt; BUREAU 11</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prise de courant                                                               |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Point lumineux                                                                 |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Autre recepteurs                                                               |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                           |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE CENTRALE DJAP &gt; BUREAU 12</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prise de courant                                                               |       |                     | 9/9                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Point lumineux                                                                 |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Autre recepteurs                                                               |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                           |       |                     |                     |                        | 4                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE CENTRALE DJAP &gt; BUREAU 13</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prise de courant                                                               |       |                     | 13/13               |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Point lumineux                                                                 |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Autre recepteurs                                                               |       |                     |                     |                        |                   | 3             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                           |       |                     |                     |                        | 6                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE CENTRALE DJAP &gt; BUREAU 14</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prise de courant                                                               |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Point lumineux                                                                 |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Autre recepteurs                                                               |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                           |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE CENTRALE DJAP &gt; BUREAU 15</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prise de courant                                                               |       |                     | 9/9                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Point lumineux                                                                 |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Autre recepteurs                                                               |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                           |       |                     |                     |                        | 4                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                                                       |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MΩ) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                                        | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE CENTRALE DJAP &gt; BUREAU 16</b>   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                                 |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                                   |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                                 |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                             |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE CENTRALE DJAP &gt; ARCHIVES</b>    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                                 |       |                     | 1/1                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                                   |       |                     |                     | 1/1                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT DAJAP DFB DRH &gt; HALL &gt; AILE CENTRALE DJAP &gt; CIRCULATION</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                                 |       |                     | 7/7                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                                   |       |                     |                     | 24/24                  |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Eclairage de sécurité                                                            |       |                     |                     |                        |                   |               |         | 6                  |                                            |                |              |              |
| <b>Bâtiment DAF ET DAF URBA (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)</b>                      |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>Batiment DAF &gt; Entrée extérieur</b>                                        |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                                                  |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>Batiment DAF &gt; Entrée hall</b>                                             |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                                                  |       |                     |                     | 8/8 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Distributeur boissons                                                            |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                                                |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Distributeur de boissons                                                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                                                            |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                                                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                                                |       |                     | 4/4                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité                                            |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>Batiment DAF &gt; Pole ingenierie</b>                                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                                                  |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                                                |       |                     | 7/7                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                                                      |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                         |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MΩ) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|----------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                          | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Réfrigérateur                                      |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>Batiment DAF &gt; Chargé opération</b>          |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                    |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                  |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                        |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>Batiment DAF &gt; Chargé de mission 12</b>      |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                    |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                  |       |                     | 8/8                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                        |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>Batiment DAF &gt; Assistance de direction 9</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                    |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                  |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                        |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Imprimante                                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>Batiment DAF &gt; Drection 8</b>                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                    |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                  |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                        |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                               |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|----------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                               |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Imprimante                                               |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>Batiment DAF &gt; Ajointe 7</b>                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                          |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                        |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                              |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                               |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Imprimante                                               |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>Batiment DAF &gt; Dégagements DAF aile gauche SAF</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                          |       |                     |                     | 5/5 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                        |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>Batiment DAF &gt; Breau gauche 1 M HONDA</b>          |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                          |       |                     |                     | 4/4 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                        |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                              |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                               |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Réfrigérateur                                            |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>Batiment DAF &gt; Bureau droite 1</b>                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                        |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                          |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                               |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                              |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                        |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MΩ) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                         | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Imprimante</i>                                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>Batiment DAF &gt; Breau gauche 2</u></b>    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Points lumineux</i>                            |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Prises de courant</i>                          |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Climatiseur</i>                                |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Ordinateur</i>                                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Ecran</i>                                      |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Imprimante</i>                                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>Batiment DAF &gt; Breau gauche 3</u></b>    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Points lumineux</i>                            |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Prises de courant</i>                          |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Ordinateur</i>                                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Ecran</i>                                      |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Climatiseur</i>                                |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>Batiment DAF &gt; Archives droite 2</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Points lumineux</i>                            |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Prises de courant</i>                          |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Ordinateur</i>                                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Ecran</i>                                      |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Climatiseur</i>                                |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>Batiment DAF &gt; Bureau droite 3</u></b>   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Prises de courant</i>                          |       |                     | 3/3                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Points lumineux</i>                            |       |                     |                     | 3/3 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Climatiseur</i>                                |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>Batiment DAF &gt; Breau gauche 4</u></b>    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Points lumineux</i>                            |       |                     |                     | 3/3 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Prises de courant</i>                          |       |                     | 7/7                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                               |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                               |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                              |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>Batiment DAF &gt; Bureau droite 4</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                        |       |                     | 3/3                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                          |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                              |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                               |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Imprimante                               |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>Batiment DAF &gt; Bureau droite 5</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                        |       |                     | 3/3                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                          |       |                     |                     | 3/3 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                              |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                               |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Imprimante                               |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Réfrigérateur                            |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Micro-onde                               |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Cafetière                                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>Batiment DAF &gt; Breau gauche 5</b>  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                          |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                        |       |                     | 6/6                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                               |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                              |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                    |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|-----------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                     | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>DAF AILE DROITE &gt; Bureau 7</b>          |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                               |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                             |       |                     | 3/3                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                   |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>DAF AILE DROITE &gt; Réunion 1</b>         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                               |       |                     |                     | 4/4 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                             |       |                     | 5/6                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Video projecteur                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                   |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>DAF AILE DROITE &gt; Dégagement commun</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                               |       |                     |                     | 6/6 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                             |       |                     | 1                   |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>DAF AILE DROITE &gt; 02</b>                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                               |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                             |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                   |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Imprimante                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Cafetière                                     |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>DAF AILE DROITE &gt; 07</b>                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                             |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                               |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                     |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|--------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation      | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                          |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                    |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>DAF AILE DROITE &gt; 05</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant              |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                    |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                     |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                          |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>DAF AILE DROITE &gt; 03</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant              |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                     |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                          |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                    |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>DAF AILE DROITE &gt; 04</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant              |       |                     | 4/4                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                     |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                          |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                    |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Fontaine                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>DAF AILE DROITE &gt; 38</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant              |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Réfrigérateur                  |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Micro-onde                     |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Cafetière                      |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                            |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation             | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>DAF AILE DROITE &gt; 44</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                     |       |                     | 4/4                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                       |       |                     |                     | 3/3 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                            |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                           |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>DAF AILE DROITE &gt; 39</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                     |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                       |       |                     |                     | 3/3 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                            |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                           |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Imprimante                            |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>DAF AILE DROITE &gt; 43</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                     |       |                     | 4/4                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                       |       |                     |                     | 3/3 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                            |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                           |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>DAF AILE DROITE &gt; 40</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                     |       |                     | 4/4                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                       |       |                     |                     | 3/3 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                            |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                           |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Imprimante                            |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                        |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                         | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>DAF AILE DROITE &gt; 42</b>                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                 |       |                     | 4/4                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                   |       |                     |                     | 3/3 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                        |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                             |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                       |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>DAF AILE DROITE &gt; 41</b>                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                 |       |                     | 4/4                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                   |       |                     |                     | 3/3 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                        |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                             |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                       |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Imprimante                                        |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>DAF AILE CENTRALE &gt; Dégagement commnun</b>  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                   |       |                     |                     | 5/5 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                 |       |                     | 1                   |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Bloc de sécurité                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>DAF AILE CENTRALE &gt; Placard électricité</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                   |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>DAF AILE CENTRALE &gt; Placard Baie Info</b>   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Baie de brassage                                  |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  | 14           |              |
| Prise de courant                                  |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>DAF AILE CENTRALE &gt; 33</b>                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                 |       |                     | 8/8                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                   |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Micro-onde                                        |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Réfrigérateur                                     |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                       |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                                          |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MΩ) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                           | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Machine à café</i>                                               |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>DAF AILE CENTRALE &gt; 10</u></b>                             |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Prises de courant</i>                                            |       |                     | 3/3                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Points lumineux</i>                                              |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Ordinateur</i>                                                   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Ecran</i>                                                        |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Climatiseur</i>                                                  |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>DAF AILE CENTRALE &gt; 10 A</u></b>                           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Prises de courant</i>                                            |       |                     | 4/4                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Points lumineux</i>                                              |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Imprimante</i>                                                   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Photocopieuse</i>                                                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Climatiseur</i>                                                  |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>DAF AILE CENTRALE &gt; WC</u></b>                             |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Points lumineux</i>                                              |       |                     |                     | 6/6 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Prises de courant</i>                                            |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Sèche mains</i>                                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>DAF AILE GAUCHE AIDE MEDICALE &gt; Dégagement commnun</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Points lumineux</i>                                              |       |                     |                     | 5/5 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Prises de courant</i>                                            |       |                     | 1                   |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Bloc de sécurité</i>                                             |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>DAF AILE GAUCHE AIDE MEDICALE &gt; 32</u></b>                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Points lumineux</i>                                              |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Prises de courant</i>                                            |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Climatiseur</i>                                                  |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Ordinateur</i>                                                   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Ecran</i>                                                        |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                   |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MΩ) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|----------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                    | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                |              |              |
| <b>DAF AILE GAUCHE AIDE MEDICALE &gt; 26</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                            |       |                     | 6/6                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                              |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                        |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                  |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>DAF AILE GAUCHE AIDE MEDICALE &gt; 31</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                            |       |                     | 3/3                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                              |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                        |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                  |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| Imprimante                                   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>DAF AILE GAUCHE AIDE MEDICALE &gt; 27</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                            |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                              |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                        |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                  |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>DAF AILE GAUCHE AIDE MEDICALE &gt; 28</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                            |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                              |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                        |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                  |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>DAF AILE GAUCHE AIDE MEDICALE &gt; 29</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                            |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                | 15           |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                                                 |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MΩ) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                                  | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                                            |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                                                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                                                      |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Imprimante                                                                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                                                |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>DAF AILE GAUCHE AIDE MEDICALE &gt; BUREAU GAUCHE 1 suivant 1</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                                          |       |                     | 3/3                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                                            |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                                                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                                                      |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                                                |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>DAF AILE GAUCHE AIDE MEDICALE &gt; BUREAU GAUCHE suivant2</u></b>    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                                          |       |                     | 3/3                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                                            |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                                                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                                                      |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                                                |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>DAF AILE GAUCHE AIDE MEDICALE &gt; BUREAU DROITE après 29</u></b>    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                                          |       |                     | 3/3                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                                            |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                                                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                                                      |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                                                |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| Imprimante                                                                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>DAF AILE GAUCHE AIDE MEDICALE &gt; DOUCHE</u></b>                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                                            |       |                     |                     | 1/1 (2022)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                                 |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                  | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>DAF AILE DROITE AIDE SOCIALE &gt; ARCHIVE 11A</b>       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                            |       |                     |                     | 1/1 (2022)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>DAF AILE DROITE AIDE SOCIALE &gt; Dégagement commun</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                            |       |                     |                     | 6/6 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                          |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Bloc de sécurité                                           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>DAF AILE DROITE AIDE SOCIALE &gt; 25</b>                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  | 16           |              |
| Prises de courant                                          |       |                     | 4/4                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                            |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                                 |       |                     |                     |                        | 1                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                      |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Imprimante                                                 |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                                |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>DAF AILE DROITE AIDE SOCIALE &gt; 24</b>                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                          |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                            |       |                     |                     | 2/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                      |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                                |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>DAF AILE DROITE AIDE SOCIALE &gt; 20</b>                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                          |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                            |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                      |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                                |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>DAF AILE DROITE AIDE SOCIALE &gt; 23</b>                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                          |       |                     | 3/3                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                            |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                                         |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|--------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                          | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                                        |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Imprimante                                                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>DAF AILE DROITE AIDE SOCIALE &gt; APRES NO 20A DOITE</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                                  |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                                    |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                                        |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>DAF AILE DROITE AIDE SOCIALE &gt; SUIVANT DROITE 1</u></b>   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                                  |       |                     | 4/4                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                                    |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                                        |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>DAF AILE DROITE AIDE SOCIALE &gt; APRES 23 GAUCHE</u></b>    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                                  |       |                     | 4/4                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                                    |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                                        |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>DAF AILE DROITE AIDE SOCIALE &gt; SUIVANT GAUCHE 1</u></b>   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                                  |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                                    |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                                       |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                        | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                                      |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>DAF AILE DROITE AIDE SOCIALE &gt; SUIVANT GAUCHE 2</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                                |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                                  |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                            |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                                      |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>DAF AILE DROITE AIDE SOCIALE &gt; SUIVANT DROITE 2</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                                |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                                  |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                            |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                                      |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>BATIMENT DAF URBA &gt; DEGAGEMENT CENTRAL</u></b>          |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                                  |       |                     |                     | 3/3 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                                |       |                     | 1/1                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité                            |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>BATIMENT DAF URBA &gt; BUREAU ENTREE</u></b>               |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                                  |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                                |       |                     | 3/3                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                            |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                                      |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| COFFRET                                                          |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>BATIMENT DAF URBA &gt; ENTREE EXTERIEUR</u></b>            |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                                  |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>BATIMENT DAF URBA &gt; ARCHIVES</u></b>                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                                    |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                     | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                               |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                             |       |                     | 1/1                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT DAF URBA &gt; WC</b>                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                               |       |                     |                     | 6/6 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Fontaine                                                      |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                             |       |                     | 1/1                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT DAF URBA &gt; REUNION</b>                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                               |       |                     |                     | 4/4 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                             |       |                     | 6/6                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| COFFRET FB9                                                   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                                   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT DAF URBA &gt; REPROGRAPHIE</b>                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                               |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                             |       |                     | 4/4                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Photocopieuse                                                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Coffret électrique                                            |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Baie                                                          |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Machine à café                                                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT DAF URBA &gt; 3 BUREAUX INSTRUCTRICE DES SOLS</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                               |       |                     |                     | 3/3 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Réfrigérateur                                                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Micro-onde                                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                             |       |                     | 18/18               |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                                   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| FB8                                                           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                                            |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MΩ) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                             | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Imprimante</i>                                                     |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>BATIMENT DAF URBA &gt; BUREA FOND DROITE</u></b>                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Points lumineux</i>                                                |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Prises de courant</i>                                              |       |                     | 6/6                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Ordinateur</i>                                                     |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Ecran</i>                                                          |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Climatiseur</i>                                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>BATIMENT DAF URBA &gt; BUREAU FOND GAUCHE</u></b>               |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Points lumineux</i>                                                |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Prises de courant</i>                                              |       |                     | 4/4                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Ordinateur</i>                                                     |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Ecran</i>                                                          |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Climatiseur</i>                                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Coffret électrique</i>                                             |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>Bâtiment DEFI DDEE PREFAS DDE+DEFIJ(HOTEL DE LA PROVINCE NORD)</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>ENTREE COMMUNE DEFIJ DDEE &gt; Entrée extérieur</u></b>         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Points lumineux</i>                                                |       |                     |                     | 7/7 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>ENTREE COMMUNE DEFIJ DDEE &gt; Entrée hall</u></b>              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Points lumineux</i>                                                |       |                     |                     | 8/8 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Fontaine</i>                                                       |       |                     | 1/1                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Distributeur boissons</i>                                          |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Prises de courant</i>                                              |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Distributeur de boissons</i>                                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Imprimante</i>                                                     |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Imprimante</i>                                                     |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Imprimante</i>                                                     |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Fax</i>                                                            |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                                          |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MΩ) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                           | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                                          |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| PC accueil DEFIF                                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| PC accueil DDE                                                      |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité                               |       |                     |                     |                        |                   |               |         | 1                  |                                            | Classe II      |              |              |
| <b>ENTREE COMMUNE DEFIJ DDEE &gt; Entrée hall &gt; Archives</b>     |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                                     |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                | 25           |              |
| <b>ENTREE COMMUNE DEFIJ DDEE &gt; Dégagements DEFIJ aile gauche</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                                     |       |                     |                     | 5/5 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                                   |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>ENTREE COMMUNE DEFIJ DDEE &gt; Réunion</b>                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                                     |       |                     |                     | 9/9 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                                   |       |                     | 32/32               |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                                         |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| VIDEO PROJ                                                          |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>ENTREE COMMUNE DEFIJ DDEE &gt; Secrétariat DDE</b>               |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                                     |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                                   |       |                     | 6/6                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                                         |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                                          |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                                               |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                                          |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Imprimante                                                          |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>ENTREE COMMUNE DEFIJ DDEE &gt; Directeur DDE</b>                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                                     |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                                   |       |                     | 6/6                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                                         |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                                          |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                            |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MΩ) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|-------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                             | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                            |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>ENTREE COMMUNE DEFIJ DDEE &gt; Breau gauche 1</b>  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                       |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                     |       |                     | 6/6                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                           |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                            |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                            |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>ENTREE COMMUNE DEFIJ DDEE &gt; Bureau droite 1</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                     |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                       |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                            |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                           |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>ENTREE COMMUNE DEFIJ DDEE &gt; Breau gauche 2</b>  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                       |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                     |       |                     | 6/6                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                           |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                            |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>ENTREE COMMUNE DEFIJ DDEE &gt; Breau gauche 3</b>  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                       |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                     |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                            |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                                       |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MΩ) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                        | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>ENTREE COMMUNE DEFIJ DDEE &gt; Bureau droite 2</u></b>     |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                                |       |                     | 3/3                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                                  |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                                            |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                                      |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>ENTREE COMMUNE DEFIJ DDEE &gt; Bureau droite 3</u></b>     |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                                |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                                  |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                                            |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                                      |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>ENTREE COMMUNE DEFIJ DDEE &gt; Bureau droite 4</u></b>     |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                                |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                                  |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                                            |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                                      |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>ENTREE COMMUNE DEFIJ DDEE &gt; Breau gauche 4</u></b>      |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                                  |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                                |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                                            |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>ENTREE COMMUNE DEFIJ DDEE &gt; Service du courrier</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                                  |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                                |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Photocopieuse                                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                                     |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|----------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                      | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                  |              |              |
| Micro-onde                                                     |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>ENTREE COMMUNE DEFIJ DDEE &gt; Bureau droite 5</u></b>   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                              |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                                |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                                     |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                          |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                                    |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>ENTREE COMMUNE DEFIJ DDEE &gt; Dégagement commun</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                                |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                              |       |                     | 1                   |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>DEFIJ AILE DROITE &gt; M TEIMBOUANOU</u></b>             |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                                |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                              |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                                     |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                          |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>DEFIJ AILE DROITE &gt; BUREAU A COTE</u></b>             |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                                |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                              |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                                    |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>DEFIJ AILE DROITE &gt; Dégagement commun</u></b>         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                                |       |                     |                     | 5/5 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                              |       |                     | 1                   |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>DEFIJ AILE DROITE &gt; Breau gauche 1</u></b>            |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                                |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                              |       |                     | 6/6                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                                    |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                                     |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                          |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                    |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|-----------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                     | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                  |              |              |
| Imprimante                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Scanner                                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>DEFIJ AILE DROITE &gt; Reprographie</b>    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                               |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                             |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Imprimante                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                   |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>DEFIJ AILE DROITE &gt; Bureau droite 1</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                             |       |                     | 6/6                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                               |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                   |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>DEFIJ AILE DROITE &gt; Breau gauche 2</b>  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                               |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                             |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                   |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>DEFIJ AILE DROITE &gt; Breau gauche 3</b>  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                               |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                             |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                   |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>DEFIJ AILE DROITE &gt; Bureau droite 2</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                             |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                    |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MΩ) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|-----------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                     | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                               |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                   |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| Imprimante                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>DEFIJ AILE DROITE &gt; Bureau droite 3</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                             |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                               |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                   |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| Machine à café                                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>DEFIJ AILE DROITE &gt; Bureau droite 4</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                             |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                               |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                   |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| Fax                                           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>DEFIJ AILE DROITE &gt; Breau gauche 4</b>  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                               |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                             |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                   |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>DEFIJ AILE DROITE &gt; Bureau gauche 5</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                             |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                               |       |                     |                     | 2/2                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                                  |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|-------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                   | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                  |              |              |
|                                                             |       |                     |                     | ( 2018 )               |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                                 |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>DDE AILE CENTRALE &gt; Dégagement commun</u></b>      |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                             |       |                     |                     | 4/4 ( 2018 )           |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                           |       |                     | 1                   |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Bloc de sécurité                                            |       |                     |                     |                        |                   |               |         | 1                  |                                            | Classe II        |              |              |
| <b><u>DDE AILE CENTRALE &gt; 2 WC</u></b>                   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                             |       |                     |                     | 6/6 ( 2018 )           |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Sèche mains                                                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>DDE AILE CENTRALE &gt; Placard électricité</u></b>    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                           |       |                     | 1/1                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                             |       |                     |                     | 1/1 ( 2018 )           |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>DDE AILE CENTRALE &gt; Placard courant faible</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Baie                                                        |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>DDE AILE CENTRALE &gt; BUREAU GAUCHE 1</u></b>        |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                           |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                             |       |                     |                     | 1/1 ( 2018 )           |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                                 |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>DDE AILE CENTRALE &gt; BUREAU DROITE 1</u></b>        |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                           |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                             |       |                     |                     | 1/1 ( 2018 )           |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                                 |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                           |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                            | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><i>DDE AILE CENTRALE &gt; BUREAU GAUCHE 2</i></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                    |       |                     | 6/6                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                      |       |                     |                     | 3/3 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                          |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><i>DDE AILE CENTRALE &gt; PATIO CENTRAL</i></b>   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                      |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                    |       |                     | 3/3                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Imprimante                                           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><i>DDE AILE GAUCHE &gt; Dégagement commun</i></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                      |       |                     |                     | 5/5 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                    |       |                     | 1                   |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Bloc de sécurité                                     |       |                     |                     |                        |                   |               |         | 3                  |                                            | Classe II        |              |              |
| <b><i>DDE AILE GAUCHE &gt; Réfectorie</i></b>        |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                      |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                    |       |                     | 4/4                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Réfrigérateur                                        |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Micro-onde                                           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Fontaine                                             |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><i>DDE AILE GAUCHE &gt; BUREAU DROITE 1</i></b>   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                    |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                      |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                          |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                         |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|----------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                          | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Imprimante</i>                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>DDE AILE GAUCHE &gt; BUREAU DROITE 2</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Prises de courant</i>                           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Points lumineux</i>                             |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Ordinateur</i>                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Ecran</i>                                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Climatiseur</i>                                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Broyeur à papier</i>                            |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>DDE AILE GAUCHE &gt; BUREAU DROITE 3</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Prises de courant</i>                           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Points lumineux</i>                             |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Ordinateur</i>                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Ecran</i>                                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Climatiseur</i>                                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>DDE AILE GAUCHE &gt; BUREAU DROITE 4</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Prises de courant</i>                           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Points lumineux</i>                             |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Ordinateur</i>                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Ecran</i>                                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Climatiseur</i>                                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Imprimante</i>                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>DDE AILE GAUCHE &gt; BUREAU DROITE 5</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Prises de courant</i>                           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Points lumineux</i>                             |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Ordinateur</i>                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Ecran</i>                                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Climatiseur</i>                                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                         |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MΩ) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|----------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                          | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Imprimante</i>                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>DDE AILE GAUCHE &gt; BUREAU GAUCHE 1</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Prises de courant</i>                           |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Points lumineux</i>                             |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Ordinateur</i>                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Ecran</i>                                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Climatiseur</i>                                 |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>DDE AILE GAUCHE &gt; BUREAU GAUCHE 2</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Prises de courant</i>                           |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Points lumineux</i>                             |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Ordinateur</i>                                  |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Ecran</i>                                       |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Climatiseur</i>                                 |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>DDE AILE GAUCHE &gt; BUREAU GAUCHE 3</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Prises de courant</i>                           |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Points lumineux</i>                             |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Ordinateur</i>                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Ecran</i>                                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Climatiseur</i>                                 |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>DDE AILE GAUCHE &gt; BUREAU DROITE 6</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Prises de courant</i>                           |       |                     | 3/3                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Points lumineux</i>                             |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Ordinateur</i>                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Ecran</i>                                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Climatiseur</i>                                 |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Imprimante</i>                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Imprimante</i>                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                           |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MΩ) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                            | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                |              |              |
| <b><i>DDE AILE DROITE &gt; Réfectoire</i></b>        |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                      |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                    |       |                     | 4/4                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Réfrigérateur                                        |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Micro-onde                                           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Fontaine                                             |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><i>DDE AILE DROITE &gt; Dégagement commun</i></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                      |       |                     |                     | 5/5 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                    |       |                     | 1                   |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Bloc de sécurité                                     |       |                     |                     |                        |                   |               |         | 3                  |                                            | Classe II      |              |              |
| <b><i>DDE AILE DROITE &gt; BUREAU DROITE 1</i></b>   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                    |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                      |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                          |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| Imprimante                                           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><i>DDE AILE DROITE &gt; BUREAU GAUCHE 1</i></b>   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                    |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                      |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                          |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><i>DDE AILE DROITE &gt; BUREAU GAUCHE 2</i></b>   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                    |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                      |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                         |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MΩ) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|----------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                          | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Ecran</i>                                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Climatiseur</i>                                 |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>DDE AILE DROITE &gt; BUREAU DROITE 2</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Prises de courant</i>                           |       |                     | 6/6                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Points lumineux</i>                             |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Ordinateur</i>                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Ecran</i>                                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Climatiseur</i>                                 |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>DDE AILE DROITE &gt; BUREAU GAUCHE 3</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Prises de courant</i>                           |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Points lumineux</i>                             |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Ordinateur</i>                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Ecran</i>                                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Climatiseur</i>                                 |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Imprimante</i>                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>DDE AILE DROITE &gt; BUREAU GAUCHE 4</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Prises de courant</i>                           |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Points lumineux</i>                             |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Ordinateur</i>                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Ecran</i>                                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Climatiseur</i>                                 |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Imprimante</i>                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>DDE AILE DROITE &gt; BUREAU GAUCHE 5</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Prises de courant</i>                           |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Points lumineux</i>                             |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Ordinateur</i>                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                          |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MΩ) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|-----------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                           | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                               |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                         |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| Imprimante                                          |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>DDE AILE DROITE &gt; BUREAU GAUCHE 6</b>         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                   |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                     |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                          |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                               |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                         |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| Imprimante                                          |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>DDE AILE DROITE &gt; BUREAU DROITE 3</b>         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                   |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                     |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                          |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                               |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                         |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>DDE AILE DROITE &gt; BUREAU DROITE 4</b>         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                   |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                     |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                         |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>DDE SORTIE SUD OUEST &gt; 2 BUREAUX A DROITE</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                   |       |                     | 6/6                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                     |       |                     |                     | 4/4 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                          |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                               |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                         |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                |              |              |
| Imprimante                                          |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                                 |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MΩ) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                  | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>DDE SORTIE SUD OUEST &gt; 2 BUREAUX A GAUCHE</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                          |       |                     | 6/6                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                            |       |                     |                     | 4/4 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                                      |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                                |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                |              |              |
| Imprimante                                                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>PREFAS DEFIJ &gt; DEGAGEMENT CENTRAL</u></b>         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                            |       |                     |                     | 6/6 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                          |       |                     | 1/1                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Brasseur d'air                                             |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>PREFAS DEFIJ &gt; BUREAU 18</u></b>                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                            |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                          |       |                     | 3/3                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                                      |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>PREFAS DEFIJ &gt; BUREAU 19</u></b>                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                            |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                          |       |                     | 3/3                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                                      |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>PREFAS DEFIJ &gt; BUREAU 17</u></b>                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                            |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                          |       |                     | 6/6                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                  |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MΩ) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                   | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Ecran</i>                                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Climatiseur</i>                          |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>PREFAS DEFIJ &gt; BUREAU 16</u></b>   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Points lumineux</i>                      |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Prises de courant</i>                    |       |                     | 6/6                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Ordinateur</i>                           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Ecran</i>                                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Climatiseur</i>                          |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>PREFAS DEFIJ &gt; BUREAU 15</u></b>   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Points lumineux</i>                      |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Prises de courant</i>                    |       |                     | 6/6                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Ordinateur</i>                           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Ecran</i>                                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Climatiseur</i>                          |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>PREFAS DEFIJ &gt; BUREAU 14</u></b>   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Points lumineux</i>                      |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Prises de courant</i>                    |       |                     | 6/6                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Ordinateur</i>                           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Ecran</i>                                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Climatiseur</i>                          |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>PREFAS DEFIJ &gt; BUREAU 12+1</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Points lumineux</i>                      |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Prises de courant</i>                    |       |                     | 6/6                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Ordinateur</i>                           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Ecran</i>                                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Climatiseur</i>                          |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                   |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|----------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                    | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>PREFAS DEFIJ &gt; BUREAU 12</u></b>    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                              |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                            |       |                     | 6/6                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                        |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Coffret électrique                           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>PREFAS DEFIJ &gt; BUREAU 9</u></b>     |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                              |       |                     |                     | 6/6 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                            |       |                     | 11/11               |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                        |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Imprimante                                   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Fax                                          |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>PREFAS DEFIJ &gt; BUREAU 11</u></b>    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                              |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                            |       |                     | 6/6                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>PREFAS DEFIJ &gt; WC</u></b>           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                              |       |                     |                     | 5/6 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>PREFAS DEFIJ &gt; REPROGRAPHIE</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                              |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                            |       |                     | 4/4                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Photocopieuse                                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Coffret électrique                           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>PREFAS DEFIJ &gt; BUREAU SAC</u></b>   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                              |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                               |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                        |       |                     | 6/6                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                               |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Coffret électrique                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>PREFAS DEFIJ &gt; BUREAU 7</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                          |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                        |       |                     | 6/6                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                               |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Coffret électrique                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>PREFAS DEFIJ &gt; BUREAU 6</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                          |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                        |       |                     | 6/6                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                               |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Coffret électrique                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>PREFAS DEFIJ &gt; BUREAU 5</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                          |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                        |       |                     | 6/6                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                               |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Coffret électrique                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                               |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MΩ) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>PREFAS DEFIJ &gt; BUREAU 4</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                          |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                        |       |                     | 6/6                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                               |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Coffret électrique                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>PREFAS DEFIJ &gt; BUREAU 3</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                          |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                        |       |                     | 6/6                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                               |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Coffret électrique                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>PREFAS DEFIJ &gt; BUREAU 2</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                          |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                        |       |                     | 6/6                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                               |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Coffret électrique                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>PREFAS DEFIJ &gt; BUREAU 1</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                          |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                        |       |                     | 6/6                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                               |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                                   |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MΩ) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|--------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                    | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                |              |              |
| Coffret électrique                                           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>PREFAS DFIJ &gt; OFFICE</u></b>                        |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                              |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                            |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                                  |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| Réfrigérateur                                                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Micro-onde                                                   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>PREFAS DDE+DFIJ &gt; DEGAGEMENT CENTRAL</u></b>        |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                              |       |                     |                     | 20/20 (2018)           |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                            |       |                     | 8/8                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Fontaine                                                     |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Micro-onde                                                   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité                        |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>PREFAS DDE+DFIJ &gt; WC</u></b>                        |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                              |       |                     |                     | 3/3 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>PREFAS DDE+DFIJ &gt; REPROGRAPHIE</u></b>              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                              |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                            |       |                     | 4/4                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Photocopieuse                                                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Coffret électrique                                           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>PREFAS DDE+DFIJ &gt; OFFICE</u></b>                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                              |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                            |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                                  |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| Réfrigérateur                                                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Micro-onde                                                   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>PREFAS DDE+DFIJ &gt; GROUPE 6 BUREAUX A DROITE</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                                   |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|--------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                    | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                              |       |                     |                     | 12/12 (2018)           |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                            |       |                     | 25/25               |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                                   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                        |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>PREFAS DDE+DFIJ &gt; GROUPE 4 BUREAUX A GAUCHE</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                              |       |                     |                     | 8/8 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                            |       |                     | 25/25               |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                                   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                        |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>PREFAS DDE+DFIJ &gt; LOCAL ELECTRICITE</u></b>         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                              |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| TD1                                                          |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| TDOND                                                        |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>PREFAS DDE+DFIJ &gt; GROUPE DE 15 BUREAUX</u></b>      |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                              |       |                     |                     | 30/30 (2018)           |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                            |       |                     | 90/90               |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                                   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                        |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>PREFAS DDE+DFIJ &gt; REUNION</u></b>                   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                            |       |                     | 10/10               |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| video projecteur                                             |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                              |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                          |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MΩ) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|-----------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                           | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>PREFAS DDE+DFIJ &gt; REPROGRAPHIE</u></b>     |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                     |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                   |       |                     | 6/6                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Imprimante                                          |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Cafetière                                           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>Bâtiment PARKOTO(HOTEL DE LA PROVINCE NORD)</b>  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>BATIMENT PARKING</u></b>                      |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                    |       |                     | 3/3                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                      |       |                     |                     | 11/11                  |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                |       |                     |                     |                        | 6                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>BATIMENT PARKING &gt; CIRCULATION</u></b>     |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                    |       |                     | 3/3                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                      |       |                     |                     | 3/3                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Eclairage de sécurité                               |       |                     |                     |                        |                   |               |         | 1                  |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                    |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>BATIMENT PARKING &gt; RECEPTION</u></b>       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                    |       |                     | 12/12               |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                      |       |                     |                     | 1/1                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                |       |                     |                     |                        | 3                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                    |       |                     |                     |                        |                   | 4             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>BATIMENT PARKING &gt; BUREAU DROITE 1</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                    |       |                     | 6/6                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                      |       |                     |                     | 1/1                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                    |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>BATIMENT PARKING &gt; BUREAU DROITE 2</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                    |       |                     | 6/6                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                              |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                               | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                  |              |              |
| Point lumineux                                          |       |                     |                     | 1/1                    |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Recepteurs de bureau                                    |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Autre recepteurs                                        |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT PARKING &gt; LOCAL ELEC</b>                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prise de courant                                        |       |                     | 6/6                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Point lumineux                                          |       |                     |                     | 1/1                    |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Recepteurs de bureau                                    |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Autre recepteurs                                        |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT PARKING &gt; BUREAU GAUCHE 1</b>            |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prise de courant                                        |       |                     | 6/6                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Point lumineux                                          |       |                     |                     | 1/1                    |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Recepteurs de bureau                                    |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Autre recepteurs                                        |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT PARKING &gt; BUREAU GAUCHE 2</b>            |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prise de courant                                        |       |                     | 6/6                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Point lumineux                                          |       |                     |                     | 1/1                    |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Recepteurs de bureau                                    |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Autre recepteurs                                        |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT PARKING &gt; BUREAU GAUCHE 3</b>            |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prise de courant                                        |       |                     | 6/6                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Point lumineux                                          |       |                     |                     | 1/1                    |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Recepteurs de bureau                                    |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Autre recepteurs                                        |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT PARKING &gt; WC</b>                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prise de courant                                        |       |                     | 1/1                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Point lumineux                                          |       |                     |                     | 3/3                    |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT PARKING &gt; Bungalow Agent d'Entretien</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                                             |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MΩ) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                              | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                         |       |                     |                     | 5                      |                   |               |         |                    |                                            | Classe II      |              |              |
| Prise de courant                                                       |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                                            |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT PARKING &gt; Bungalow Agent d'Entretien &gt; Extérieur</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                         |       |                     |                     | 2                      |                   |               |         |                    |                                            | Classe II      |              |              |
| Hublot                                                                 |       |                     |                     | 2                      |                   |               |         |                    |                                            | Classe II      |              |              |
| Prise de courant                                                       |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>Bâtiment ASSEMBLEE (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)</b>                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT ASSEMBLEE &gt; AUVENT ENTREE</b>                           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                                        |       |                     |                     | 4/4 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT ASSEMBLEE &gt; RDC &gt; Hall entrée</b>                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                                        |       |                     |                     | 15/23 (2018)           |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                                      |       |                     | 1/1                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Bloc de sécurité                                                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT ASSEMBLEE &gt; RDC &gt; Hall entrée &gt; WC Public</b>     |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                                        |       |                     |                     | 7/7 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| S mains                                                                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT ASSEMBLEE &gt; RDC &gt; Salle du conseil</b>               |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                                        |       |                     |                     | 15/45 (2018)           |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                                      |       |                     | 20/20               |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Bloc de sécurité                                                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         | 7                  |                                            | Classe II      |              |              |
| Motorisation escamotable projecteur vidéo                              |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT ASSEMBLEE &gt; RDC &gt; Salon/Bar</b>                      |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                                        |       |                     |                     | 23/23 (2018)           |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux appliques                                              |       |                     |                     | 3/3 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                                      |       |                     | 3/3                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                | 27           |              |
| Prises de courant sur plinthe                                          |       |                     | 10/10               |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                                               |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                                | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                  |              |              |
| Cafetière                                                                |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                                              |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Fontaine à eau                                                           |       |                     |                     |                        | 1                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Meuble bas                                                               |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Micro-onde                                                               |       |                     |                     |                        | 1                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT ASSEMBLEE &gt; RDC &gt; Salon/Bar &gt; wc</b>                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                                          |       |                     |                     | 5/5 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| S mains                                                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT ASSEMBLEE &gt; RDC &gt; Salon/Bar &gt; Escalier niveau 0</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT ASSEMBLEE &gt; RDC &gt; Salle de réunion administratifs</b>  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                                          |       |                     |                     | 3/3 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| TD A2 placard technique                                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                                        |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Photocopieuse                                                            |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                                              |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Réfrigérateur                                                            |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Broyeur à papier                                                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT ASSEMBLEE &gt; RDC &gt; Bureau 1</b>                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                                          |       |                     |                     | 4/4 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                                        |       |                     | 4/4                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                                               |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                                              |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT ASSEMBLEE &gt; RDC &gt; Bureau 2</b>                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                                          |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                       |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|--------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                        | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                |       |                     | 4/4                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                            |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                      |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Imprimante                                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT ASSEMBLEE &gt; RDC &gt; Bureau 3</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                  |       |                     |                     | 4/4 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                |       |                     | 4/4                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                            |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                      |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT ASSEMBLEE &gt; RDC &gt; Bureau 4</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                  |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                |       |                     | 4/4                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                            |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                      |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT ASSEMBLEE &gt; RDC &gt; Bureau 5</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                  |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                |       |                     | 4/4                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                      |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT ASSEMBLEE &gt; RDC &gt; Bureau 6</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                  |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                |       |                     | 4/4                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                            |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                      |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                                                |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MΩ) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                                 | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT ASSEMBLEE &gt; RDC &gt; Bureau 7</b>                          |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                                           |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                                         |       |                     | 4/4                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                                                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                                                     |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                                               |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT ASSEMBLEE &gt; RDJ &gt; Dégagement</b>                        |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                                           |       |                     |                     | 8/8 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                                         |       |                     | 4/4                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Photocopieuse                                                             |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Onduleur                                                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT ASSEMBLEE &gt; RDJ &gt; Dégagement &gt; Placard technique</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| TD A1                                                                     |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                                           |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                                         |       |                     | 1/1                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Coffret TX01                                                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                                         |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Baie                                                                      |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT ASSEMBLEE &gt; RDJ &gt; SALLE DE REPOS</b>                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                                           |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                                         |       |                     | 3/3                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Réfrigérateur                                                             |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Micro-onde                                                                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Scanner                                                                   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Bouilloire                                                                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                                               |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                                         |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|--------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                          | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT ASSEMBLEE &gt; RDJ &gt; ENTREE PRINCIPALE SOUS SOL</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                                    |       |                     |                     | 5/5<br>(2018)          |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                                  |       |                     | 3/3                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Distributeur de boissons                                           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Bloc de sécurité                                                   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT ASSEMBLEE &gt; RDJ &gt; WC</b>                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                                    |       |                     |                     | 6/6<br>(2018)          |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| S mains                                                            |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT ASSEMBLEE &gt; RDJ &gt; Archives</b>                   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                                    |       |                     |                     | 6/6<br>(2018)          |                   |               |         |                    |                                            |                  | 32           |              |
| <b>BATIMENT ASSEMBLEE &gt; RDJ &gt; Salle de réunion</b>           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                                    |       |                     |                     | 12/12<br>(2018)        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                                  |       |                     | 23/23               |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  | 33           |              |
| Climatiseur                                                        |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         | 2                  |                                            | Classe II        |              |              |
| Video projecteur                                                   |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT ASSEMBLEE &gt; RDJ &gt; Extérieur</b>                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Projecteurs jardin                                                 |       |                     |                     | 1/4<br>(2022)          |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>Bâtiment D DSI(HOTEL DE LA PROVINCE NORD)</b>                   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT DSI DATA CENTER &gt; Extérieur</b>                     |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Projecteurs jardin                                                 |       |                     |                     | 1/2<br>(2022)          |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT DSI DATA CENTER &gt; Entrée extérieur</b>              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                                    |       |                     |                     | 3/3<br>(2018)          |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT DSI DATA CENTER &gt; Entrée sas</b>                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                                    |       |                     |                     | 2/2<br>(2018)          |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Alarmes incendie                                                   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| AUGénéral                                                          |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT DSI DATA CENTER &gt; Cube</b>                          |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                                       |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MΩ) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                        | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                                  |       |                     |                     | 6/6 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Baies informatiques                                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant dans les baies                                 |       |                     | 24/24               |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant du local                                       |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Barette de terre                                                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT DSI DATA CENTER &gt; local clim 1</b>                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                                  |       |                     |                     | 3/3 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Bloc de sécurité                                                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                                      |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT DSI DATA CENTER &gt; local clim 2</b>                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                                  |       |                     |                     | 3/3 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Bloc de sécurité                                                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                                      |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT DSI DATA CENTER &gt; Entrée sas locaux onduleurs</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                                  |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| SSI                                                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité                            |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT DSI DATA CENTER &gt; Local onduleur 1</b>            |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                                  |       |                     |                     | 3/3 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                                |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                                      |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                |              |              |
| Onduleur                                                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| TD                                                               |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT DSI DATA CENTER &gt; Local onduleur 2</b>            |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                                  |       |                     |                     | 3/3 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                                |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                                      |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                            |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|-------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                             | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                  |              |              |
| Onduleur                                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| TD                                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT DSI DATA CENTER &gt; GE</b>               |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                       |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                     |       |                     | 1/1                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| GE                                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT DSI DATA CENTER &gt; Froid</b>            |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                       |       |                     |                     | 3/3 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                     |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Pompes 1.5 KW                                         |       | DM 2,5(A)           |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Pompes 0.2 KW                                         |       | DM 1(A)             |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Centrales AERMEC                                      |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT DSI DATA CENTER &gt; Salle de réunion</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                       |       |                     |                     | 1/1 (2022)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                     |       |                     | 20/20               |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  | 34           |              |
| Climatiseur                                           |       |                     |                     |                        |                   | 3             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| VR                                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Baie info                                             |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Onduleur                                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT D DSI &gt; Entrée extérieur</b>           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                       |       |                     |                     | 5/5 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT D DSI &gt; Entrée hall</b>                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                       |       |                     |                     | 6/6 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Fontaine                                              |       |                     | 1/1                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                 |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|--------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                  | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                          |       |                     | 9/9                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Photocopieuse                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT D DSI &gt; Dégagements</b>     |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                            |       |                     |                     | 9/9 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                          |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT D DSI &gt; Bureau gauche 1</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                            |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                          |       |                     | 8/8                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                      |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT D DSI &gt; Bureau gauche 2</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                            |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                          |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                      |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Broyeur papier                             |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT D DSI &gt; Bureau gauche 3</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                            |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                          |       |                     | 6/6                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                      |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT D DSI &gt; Bureau gauche 4</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                            |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                          |       |                     | 11/11               |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                 |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|--------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                  | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Climatiseur</i>                         |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Ordinateur</i>                          |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Ecran</i>                               |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT D DSI &gt; Bureau gauche 5</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Points lumineux</i>                     |       |                     |                     | 5/5 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Prises de courant</i>                   |       |                     | 15/15               |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Climatiseur</i>                         |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Ordinateur</i>                          |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Ecran</i>                               |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT D DSI &gt; Salle de repos</b>  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Points lumineux</i>                     |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Prises de courant</i>                   |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Climatiseur</i>                         |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Réfrigérateur</i>                       |       |                     |                     |                        | 1                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Micro-onde</i>                          |       |                     |                     |                        | 1                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT D DSI &gt; Autocomm</b>        |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Points lumineux</i>                     |       |                     |                     | 1/1 (2022)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Prises de courant</i>                   |       |                     | 4/4                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Climatiseur</i>                         |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Chargeur autocomm</i>                   |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Baie info</i>                           |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT D DSI &gt; WC</b>              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Points lumineux</i>                     |       |                     |                     | 4/4 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Seche mains</i>                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT D DSI &gt; Local Ménage</b>    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Hublot</i>                              |       |                     |                     | 1                      |                   |               |         |                    |                                            | Classe II        | 39           |              |
| <b>BATIMENT D DSI &gt; Archives</b>        |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Points lumineux</i>                     |       |                     |                     | 3/3 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  | 40           |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                               |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MΩ) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|----------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                        |       |                     | 4/4                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Chauffe eau électrique                                   |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT D DSI &gt; Salle informatique originelle</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                          |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                        |       |                     | 36/36               |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| TD info                                                  |       | C 16(A)             |                     |                        |                   | 8             |         |                    |                                            | Classe II      |              |              |
| TD ondulé                                                |       | C 16(A)             |                     |                        |                   | 22            |         |                    |                                            |                |              |              |
| Onduleur SOCOMEC                                         |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                              |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| Baie informatique                                        |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT D DSI &gt; Atelier CEU</b>                   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                          |       |                     |                     | 3/3 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                        |       |                     | 25/25               |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                               |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT D DSI &gt; Atelier Csi infra</b>             |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                          |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                        |       |                     | 8/8                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                              |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                               |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT D DSI &gt; Atelier Sas</b>                   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                          |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                        |       |                     | 48/48               |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                              |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                               |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                                             |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MΩ) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                              | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                |              |              |
| Ssi                                                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Chargeur                                                               |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>Bâtiment DSI/DEVELOPPEUR (EX DSASE)(HOTEL DE LA PROVINCE NORD)</b>  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>BATIMENT DSI EX DSASE &gt; ENTREE</u></b>                        |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                                        |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                                      |       |                     | 20/20               |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Réfrigérateur                                                          |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Micro-onde                                                             |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Fontaine                                                               |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Photocopieuse                                                          |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Baie                                                                   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                                            |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         | 1                  |                                            |                | Classe II    |              |
| <b><u>BATIMENT DSI EX DSASE &gt; ENTREE &gt; PLACARD TECHNIQUE</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| TD                                                                     |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Allarme SSI                                                            |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                                      |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>BATIMENT DSI EX DSASE &gt; Chef de Service</u></b>               |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                                        |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                                      |       |                     | 6/6                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                                             |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>BATIMENT DSI EX DSASE &gt; Chef de projet M DUCROIX</u></b>      |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                                        |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                                      |       |                     | 3/3                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                                             |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                              |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                               | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT DSI EX DSASE &gt; Chef de projet</b>        |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                         |       |                     |                     | 3/3 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                       |       |                     | 10/10               |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                             |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité                   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT DSI EX DSASE &gt; Chef de projet ESTEBE</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                         |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                       |       |                     | 8/8                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                             |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT DSI EX DSASE &gt; Géomaticien</b>           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                         |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                       |       |                     | 8/8                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                             |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT DSI EX DSASE &gt; WC X2</b>                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                         |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT DSI EX DSASE &gt; EXTERIEUR</b>             |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                         |       |                     |                     | 4/4 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT DEVELOPPEUR</b>                             |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                         |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT DEVELOPPEUR &gt; 3 BUREAUX</b>              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                         |       |                     |                     | 10/10 (2018)           |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                                                           |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MΩ) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                                            | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                                                    |       |                     | 18/18               |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                                                           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                                                                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                                                          |       |                     |                     |                        |                   | 3             |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                                                                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Photocopieuse                                                                        |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Réfrigérateur                                                                        |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Fontaine                                                                             |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Micro-onde                                                                           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Machine à café                                                                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT DEVELOPPEUR &gt; WC X2</b>                                               |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                                                      |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT DEVELOPPEUR &gt; COULOIR</b>                                             |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                                                      |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT DEVELOPPEUR &gt; EXTERIEUR</b>                                           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                                                      |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>Préfas SYNDICAT + CONSEILLERS(HOTEL DE LA PROVINCE NORD)</b>                      |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT PREFA SYNDICAT + CONSEILLERS &gt; PREFA CONSEILLERS &gt; EXTERIEUR</b>   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                                       |       |                     |                     | 3/3 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT PREFA SYNDICAT + CONSEILLERS &gt; PREFA CONSEILLERS &gt; CIRCULATION</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                                       |       |                     |                     | 3/3 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                                     |       |                     | 4/4                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Eclairage de sécurité                                                                |       |                     |                     |                        |                   |               |         | 1                  |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                                     |       |                     |                     |                        |                   | 5             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT PREFA SYNDICAT + CONSEILLERS &gt; PREFA CONSEILLERS &gt; RESERVE</b>     |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                                     |       |                     | 1/1                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                                       |       |                     |                     | 2/2                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                                     |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                                                        |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MΩ) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                                         | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT PREFA SYNDICAT + CONSEILLERS &gt; PREFA CONSEILLERS &gt; WC</b>       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                                    |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT PREFA SYNDICAT + CONSEILLERS &gt; PREFA CONSEILLERS &gt; BUREAU 3</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                                    |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                                  |       |                     | 6/6                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                              |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                                  |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT PREFA SYNDICAT + CONSEILLERS &gt; PREFA CONSEILLERS &gt; BUREAU 4</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                                    |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                                  |       |                     | 6/6                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                              |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                                  |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT PREFA SYNDICAT + CONSEILLERS &gt; PREFA CONSEILLERS &gt; BUREAU 2</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                                    |       |                     |                     | 4/4 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                                  |       |                     | 16/16               |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                              |       |                     |                     |                        | 1                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                                  |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| Eclairage de sécurité                                                             |       |                     |                     |                        |                   |               |         | 1                  |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT PREFA SYNDICAT + CONSEILLERS &gt; PREFA CONSEILLERS &gt; BUREAU 6</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                                    |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                                  |       |                     | 6/6                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                                  |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                              |       |                     |                     |                        | 1                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT PREFA SYNDICAT + CONSEILLERS &gt; PREFA CONSEILLERS &gt; BUREAU</b>   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                                    |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                                  |       |                     | 6/6                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                                  |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                              |       |                     |                     |                        | 1                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                                                                          |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                                                           | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>BATIMENT PREFA SYNDICAT + CONSEILLERS &gt; PREFA CONSEILLERS &gt; BUREAU ENTRE 7 ET 2</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Point lumineux                                                                                      |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prise de courant                                                                                    |       |                     | 6/6                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Autre recepteurs                                                                                    |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                                                |       |                     |                     |                        | 1                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>BATIMENT PREFA SYNDICAT + CONSEILLERS &gt; PREFA CONSEILLERS &gt; BUREAU 7</u></b>            |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Point lumineux                                                                                      |       |                     |                     | 4/4 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prise de courant                                                                                    |       |                     | 12/12               |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Autre recepteurs                                                                                    |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Eclairage de sécurité                                                                               |       |                     |                     |                        |                   |               |         | 1                  |                                            |                  |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                                                |       |                     |                     |                        | 1                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>BATIMENT PREFA SYNDICAT + CONSEILLERS &gt; PREFA SYNDICAT &gt; CIRCULATION + WC</u></b>       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prise de courant                                                                                    |       |                     | 9/9                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Point lumineux                                                                                      |       |                     |                     | 3/3                    |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Autre recepteurs                                                                                    |       |                     |                     |                        |                   | 3             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>BATIMENT PREFA SYNDICAT + CONSEILLERS &gt; PREFA SYNDICAT &gt; SALLE DE REUNION</u></b>       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prise de courant                                                                                    |       |                     | 9/9                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Point lumineux                                                                                      |       |                     |                     | 2/2                    |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Autre recepteurs                                                                                    |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>BATIMENT PREFA SYNDICAT + CONSEILLERS &gt; PREFA SYNDICAT &gt; COULOIR</u></b>                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prise de courant                                                                                    |       |                     | 3/3                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Point lumineux                                                                                      |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>BATIMENT PREFA SYNDICAT + CONSEILLERS &gt; PREFA SYNDICAT &gt; SYNDICAT 2</u></b>             |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prise de courant                                                                                    |       |                     | 4/4                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Point lumineux                                                                                      |       |                     |                     | 1/1                    |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Autre recepteurs                                                                                    |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>BATIMENT PREFA SYNDICAT + CONSEILLERS &gt; PREFA SYNDICAT &gt; SYNDICAT 1</u></b>             |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                                                             |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MΩ) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                                              | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                                       |       |                     | 4/4                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                                         |       |                     |                     | 1/1                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                                       |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>Bâtiment DSASE + MF + DC(HOTEL DE LA PROVINCE NORD)</b>                             |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>BATIMENT DSASE + MF + DC &gt; HALL</u></b>                                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                                       |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                                         |       |                     |                     | 8/8                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Eclairage de sécurité                                                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         | 1                  |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                                   |       |                     |                     |                        | 3                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                                       |       |                     |                     |                        |                   | 4             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>BATIMENT DSASE + MF + DC &gt; HALL &gt; AILE DSASE &gt; BUREAU 04</u></b>        |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                                       |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                                         |       |                     |                     | 2/2                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                                   |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                                       |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>BATIMENT DSASE + MF + DC &gt; HALL &gt; AILE DSASE &gt; BUREAU 03</u></b>        |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                                       |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                                         |       |                     |                     | 2/2                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                                   |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                                       |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>BATIMENT DSASE + MF + DC &gt; HALL &gt; AILE DSASE &gt; BUREAU 02</u></b>        |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                                       |       |                     | 8/8                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                                         |       |                     |                     | 2/2                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                                   |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                                       |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>BATIMENT DSASE + MF + DC &gt; HALL &gt; AILE DSASE &gt; BUREAU DIRECTEUR</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                                       |       |                     | 8/8                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                                         |       |                     |                     | 2/2                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                                               |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                                | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                  |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                     |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Autre recepteurs                                                         |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT DSASE + MF + DC &gt; HALL &gt; AILE DSASE &gt; BUREAU 06</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prise de courant                                                         |       |                     | 9/9                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Point lumineux                                                           |       |                     |                     | 2/2                    |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                     |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Autre recepteurs                                                         |       |                     |                     |                        |                   | 3             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT DSASE + MF + DC &gt; HALL &gt; AILE DSASE &gt; BUREAU 05</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prise de courant                                                         |       |                     | 9/9                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Point lumineux                                                           |       |                     |                     | 2/2                    |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                     |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Autre recepteurs                                                         |       |                     |                     |                        |                   | 3             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT DSASE + MF + DC &gt; HALL &gt; AILE DSASE &gt; BUREAU 13</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prise de courant                                                         |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Point lumineux                                                           |       |                     |                     | 2/2                    |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                     |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Autre recepteurs                                                         |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT DSASE + MF + DC &gt; HALL &gt; AILE DSASE &gt; BUREAU 12</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prise de courant                                                         |       |                     | 9/9                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Point lumineux                                                           |       |                     |                     | 2/2                    |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                     |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Autre recepteurs                                                         |       |                     |                     |                        |                   | 3             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT DSASE + MF + DC &gt; HALL &gt; AILE DSASE &gt; BUREAU 11</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prise de courant                                                         |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Point lumineux                                                           |       |                     |                     | 2/2                    |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                     |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Autre recepteurs                                                         |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                                                         |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MΩ) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                                          | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>BATIMENT DSASE + MF + DC &gt; HALL &gt; AILE DSASE &gt; BUREAU 10</u></b>    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                                   |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                                     |       |                     |                     | 2/2                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                               |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                                   |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>BATIMENT DSASE + MF + DC &gt; HALL &gt; AILE DSASE &gt; BUREAU 09</u></b>    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                                   |       |                     | 9/9                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                                     |       |                     |                     | 2/2                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                               |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                                   |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>BATIMENT DSASE + MF + DC &gt; HALL &gt; AILE DSASE &gt; REPROGRAPHIE</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                                   |       |                     | 4/4                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                                     |       |                     |                     | 1/1                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                               |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                                   |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>BATIMENT DSASE + MF + DC &gt; HALL &gt; AILE DSASE &gt; BUREAU 08</u></b>    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                                   |       |                     | 9/9                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                                     |       |                     |                     | 2/2                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                               |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                                   |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>BATIMENT DSASE + MF + DC &gt; HALL &gt; AILE DSASE &gt; WC</u></b>           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                                     |       |                     |                     | 8/8 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>BATIMENT DSASE + MF + DC &gt; HALL &gt; AILE DSASE &gt; BUREAU 07</u></b>    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                                   |       |                     | 9/9                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                                     |       |                     |                     | 2/2                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                               |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                                   |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                                                              |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MΩ) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                                               | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT DSASE + MF + DC &gt; HALL &gt; AILE DSASE &gt; CIRCULATION</b>              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                                        |       |                     | 3/3                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                                          |       |                     |                     | 19/19                  |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Eclairage de sécurité                                                                   |       |                     |                     |                        |                   |               |         | 4                  |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT DSASE + MF + DC &gt; HALL &gt; AILE CULTURE &gt; MISSION DE LA FEMME01</b>  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                                        |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                                          |       |                     |                     | 2/2                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                                    |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                                        |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT DSASE + MF + DC &gt; HALL &gt; AILE CULTURE &gt; MISSION DE LA FEMME02</b>  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                                        |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                                          |       |                     |                     | 2/2                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                                    |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                                        |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT DSASE + MF + DC &gt; HALL &gt; AILE CULTURE &gt; MISSION DE LA FEMME 03</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                                        |       |                     | 8/8                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                                          |       |                     |                     | 2/2                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                                    |       |                     |                     |                        | 5                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                                        |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT DSASE + MF + DC &gt; HALL &gt; AILE CULTURE &gt; BUREAU DIRECTEUR</b>       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                                        |       |                     | 8/8                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                                          |       |                     |                     | 2/2                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                                    |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                                        |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT DSASE + MF + DC &gt; HALL &gt; AILE CULTURE &gt; BUREAU 02</b>              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                                        |       |                     | 9/9                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                                          |       |                     |                     | 2/2                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                                    |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                                                    |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MΩ) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                                     | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                              |       |                     |                     |                        |                   | 3             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT DSASE + MF + DC &gt; HALL &gt; AILE CULTURE &gt; BUREAU 03</b>    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                              |       |                     | 9/9                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                                |       |                     |                     | 2/2                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                          |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                              |       |                     |                     |                        |                   | 3             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT DSASE + MF + DC &gt; HALL &gt; AILE CULTURE &gt; BUREAU 09</b>    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                              |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                                |       |                     |                     | 2/2                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                          |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                              |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT DSASE + MF + DC &gt; HALL &gt; AILE CULTURE &gt; WC</b>           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                                |       |                     |                     | 8/8 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT DSASE + MF + DC &gt; HALL &gt; AILE CULTURE &gt; BUREAU 07</b>    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                              |       |                     | 9/9                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                                |       |                     |                     | 2/2                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                          |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                              |       |                     |                     |                        |                   | 3             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT DSASE + MF + DC &gt; HALL &gt; AILE CULTURE &gt; REPROGRAPHIE</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                              |       |                     | 4/4                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                                |       |                     |                     | 1/1                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                          |       |                     |                     |                        | 1                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                                              |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT DSASE + MF + DC &gt; HALL &gt; AILE CULTURE &gt; BUREAU 06</b>    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                                              |       |                     | 13/13               |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                                |       |                     |                     | 4/4                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                          |       |                     |                     |                        | 7                 |               |         |                    |                                            |                |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                                                           |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                                            | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                  |              |              |
| Autre recepteurs                                                                     |       |                     |                     |                        |                   | 4             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT DSASE + MF + DC &gt; HALL &gt; AILE CULTURE &gt; BUREAU 05</b>           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prise de courant                                                                     |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Point lumineux                                                                       |       |                     |                     | 2/2                    |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                                 |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Autre recepteurs                                                                     |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT DSASE + MF + DC &gt; HALL &gt; AILE CULTURE &gt; BUREAU 04</b>           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prise de courant                                                                     |       |                     | 9/9                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Point lumineux                                                                       |       |                     |                     | 2/2                    |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Recepteurs de bureau                                                                 |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Autre recepteurs                                                                     |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT DSASE + MF + DC &gt; HALL &gt; AILE CULTURE &gt; CIRCULATION</b>         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prise de courant                                                                     |       |                     | 3/3                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Point lumineux                                                                       |       |                     |                     | 19/19                  |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Eclairage de sécurité                                                                |       |                     |                     |                        |                   |               |         | 4                  |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT DSASE + MF + DC &gt; HALL &gt; AILE CENTRALE &gt; WC FEMME</b>           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Point lumineux                                                                       |       |                     |                     | 4/4 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT DSASE + MF + DC &gt; HALL &gt; AILE CENTRALE &gt; WC HOMME</b>           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Point lumineux                                                                       |       |                     |                     | 3/3 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT DSASE + MF + DC &gt; HALL &gt; AILE CENTRALE &gt; CAFETERIA</b>          |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prise de courant                                                                     |       |                     | 7/7                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Point lumineux                                                                       |       |                     |                     | 2/2                    |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Autre recepteurs                                                                     |       |                     |                     |                        |                   | 5             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT DSASE + MF + DC &gt; HALL &gt; AILE CENTRALE &gt; DOUCHE</b>             |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Point lumineux                                                                       |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT DSASE + MF + DC &gt; HALL &gt; AILE CENTRALE &gt; SALLE DE REUNION 2</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prise de courant                                                                     |       |                     | 16/16               |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Point lumineux                                                                       |       |                     |                     | 24/24                  |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Eclairage de sécurité                                                                |       |                     |                     |                        |                   |               |         | 2                  |                                            |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                                                           |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                                            | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                  |              |              |
| Autre recepteurs                                                                     |       |                     |                     |                        |                   | 4             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT DSASE + MF + DC &gt; HALL &gt; AILE CENTRALE &gt; SALLE DE REUNION 1</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prise de courant                                                                     |       |                     | 16/16               |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Point lumineux                                                                       |       |                     |                     | 24/24                  |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Eclairage de sécurité                                                                |       |                     |                     |                        |                   |               |         | 2                  |                                            |                  |              |              |
| Autre recepteurs                                                                     |       |                     |                     |                        |                   | 4             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT DSI (EX DSASE)</b>                                                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Point lumineux                                                                       |       |                     |                     | 1/1 (2022)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prise de courant                                                                     |       |                     | 1/1                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                                                |       |                     |                     |                        | 1                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                                                           |       |                     |                     |                        | 1                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                                                          |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Machine à café                                                                       |       |                     |                     |                        | 1                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité                                                |       |                     |                     |                        |                   |               |         | 1                  |                                            | Classe II        |              |              |
| <b>Bâtiment C SECRETARIAT GENERAL(HOTEL DE LA PROVINCE NORD)</b>                     |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT C SG &gt; Entrée extérieur</b>                                           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                                                      |       |                     |                     | 7/7 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT C SG &gt; Entrée hall</b>                                                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                                                      |       |                     |                     | 10/10 (2018)           |                   |               |         |                    |                                            |                  | 55           |              |
| Fontaine                                                                             |       |                     | 1/1                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                                                    |       |                     | 7/7                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Distributeur de boissons                                                             |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Porte auto                                                                           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT C SG &gt; Dégagements</b>                                                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                                                      |       |                     |                     | 3/3 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                                                    |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT C SG &gt; Réunion</b>                                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
|                                                                                      |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  | 56           |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                     |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                      | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                |       |                     |                     | 9/9 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                              |       |                     | 32/32               |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                    |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| VIDEO PROJ                                     |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT C SG &gt; Réunion &gt; Office</b>  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                              |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Machine à café                                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT C SG &gt; Bureau gauche 1</b>      |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                |       |                     |                     | 3/3 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                              |       |                     | 6/6                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                    |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                     |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                          |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT C SG &gt; Archives</b>             |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  | 57           |              |
| Prises de courant                              |       |                     | 1/1                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT C SG &gt; Petite salle réunion</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                              |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                              |       |                     | 1/1                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                    |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT C SG &gt; Bureau gauche 3</b>      |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                |       |                     |                     | 3/3 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                              |       |                     | 6/6                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                    |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                     |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                          |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                    |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|-----------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                     | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT C SG &gt; Bureau gauche SG</b>    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                               |       |                     |                     | 5/5 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                             |       |                     | 10/10               |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                   |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Fontaine                                      |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Imprimante                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Lampe sur pied                                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT C SG &gt; Accueil</b>             |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                               |       |                     |                     | 6/6 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                             |       |                     | 10/10               |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                   |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                    |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                         |       |                     |                     |                        | 2                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT C SG &gt; Service du courrier</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  | <b>58</b>    |              |
| Points lumineux                               |       |                     |                     | 3/3 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                             |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Photocopieuse                                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Imprimante                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Machine à affranchir                          |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>BATIMENT C SG &gt; Salle de repos</b>      |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                               |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                             |       |                     | 1/1                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Réfrigérateur                                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Micro-onde                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Machine à café                                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                              |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MΩ) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                               | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT C SG &gt; Bureau TRISTAN</b>                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                         |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                       |       |                     | 4/4                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                             |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                                   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT C SG &gt; Bureau J FRANCOIS</b>             |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                         |       |                     |                     | 3/3 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                       |       |                     | 4/4                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                             |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                                   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT C SG &gt; Bureau suivant J FRANCOIS</b>     |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                         |       |                     |                     | 3/3 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                       |       |                     | 4/4                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                             |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                                   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT C SG &gt; Local ménage</b>                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                         |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                       |       |                     | 1/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT C SG &gt; Grand bureau vide</b>             |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                         |       |                     |                     | 4/4 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                             |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                       |       |                     | 8/8                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT C SG &gt; Local électrique informatique</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                         |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                         |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MΩ) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|----------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                          | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                  |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Onduleur SOCOMEC                                   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                        |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| Baie informatique                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| TD C                                               |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT C SG &gt; Wc</b>                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                    |       |                     |                     | 6/6 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| S mains                                            |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT C SG &gt; M HELLY</b>                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                    |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                  |       |                     | 6/6                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                        |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT C SG &gt; M MAILLOT</b>                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                    |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                  |       |                     | 12/12               |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                        |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT C SG &gt; Dégagement commun</b>        |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                    |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                  |       |                     | 1                   |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>BATIMENT C SG &gt; Extérieur</b>                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Projecteurs jardin                                 |       |                     |                     | 1/2 (2022)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>Bâtiment TGBT/GE(HOTEL DE LA PROVINCE NORD)</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>POSTE TGBT/ GE</b>                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prise de courant                                   |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                                    |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MΩ) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                     | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                |              |              |
| Point lumineux                                                |       |                     |                     | 5/5                    |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Autre recepteurs                                              |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>Bâtiment DPASS(HOTEL DE LA PROVINCE NORD)</b>              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>ENTREE COMMUNE DPASS &gt; Entrée extérieur</u></b>      |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                               |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>ENTREE COMMUNE DPASS &gt; Entrée hall</u></b>           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                               |       |                     |                     | 8/8 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Fontaine                                                      |       |                     | 1/1                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Distributeur boissons                                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                             |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Distributeur de boissons                                      |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Imprimante                                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                             |       |                     | 1/1                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         | 1                  |                                            | Classe II      |              |              |
| <b><u>ENTREE COMMUNE DPASS &gt; Secretariat direction</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                               |       |                     |                     | 4/4 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                             |       |                     | 7/7                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                                   |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Réfrigérateur                                                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>ENTREE COMMUNE DPASS &gt; Chef de service</u></b>       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                               |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                             |       |                     | 6/6                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                                   |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                                         |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MΩ) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|--------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                          | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>ENTREE COMMUNE DPASS &gt; Comptabilité</b>                      |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                                    |       |                     |                     | 6/6 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                                  |       |                     | 12/12               |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                                        |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Imprimante                                                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>ENTREE COMMUNE DPASS &gt; Bureau Chef prévention</b>            |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                                    |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                                  |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                                        |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>ENTREE COMMUNE DPASS &gt; WC</b>                                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                                    |       |                     |                     | 8/8 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>ENTREE COMMUNE DPASS &gt; WC &gt; Ménage</b>                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                                    |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>ENTREE COMMUNE DPASS &gt; Dégagements DPASS aile gauche SAF</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                                    |       |                     |                     | 4/4 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                                  |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         | 1                  |                                            |                | Classe II    |              |
| <b>ENTREE COMMUNE DPASS &gt; Breau gauche 1</b>                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                                    |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                                  |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                                        |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                         |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MΩ) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|----------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                          | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Broyeur a papier                                   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>ENTREE COMMUNE DPASS &gt; Bureau droite 1</b>   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                  |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                    |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                        |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| Imprimante                                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>ENTREE COMMUNE DPASS &gt; Breau gauche 2</b>    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                    |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                  |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                        |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Réfrigérateur                                      |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>ENTREE COMMUNE DPASS &gt; Breau gauche 3</b>    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                    |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                  |       |                     | 4/4                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                        |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| Imprimante                                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>ENTREE COMMUNE DPASS &gt; Archives droite 2</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                    |       |                     |                     | 1/1 (2022)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b>ENTREE COMMUNE DPASS &gt; Bureau droite 3</b>   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                  |       |                     | 3/3                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                             |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|--------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                              | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                        |       |                     |                     | 3/3 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                            |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>DPASS AILE DROITE &gt; Directeur</u></b>         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                        |       |                     |                     | 4/4 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                      |       |                     | 13/13               |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                            |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                             |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Cafetière                                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>DPASS AILE DROITE &gt; Adjoint</u></b>           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                        |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                      |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                             |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                            |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>DPASS AILE DROITE &gt; Dégagement commun</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                        |       |                     |                     | 4/4 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                      |       |                     | 1                   |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         | 1                  |                                            | Classe II        |              |              |
| <b><u>DPASS AILE DROITE &gt; Breau gauche 1</u></b>    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                        |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                      |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                            |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                             |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>DPASS AILE DROITE &gt; Bureau droite 1</u></b>   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                      |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                           |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MΩ) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                            | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                      |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                          |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>DPASS AILE DROITE &gt; Breau gauche 2</u></b>  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                      |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                    |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                          |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>DPASS AILE DROITE &gt; Breau gauche 3</u></b>  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                      |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                    |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                          |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>DPASS AILE DROITE &gt; Bureau droite 2</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                    |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                      |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                          |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| Cafetière                                            |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>DPASS AILE DROITE &gt; Bureau courrier</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                    |       |                     | 11/11               |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                      |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                          |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                                    |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                     | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Imprimante</i>                                             |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>DPASS AILE CENTRALE &gt; Dégagement commnun</u></b>     |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Points lumineux</i>                                        |       |                     |                     | 5/5 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Prises de courant</i>                                      |       |                     | 1                   |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Bloc de sécurité</i>                                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         | 1                  |                                            | Classe II        |              |              |
| <b><u>DPASS AILE CENTRALE &gt; Placard électricité</u></b>    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Points lumineux</i>                                        |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>DPASS AILE CENTRALE &gt; Placard courant faible</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Baie</i>                                                   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>DPASS AILE CENTRALE &gt; BUREAU GAUCHE 1</u></b>        |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Prises de courant</i>                                      |       |                     | 4/4                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Points lumineux</i>                                        |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Ordinateur</i>                                             |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Ecran</i>                                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Climatiseur</i>                                            |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>DPASS AILE CENTRALE &gt; BUREAU DROITE 1</u></b>        |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Prises de courant</i>                                      |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Points lumineux</i>                                        |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Ordinateur</i>                                             |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Ecran</i>                                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Climatiseur</i>                                            |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>DPASS AILE CENTRALE &gt; BUREAU GAUCHE 2</u></b>        |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Prises de courant</i>                                      |       |                     | 3/3                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Points lumineux</i>                                        |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Ordinateur</i>                                             |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Ecran</i>                                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Climatiseur</i>                                            |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                                            |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                             | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Broyeur papier</i>                                                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>DPASS AILE CENTRALE &gt; WC</u></b>                             |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Points lumineux</i>                                                |       |                     |                     | 3/3 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Prises de courant</i>                                              |       |                     | 3/3                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Sèche mains</i>                                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>DPASS AILE GAUCHE AIDE MEDICALE &gt; Dégagement commnun</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Points lumineux</i>                                                |       |                     |                     | 4/4 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Prises de courant</i>                                              |       |                     | 1                   |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Bloc de sécurité</i>                                               |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>DPASS AILE GAUCHE AIDE MEDICALE &gt; Réfectoire</u></b>         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Points lumineux</i>                                                |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Prises de courant</i>                                              |       |                     | 4/4                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Réfrigérateur</i>                                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Micro-onde</i>                                                     |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Ordinateur</i>                                                     |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Ecran</i>                                                          |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>DPASS AILE GAUCHE AIDE MEDICALE &gt; BUREAU DROITE 1</u></b>    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Prises de courant</i>                                              |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Points lumineux</i>                                                |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Ordinateur</i>                                                     |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Ecran</i>                                                          |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Climatiseur</i>                                                    |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>DPASS AILE GAUCHE AIDE MEDICALE &gt; BUREAU DROITE 2</u></b>    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Prises de courant</i>                                              |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Points lumineux</i>                                                |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Ordinateur</i>                                                     |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Ecran</i>                                                          |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                                         |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MΩ) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|--------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                          | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Climatiseur</i>                                                 |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Broyeur à papier</i>                                            |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>DPASS AILE GAUCHE AIDE MEDICALE &gt; BUREAU GAUCHE 1</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Prises de courant</i>                                           |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Points lumineux</i>                                             |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Ordinateur</i>                                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Ecran</i>                                                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Climatiseur</i>                                                 |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>DPASS AILE GAUCHE AIDE MEDICALE &gt; BUREAU GAUCHE 2</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Prises de courant</i>                                           |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Points lumineux</i>                                             |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Ordinateur</i>                                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Ecran</i>                                                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Climatiseur</i>                                                 |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>DPASS AILE GAUCHE AIDE MEDICALE &gt; BUREAU DROITE 3</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Prises de courant</i>                                           |       |                     | 3/3                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Points lumineux</i>                                             |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Ordinateur</i>                                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Ecran</i>                                                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Ordinateur</i>                                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Climatiseur</i>                                                 |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>DPASS AILE GAUCHE AIDE MEDICALE &gt; BUREAU GAUCHE 3</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Prises de courant</i>                                           |       |                     | 3/3                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Points lumineux</i>                                             |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Ordinateur</i>                                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Ecran</i>                                                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Climatiseur</i>                                                 |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                                           |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MΩ) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|----------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                            | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>DPASS AILE GAUCHE AIDE MEDICALE &gt; BUREAU GAUCHE 4</u></b>   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                                    |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                                      |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                                           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                                                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                                          |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>DPASS AILE GAUCHE AIDE MEDICALE &gt; BUREAU DROITE 4</u></b>   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                                    |       |                     | 4/4                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                                      |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ordinateur                                                           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Ecran                                                                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                                          |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| Imprimante                                                           |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité                                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>DPASS AILE DROITEh AIDE SOCIALE &gt; Local onduleur</u></b>    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                                      |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                                    |       |                     | 8/8                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Baie                                                                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Onduleur                                                             |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Climatiseur                                                          |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>DPASS AILE DROITEh AIDE SOCIALE &gt; Dégagement commun</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                                      |       |                     |                     | 5/5 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                                    |       |                     | 1                   |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Bloc de sécurité                                                     |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>DPASS AILE DROITEh AIDE SOCIALE &gt; BUREAU DROITE 1</u></b>   |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Prises de courant                                                    |       |                     | 4/4                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| Points lumineux                                                      |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                                         |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|--------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                          | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                                        |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>DPASS AILE DROITEh AIDE SOCIALE &gt; BUREAU GAUCHE 1</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                                  |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                                    |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                                        |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>DPASS AILE DROITEh AIDE SOCIALE &gt; BUREAU GAUCHE 2</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                                  |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                                    |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                                        |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>DPASS AILE DROITEh AIDE SOCIALE &gt; BUREAU DROITE 2</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                                  |       |                     | 3/3                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                                    |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Climatiseur                                                        |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Imprimante                                                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>DPASS AILE DROITEh AIDE SOCIALE &gt; BUREAU GAUCHE 3</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prises de courant                                                  |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Points lumineux                                                    |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ordinateur                                                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Ecran                                                              |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                                         |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MΩ) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|--------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                          | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Climatiseur</i>                                                 |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>DPASS AILE DROITEh AIDE SOCIALE &gt; BUREAU DROITE 3</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Prises de courant</i>                                           |       |                     | 4/4                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Points lumineux</i>                                             |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Climatiseur</i>                                                 |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Photocopieuse</i>                                               |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>DPASS AILE DROITEh AIDE SOCIALE &gt; BUREAU GAUCHE 4</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Prises de courant</i>                                           |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Points lumineux</i>                                             |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Ordinateur</i>                                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Ecran</i>                                                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Climatiseur</i>                                                 |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Imprimante</i>                                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Fax</i>                                                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>DPASS AILE DROITEh AIDE SOCIALE &gt; BUREAU DROITE 4</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Prises de courant</i>                                           |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Points lumineux</i>                                             |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Ordinateur</i>                                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Ecran</i>                                                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Climatiseur</i>                                                 |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Imprimante</i>                                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <b><u>DPASS AILE DROITEh AIDE SOCIALE &gt; BUREAU DROITE 5</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Prises de courant</i>                                           |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Points lumineux</i>                                             |       |                     |                     | 1/1 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Ordinateur</i>                                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |
| <i>Ecran</i>                                                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                                                         |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|--------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation                                          | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Climatiseur</i>                                                 |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>DPASS AILE DROITEh AIDE SOCIALE &gt; BUREAU GAUCHE 5</u></b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Prises de courant</i>                                           |       |                     | 2/2                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Points lumineux</i>                                             |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Ordinateur</i>                                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Ecran</i>                                                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Climatiseur</i>                                                 |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Imprimante</i>                                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>Bâtiment Archives(HOTEL DE LA PROVINCE NORD)</b>                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>BATIMENT ARCHIVES</u></b>                                    |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Prise de courant</i>                                            |       |                     | 3/3                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Point lumineux</i>                                              |       |                     |                     | 11/11                  |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Recepteurs de bureau</i>                                        |       |                     |                     |                        | 6                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>Préfa DAJAP(HOTEL DE LA PROVINCE NORD)</b>                      |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>PREFA DAJAP &gt; CIRCULATION</u></b>                         |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Prise de courant</i>                                            |       |                     | 8/8                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Point lumineux</i>                                              |       |                     |                     | 19/19                  |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Eclairage de sécurité</i>                                       |       |                     |                     |                        |                   |               |         | 6                  |                                            |                  |              |              |
| <i>Autre recepteurs</i>                                            |       |                     |                     |                        |                   | 3             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>PREFA DAJAP &gt; WC</u></b>                                  |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Point lumineux</i>                                              |       |                     |                     | 2/2 (2018)             |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>PREFA DAJAP &gt; LOCAL TECHNIQUE TGBT</u></b>                |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Prise de courant</i>                                            |       |                     | 7/7                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Point lumineux</i>                                              |       |                     |                     | 2/2                    |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Autre recepteurs</i>                                            |       |                     |                     |                        |                   | 3             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b><u>PREFA DAJAP &gt; LOCAL TECHNIQUE TD1</u></b>                 |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Prise de courant</i>                                            |       |                     | 3/3                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <i>Point lumineux</i>                                              |       |                     |                     | 2/2                    |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS                           |       | Protection          |                     | Nombre                 |                   |               |         | Eclairage sécurité | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|--------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Emplacement / Désignation            | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine |                    |                                            |                  |              |              |
| Autre recepteurs                     |       |                     |                     |                        |                   | 2             |         |                    |                                            |                  |              |              |
| <b>PREFA DAJAP &gt; BUREAUX X 24</b> |       |                     |                     |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Prise de courant                     |       |                     | 5/5                 |                        |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Point lumineux                       |       |                     |                     | 2/2                    |                   |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Recepteurs de bureau                 |       |                     |                     |                        | 1                 |               |         |                    |                                            |                  |              |              |
| Autre recepteurs                     |       |                     |                     |                        |                   | 1             |         |                    |                                            |                  |              |              |

(1) La présence d'une croix indique que la liaison à la terre est défectueuse.

(2) Pour les points lumineux de classe II ou de classe III, est seulement indiqué le nombre d'appareils existants.

## Continuité des circuits de protection entre les niveaux de distribution

| Désignation                                | R.max 2 Ohms | Justifications        | N° d'obs (*) |
|--------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| <b>BÂTIMENT PRESIDENCE</b>                 |              |                       |              |
| TD B- Terre générale                       | Bonne        | Vérification visuelle |              |
| TD E- Armoire Générale                     | Bonne        | Vérification visuelle |              |
| <b>BÂTIMENT DAJAP DFB DRH</b>              |              |                       |              |
| TD 3A- TGA                                 | Bonne        | Vérification visuelle |              |
| TDO 3A- TGA                                | Bonne        | Vérification visuelle |              |
| TG CLIM A- TGA                             | Bonne        | Vérification visuelle |              |
| TDO 1A- TGA                                | Bonne        | Vérification visuelle |              |
| TD 1A- TGA                                 | Bonne        | Vérification visuelle |              |
| TDO 2A- TGA                                | Bonne        | Vérification visuelle |              |
| TD 2 BAT A- TGA                            | Bonne        | Vérification visuelle |              |
| <b>BÂTIMENT DAF ET DAF URBA</b>            |              |                       |              |
| TD B- TGBT                                 | Bonne        | Vérification visuelle |              |
| FB8- BATIMENT DAF URBA                     | Bonne        | Vérification visuelle |              |
| FB7- BATIMENT DAF URBA                     | Bonne        | Vérification visuelle |              |
| FB10- BATIMENT DAF URBA                    | Bonne        | Vérification visuelle |              |
| BATIMENT DAF URBA- TD B                    | Bonne        | Vérification visuelle |              |
| FB9- BATIMENT DAF URBA                     | Bonne        | Vérification visuelle |              |
| <b>BÂTIMENT DEFI DDEE PREFAS DDE+DEFIJ</b> |              |                       |              |
| TG DDE DEFIJ- Terre générale               | Bonne        | Vérification visuelle |              |
| PREFA DEFIJ DDE- TG PREFA DEFIJ            | Bonne        | Vérification visuelle |              |
| PREFA DEFIJ CONTENEUR 6- TG PREFA DEFIJ    | Bonne        | Vérification visuelle |              |
| PREFA DEFIJ CONTENEUR 2- TG PREFA DEFIJ    | Bonne        | Vérification visuelle |              |
| TG PREFA DEFIJ- DDE DEFIJ                  | Bonne        | Vérification visuelle |              |
| PREFA DEFIJ CONTENEUR 3- TG PREFA DEFIJ    | Bonne        | Vérification visuelle |              |
| <b>BÂTIMENT PARKOTO</b>                    |              |                       |              |
| TD Bungalow Gauche- TD PARKING             | Bonne        | Vérification visuelle |              |
| <b>BÂTIMENT ASSEMBLEE</b>                  |              |                       |              |
| Armoire TDA 2- Armoire TDA 1               | Bonne        | Vérification visuelle |              |

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

| Désignation                                | R.max 2 Ohms | Justifications        | N° d'obs (*) |
|--------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Armoire TDA 1- Terre générale              | Bonne        | Vérification visuelle |              |
| <b>BÂTIMENT D DSI</b>                      |              |                       |              |
| TD Salle de réunion- TD D                  | Bonne        | Vérification visuelle |              |
| TD OND 1- Terre générale                   | Bonne        | Vérification visuelle |              |
| TD INV- Terre générale                     | Bonne        | Vérification visuelle |              |
| TGS1- Terre générale                       | Bonne        | Vérification visuelle |              |
| TD OND 2- Terre générale                   | Bonne        | Vérification visuelle |              |
| TGS2- Terre générale                       | Bonne        | Vérification visuelle |              |
| TD D- Terre générale                       | Bonne        | Vérification visuelle |              |
| <b>BÂTIMENT DSI/DEVELOPPEUR (EX DSASE)</b> |              |                       |              |
| TD Developpeur- TD DSI (EX DSASE)          | Bonne        | Vérification visuelle |              |
| <b>PRÉFAS SYNDICAT + CONSEILLERS</b>       |              |                       |              |
| <b>BÂTIMENT DSASE + MF + DC</b>            |              |                       |              |
| T02B- TG B                                 | Bonne        | Vérification visuelle |              |
| TD 3B- TGB                                 | Bonne        | Vérification visuelle |              |
| TG BLIM B- TG B                            | Bonne        | Vérification visuelle |              |
| T01B- TGB                                  | Bonne        | Vérification visuelle |              |
| TD1 B- TGB                                 | Bonne        | Vérification visuelle |              |
| TG OND B- TGB                              | Bonne        | Vérification visuelle |              |
| TD2 B- TGB                                 | Bonne        | Vérification visuelle |              |
| <b>BÂTIMENT C SECRETARIAT GENERAL</b>      |              |                       |              |
| TD C- Terre générale                       | Bonne        | Vérification visuelle |              |
| <b>BÂTIMENT TGBT/GE</b>                    |              |                       |              |
| <b>BÂTIMENT DPASS</b>                      |              |                       |              |
| TD A- Terre générale                       | Bonne        | Vérification visuelle |              |
| PREFA DEFIJ CONTENEUR 2- TDA               | Bonne        | Vérification visuelle |              |
| PREFA DEFIJ CONTENEUR 6- TDA               | Bonne        | Vérification visuelle |              |
| PREFA DEFIJ DDE- TDA                       | Bonne        | Vérification visuelle |              |
| PREFA DEFIJ CONTENEUR 3- TDA               | Bonne        | Vérification visuelle |              |
| <b>BÂTIMENT ARCHIVES</b>                   |              |                       |              |
| <b>PRÉFA DAJAP</b>                         |              |                       |              |
| TD1- TGBT PREFA DAJAP                      | Bonne        | Vérification visuelle |              |
| TD OND 2- TD OND 1                         | Bonne        | Vérification visuelle |              |

(1) L'indication « B » indique que la continuité entre les niveaux est bonne.  
L'indication « M » indique que la continuité entre les niveaux est mauvaise.

## Avis sur articles

Nota : les avis sont portés en fonction des éléments accessibles et présentés de l'installation et, le cas échéant, sur les essais et mesures réalisés lors de notre mission. Voir le chapitre « Eléments de l'installation non vérifiable » dans le présent rapport.

**C** : Conforme **NC** : Non Conforme **SO** : Sans Objet **NV** : Non Vérifiable

| Articles                                                                                     | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Arrêté | Référentiel Normatif | Avis | N° d'obs. (*)          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|------|------------------------|
| <b>Locaux à risque d'explosion BE3.</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                      |      |                        |
| 44                                                                                           | Zones BE3 réduites au strict nécessaire à l'exploitation ; Installations conçues de manière à ne pas être la cause d'inflammation ; Répondre aux exigences de l'article 43.                                                                                                                |        | BT                   | SO   |                        |
| <b>Locaux à risque d'incendie BE2.</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                      |      |                        |
| 43.1                                                                                         | Dans les locaux BE2, tout contact accidentel des canalisations ou des matériels avec les matières inflammables doit être évité, ainsi que tout échauffement de ces matières.<br>Si poussières inflammables, les enveloppes des matériels doivent s'opposer à leur pénétration. (vérif IP). |        | BT                   | NC   | 4 / 25 / 32 / 40 / 57  |
| 43.2.a                                                                                       | Les locaux BE2 ne doivent contenir que les matériels nécessaires au fonctionnement des matériels d'utilisation du local. Ceci ne s'oppose pas à la traversée de câbles autres si ceux-ci sont disposés et protégés afin d'éviter un incendie (surintensité en amont).                      |        | BT                   | SO   |                        |
| 43.2.c                                                                                       | Canalisations non propagatrices de la flamme, protégées contre les dégradations.                                                                                                                                                                                                           |        | BT                   | SO   |                        |
| 43.2.d                                                                                       | Matériel provoquant arcs ou étincelles enfermés dans enveloppes appropriées.                                                                                                                                                                                                               |        | BT                   | SO   |                        |
| <b>Inter, Coupe-circuit, disj., matériels contenant un diélectrique liquide inflammable.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                      |      |                        |
| 42.1                                                                                         | Appareillage de commande-protection apte à établir et couper les circuits sans effets nuisibles.                                                                                                                                                                                           |        | BT                   | SO   |                        |
| 42.2                                                                                         | Dispositions empêchant la manœuvre en charge des sectionneurs.                                                                                                                                                                                                                             |        | BT                   | SO   |                        |
| 42.3                                                                                         | Pouvoir de coupure des dispositifs de protection contre les courts-circuits. Courant de réglage déterminé en fonction du courant admissible dans les canalisations.                                                                                                                        |        | BT                   | SO   |                        |
| 42.4                                                                                         | Mesures de prévention applicables en cas de risque d'épandage de diélectriques liquides - respect des dispositions de l'arrêté 726CM du 26/08/93).                                                                                                                                         |        | BT                   | SO   |                        |
| <b>Réalisation des installations.</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                      |      |                        |
| 41.2                                                                                         | Élévation de température du matériel en service normal ne compromet pas l'isolement et ne crée pas de risques de brûlure.                                                                                                                                                                  |        | BT                   | SO   |                        |
| 41.3                                                                                         | Tout matériel doit pouvoir supporter les intensités de court-circuit pendant le temps nécessaire à leur élimination (échauffement et contraintes mécaniques)                                                                                                                               |        | BT                   | NC   | 14                     |
| 41.4                                                                                         | Absence d'échauffement des raccordements et accessibilité après démontage obstacle de protection.                                                                                                                                                                                          |        | HT                   | SO   |                        |
| 41.4                                                                                         | Absence d'échauffement des raccordements et accessibilité après démontage obstacle de protection.                                                                                                                                                                                          |        | BT                   | NC   | 60                     |
| 41.5                                                                                         | Protection des canalisations : CC toujours obligatoire, surcharges si celles-ci ne peuvent être exclues.                                                                                                                                                                                   |        | BT                   | NC   | 28 / 53 / 62 / 66 / 72 |
| 41.5                                                                                         | Protection des canalisations : CC toujours obligatoire, surcharges si celles-ci ne peuvent être exclues.                                                                                                                                                                                   |        | HT                   | SO   |                        |
| 41.7                                                                                         | Utilisation des appareils dans les conditions prévues par le constructeur.                                                                                                                                                                                                                 |        | BT                   | NC   | 29 / 37 / 55           |
| 41.8                                                                                         | Interdiction de limiter l'évacuation de la chaleur.                                                                                                                                                                                                                                        |        | BT                   | SO   |                        |

# Avis sur articles

| Articles                                        | Libellé                                                                                                                                                                                                  | Arrêté | Référentiel Normatif | Avis | N° d'obs. (*)                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|------|--------------------------------------------|
| <b>Installations à courant alternatif.</b>      |                                                                                                                                                                                                          |        |                      |      |                                            |
| 31.1                                            | Liaison des masses au conducteur de protection. Masses simultanément accessibles reliées à 1 prise de terre ou à un ensemble interconnecté.                                                              |        | HT                   | SO   |                                            |
| 31.1                                            | Liaison des masses au conducteur de protection. Masses simultanément accessibles reliées à 1 prise de terre ou à un ensemble interconnecté.                                                              |        | BT                   | NC   | 3 / 16 / 49 / 50 / 58 / 73                 |
| 31.2                                            | Existence d'un dispositif de coupure automatique                                                                                                                                                         |        | BT                   | NC   | 18 / 17 / 23 / 26 / 47 / 51 / 59 / 61 / 69 |
| 32.1                                            | Schéma TN : Liaison des masses au point neutre et à la terre.                                                                                                                                            |        | BT                   | SO   |                                            |
| 32.2                                            | Schéma TN : Dans les installations TN-C, pas de coupure sur le PEN.                                                                                                                                      |        | BT                   | SO   |                                            |
| 33                                              | Schéma TT : Toutes les masses protégées par un DDR reliées à une même prise de terre.                                                                                                                    |        | BT                   | C    |                                            |
| 32.4                                            | Schéma TN : Lorsque le neutre n'est pas accessible, une phase peut constituer le point relié à la terre (schéma TN-S uniquement).                                                                        |        | BT                   | SO   |                                            |
| 34.1                                            | Schéma IT : Masses reliées à la terre individuellement ou par groupes.                                                                                                                                   |        | BT                   | SO   |                                            |
| 34.3                                            | Schéma IT : Présence d'un CPI.                                                                                                                                                                           |        | BT                   | SO   |                                            |
| 34.4                                            | Coupure au 2ème défaut<br>- si toutes masses sont interconnectées, par max. de I ou DDR<br>- Si les masses sont seulement interconnectées par groupes, uniquement par DDR sur chaque groupe.             |        | BT                   | C    |                                            |
| 34.7                                            | En BT, présence d'un limiteur de surtension, si alim par transfo HT-BT.                                                                                                                                  |        | BT                   | C    |                                            |
| 35                                              | Les liaisons équipotentielles prévues à l'art. 31 concernent tout ou partie de l'installation et doivent réunir tous les éléments conducteurs simultanément accessibles, y compris les structures.       |        | BT                   | NC   | 12                                         |
| 36                                              | Double isolation ou isolation renforcée - isolation supplémentaire ajoutée.                                                                                                                              |        | BT                   | C    |                                            |
| 38                                              | Protection complémentaire par DDR haute sensibilité si les conditions d'utilisation des matériels visés aux art. 36 ou 37 sont plus sévères que celles prévues par le constructeur.                      |        | BT                   | C    |                                            |
| 39                                              | Protection par séparation des circuits en BTA des circuits de faible étendue :<br>- source de séparation (transfo de sécurité NF EN 60 742, 61558-2-8, ... ou groupe)<br>- circuit non relié à la terre. |        | BT                   | C    |                                            |
| <b>PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS</b> |                                                                                                                                                                                                          |        |                      |      |                                            |
| 29.2                                            | Subdivision des installations suffisante pour recherche de défauts.                                                                                                                                      |        | BT                   | SO   |                                            |
| <b>Risques particuliers de choc électrique.</b> |                                                                                                                                                                                                          |        |                      |      |                                            |
| 23                                              | Désignation et délimitation par le chef d'établissement des locaux concernés.                                                                                                                            |        | BT                   | C    |                                            |
| 24                                              | Accès des locaux limités aux personnes averties. Autorisation personnelle ou collective donnée par le chef d'établissement.                                                                              |        | BT                   | SO   |                                            |
| 26                                              | Pancartes interdisant l'accès aux personnes non autorisées. Espace suffisant devant les éléments sous tension accessibles.                                                                               |        | BT                   | SO   |                                            |
| 28                                              | Dispositions particulières aux installations de soudage.                                                                                                                                                 |        | BT                   | SO   |                                            |

# Avis sur articles

| Articles                                                                   | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Arrêté | Référentiel Normatif | Avis | N° d'obs. (*)                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|------|-------------------------------------------------|
| <b>Lignes de contact.</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                      |      |                                                 |
| 21                                                                         | Raccordement des ponts roulants et leurs chariots par les canalisations souples ou par des lignes de contact fixes protégées contre les contacts directs (Sauf cas particulier de température excessive).                                                                                                                                    |        | BT                   | NC   | 15                                              |
| <b>Culots, douilles PC, prolongateurs.</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                      |      |                                                 |
| 20.1                                                                       | Impossibilité d'accès aux parties actives d'un culot lorsque la lampe est en place. Douilles à vis : impossibilité de contact avec partie active du culot pendant la manipulation de la lampe.                                                                                                                                               |        | BT                   | NC   | 11                                              |
| 20.2                                                                       | Prises de courant et prolongateurs : dans tous les cas, impossibilité d'accès aux parties actives nues (jupes).                                                                                                                                                                                                                              |        | BT                   | C    |                                                 |
| 20.3                                                                       | Raccordement des appareils amovibles obligatoirement par PC comprenant tous les conducteurs (actifs et PE). Impossibilité de mise sous tension des conducteurs de protection par la prise. Déconnexion du PE après conducteurs actifs. Socles de PC distincts si différentes tensions distribuées (sauf 127 - 230V monophasé si étiquetage). |        | BT                   | C    |                                                 |
| <b>Mise hors de portée des éléments sous tension.</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                      |      |                                                 |
| 17                                                                         | Protection par éloignement - distances, solidité.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | BT                   | C    |                                                 |
| 18                                                                         | Protection par obstacles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | BT                   | NC   | 1 / 7 /<br>21 / 33<br>/ 36 /<br>34 / 39<br>/ 63 |
| 19.1                                                                       | Protection par isolation - adaptation à la tension.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | HT                   | SO   |                                                 |
| 19.1                                                                       | Protection par isolation - adaptation à la tension.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | BT                   | C    |                                                 |
| 19.3                                                                       | Canalisations enterrées - protection contre les dégradations, écartées des autres canalisations, identifiées aux extrémités et signalées par dispositif avertisseur. Tracé relevé sur plan.                                                                                                                                                  |        | BT                   | C    |                                                 |
| <b>Installations de sécurité.</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                      |      |                                                 |
| 15                                                                         | Installations de sécurité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | BT                   | NC   | 20 / 56<br>/ 65                                 |
| <b>Résistance de terre - conducteur de terre</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                      |      |                                                 |
| 14.1                                                                       | Valeur de la résistance de terre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | BT                   | C    |                                                 |
| 14.4                                                                       | Isolement des conducteurs raccordés à des prises de terre distinctes.                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | BT                   | C    |                                                 |
| <b>Section PE et Liaisons équipotentielles.</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                      |      |                                                 |
| 13                                                                         | Section PE et liaisons équipotentielles en accord avec le courant traversant possible.                                                                                                                                                                                                                                                       |        | BT                   | C    |                                                 |
| <b>Prise de terre et conducteurs de protection.</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                      |      |                                                 |
| 12.a                                                                       | Résistance des prises de terre et PE aux agressions externes (corrosion, mécaniques, ...).                                                                                                                                                                                                                                                   |        | BT                   | NC   | 44 / 43                                         |
| 12.b                                                                       | Efficacité et durabilité des connexions entre PE et entre PE et terre.                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | BT                   | C    |                                                 |
| 12.c                                                                       | Connexion individuelle de chaque masse au conducteur principal de protection (pas de connexions en " série ").                                                                                                                                                                                                                               |        | BT                   | NC   | 10 / 19<br>/ 41 /<br>35 / 45<br>/ 70            |
| 12.d                                                                       | Absence de fusibles ou inter sur le PE - barrette de mesure démontable par outil.                                                                                                                                                                                                                                                            |        | BT                   | C    |                                                 |
| <b>Interdiction d'utiliser la terre ou les masses comme circuit actif.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                      |      |                                                 |
| 11                                                                         | Interdiction d'utiliser la terre ou les masses comme circuit actif, sauf rails de roulement éclissés ou nécessité inhérente au principe de fonctionnement d'un dispositif, sous réserve d'interconnexion des masses aux éléments conducteurs avoisinants, et de dispositions rendant impossible un défaut                                    |        | BT                   | NC   | 9 / 8                                           |

# Avis sur articles

| Articles                                                                     | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                | Arrêté | Référentiel Normatif | Avis | N° d'obs. (*)                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              | phase-terre.                                                                                                                                                                                                                                           |        |                      |      |                                                                        |
| <b>Coupure d'urgence.</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                      |      |                                                                        |
| 10                                                                           | Existence d'un dispositif de coupure d'urgence omnipolaire sur tout circuit terminal (ou groupe de circuits) rapidement accessible.                                                                                                                    |        | BT                   | NC   | 5                                                                      |
| <b>Séparation des sources d'énergie.</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                      |      |                                                                        |
| 9.1                                                                          | Existence à l'origine de l'installation et des circuits (ou groupes de circuits) d'un moyen de séparer tous les conducteurs actifs.                                                                                                                    |        | BT                   | C    |                                                                        |
| 9.2                                                                          | Séparation des sources d'énergie en BTA : nature des dispositifs de séparation.<br>- distance d'isolement entre contacts ouverts<br>- fermeture intempestive impossible.<br>- si dispositifs unipolaires : regroupement et identification par circuit. |        | BT                   | C    |                                                                        |
| <b>Limitation des domaines de tension.</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                      |      |                                                                        |
| 8.1                                                                          | Appareils portatifs en alimentés en BTA.<br>Appareils mobiles ou semi fixes : possibilité de tension supérieure si IP 3xx au moins.                                                                                                                    |        | BT                   | C    |                                                                        |
| 8.2                                                                          | En présence d'humidité, substances corrosives, risques mécaniques, ... matériel compatible avec les influences externes ou alim. TBTS ou TBTP.                                                                                                         |        | BT                   | NC   | 13 / 27 / 68                                                           |
| 8.3                                                                          | Enceintes conductrices.                                                                                                                                                                                                                                |        | BT                   | C    |                                                                        |
| <b>Installation à très basse tension.</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                      |      |                                                                        |
| 7.1.1.a                                                                      | Installations TBTS - sources de sécurité.                                                                                                                                                                                                              |        | BT                   | SO   |                                                                        |
| 7.1.1.b                                                                      | Installations TBTS - Pas de conducteur assemblé avec ceux d'autres installations, sauf si inclus dans câble " industriel ".                                                                                                                            |        | BT                   | SO   |                                                                        |
| 7.1.1.c                                                                      | Installations TBTS - Si matériel alimenté par TBTS et BT, séparation entre circuits équivalente à celle d'un transfo. de sécurité.                                                                                                                     |        | BT                   | SO   |                                                                        |
| 7.2                                                                          | Les installations en TBTP doivent répondre aux prescriptions du 7.1.1.                                                                                                                                                                                 |        | BT                   | SO   |                                                                        |
| 7.3                                                                          | Les installations en TBTF sont soumises aux prescriptions des sections III et IV de la délibération.                                                                                                                                                   |        | BT                   | SO   |                                                                        |
| 7.4                                                                          | Tensions limites en TBT - Les tensions limites mentionnées dans cet article doivent être réduites de moitié dans les locaux mouillés.                                                                                                                  |        | BT                   | SO   |                                                                        |
| <b>Identification des circuits, appareils et conducteurs.</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                      |      |                                                                        |
| 6.1                                                                          | Identification des circuits et appareils.                                                                                                                                                                                                              |        | BT                   | NC   | 2 / 6 / 22 / 24 / 30 / 31 / 38 / 42 / 48 / 46 / 54 / 52 / 64 / 67 / 71 |
| 6.2                                                                          | Identification des conducteurs de protection.                                                                                                                                                                                                          |        | BT                   | C    |                                                                        |
| <b>CONDITIONS GÉNÉRALES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES INSTALLATIONS.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                      |      |                                                                        |
| 5.1                                                                          | Installations conçues en fonction du domaine de tension.                                                                                                                                                                                               |        | BT                   | SO   |                                                                        |
| 5.3                                                                          | Conception des installations pour maintenir un isolement suffisant, y compris en ce qui concerne le neutre.<br>Solidité mécanique.<br>Conception évitant les échauffements.                                                                            |        | BT                   | SO   |                                                                        |
| 5.4                                                                          | Dispositions pour éviter une élévation de potentiel des masses du fait de voisinage avec tensions supérieures ou de liaison à prises de terre distinctes.                                                                                              |        | BT                   | SO   |                                                                        |




# Synoptique de l'installation électrique Basse Tension

## Bâtiment PRESIDENCE




# Synoptique de l'installation électrique Basse Tension

## Bâtiment DAJAP DFB DRH

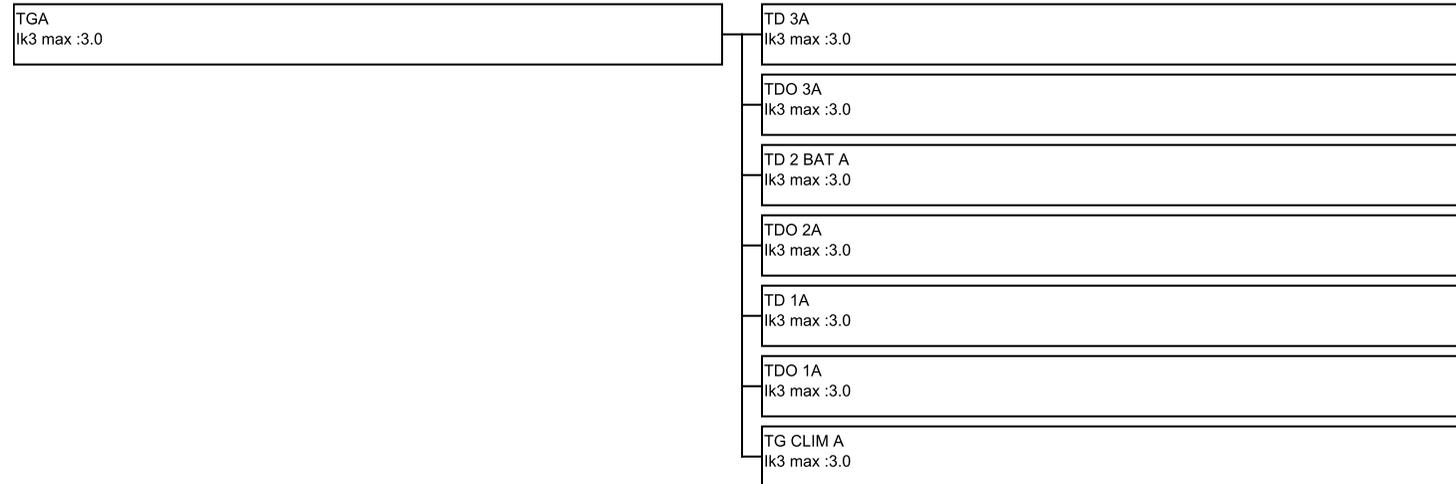


# Synoptique de l'installation électrique Basse Tension

## Bâtiment DAF ET DAF URBA

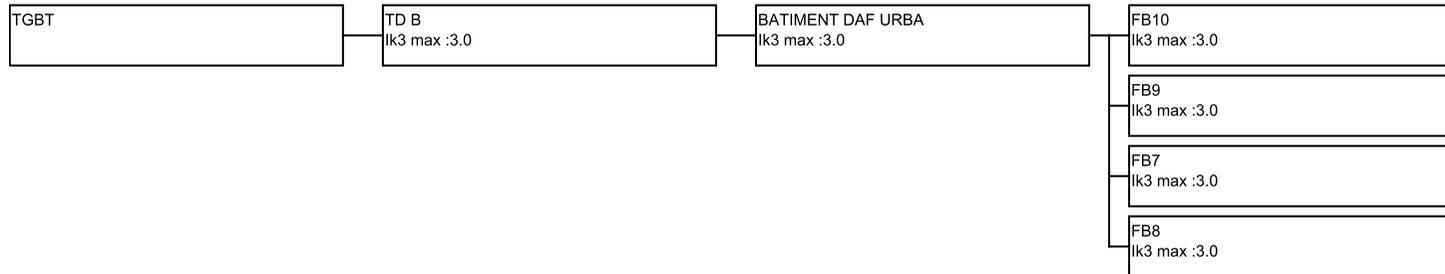

# Synoptique de l'installation électrique Basse Tension

## Bâtiment DEFI DDEE PREFAS DDE+DEFIJ

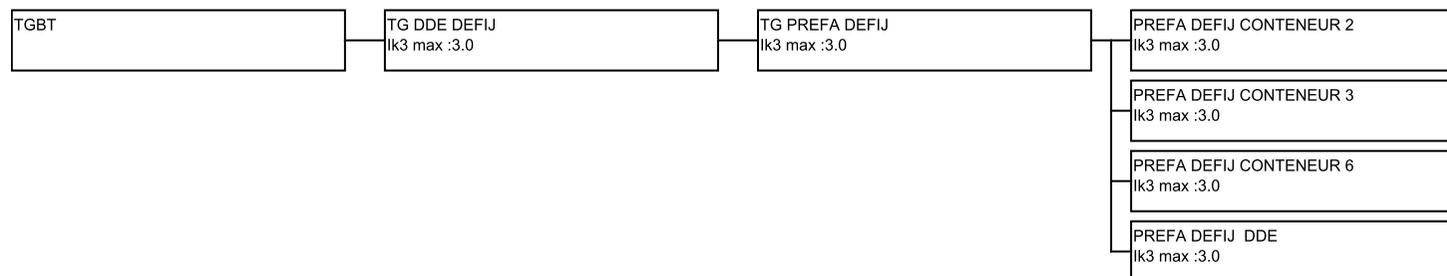

# Synoptique de l'installation électrique Basse Tension

## Bâtiment PARKOTO

TGBT PARKING  
Ik3 max :3.0

TD Bungalow Gauche  
Ik3 max :3.0


# Synoptique de l'installation électrique Basse Tension

## Bâtiment ASSEMBLEE



# Synoptique de l'installation électrique Basse Tension

## Bâtiment D DSI

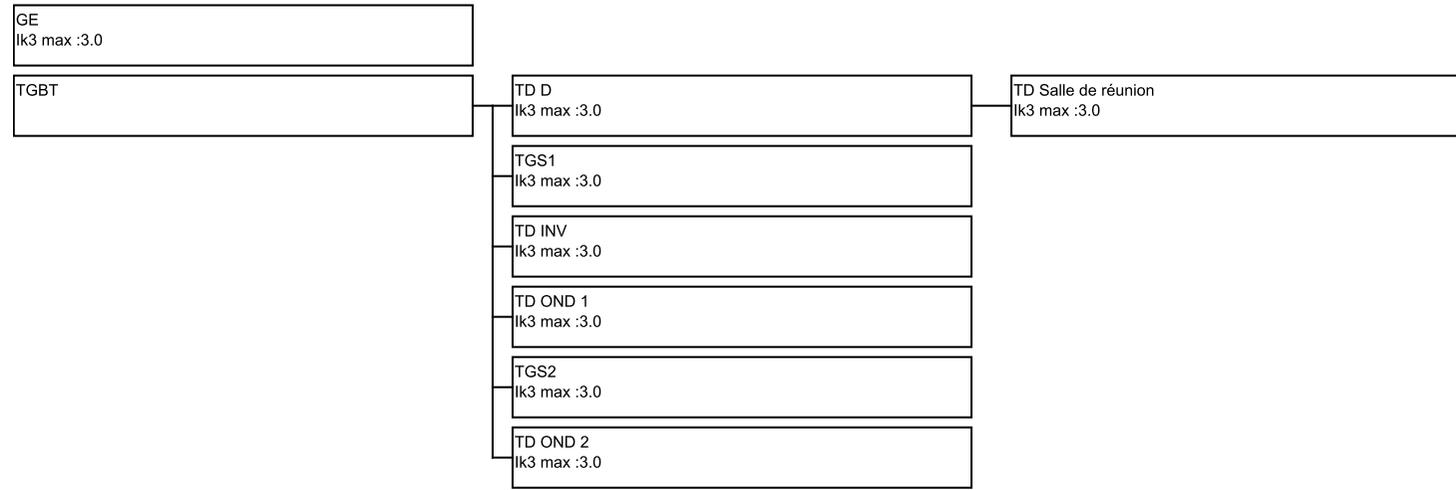

# Synoptique de l'installation électrique Basse Tension

## Bâtiment DSI/DEVELOPPEUR (EX DSASE)

TD DSI (EX DSASE)  
Ik3 max :3.0

TD Developpeur  
Ik3 max :3.0

## Synoptique de l'installation électrique Basse Tension

### Préfas SYNDICAT + CONSEILLERS


TD CONSEILLERS  
Ik3 max :3.0

TD ONDULE  
Ik3 max :3.0

TD SYNDICAT  
Ik3 max :3.0

# Synoptique de l'installation électrique Basse Tension

## Bâtiment DSASE + MF + DC

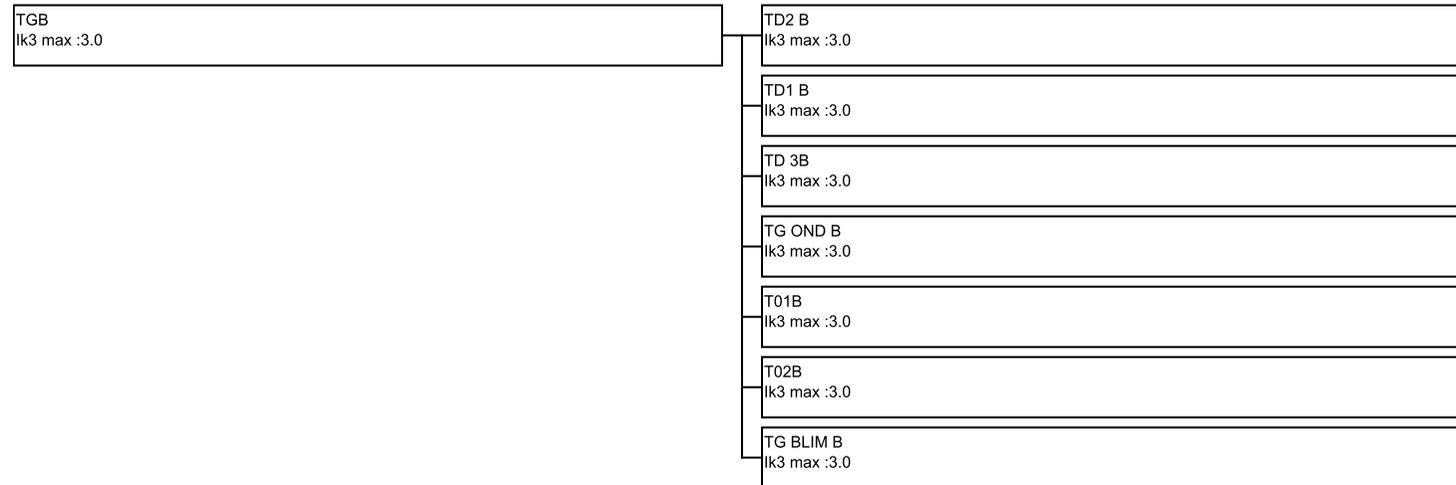

# Synoptique de l'installation électrique Basse Tension

## Bâtiment C SECRETARIAT GENERAL

TGBT

TD C  
Ik3 max :3.0


# Synoptique de l'installation électrique Basse Tension

## Bâtiment TGBT/GE

TGBT  
Ik3 max :21.5

# Synoptique de l'installation électrique Basse Tension

## Bâtiment DPASS

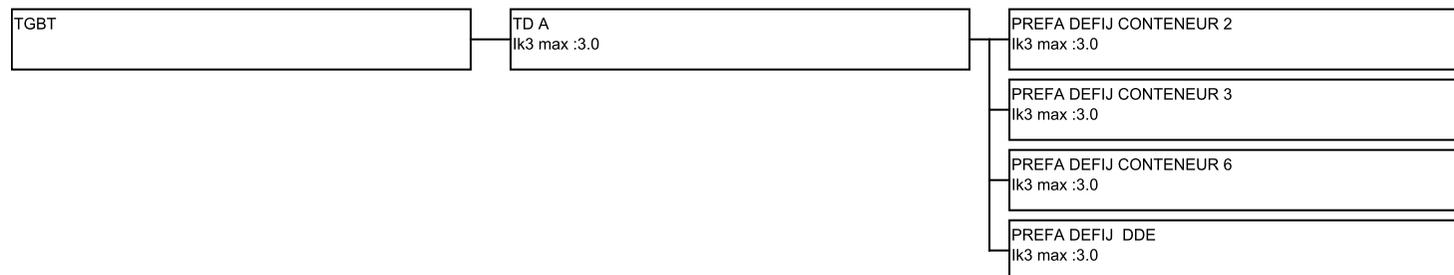

# Synoptique de l'installation électrique Basse Tension


## Bâtiment Archives

TD ARCHIVES  
Ik3 max :3.0

TD ONDULE  
Ik3 max :3.0

## Synoptique de l'installation électrique Basse Tension

### Préfa DAJAP

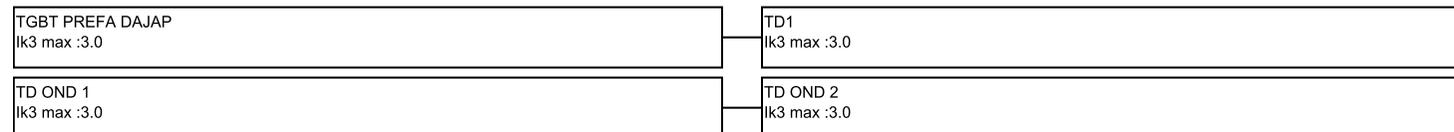

## Information complémentaire à l'attention du client

### **Bâtiment TGBT/GE**

**HOTEL DE LA PROVINCE NORD**

### **POSTE TGBT/ GE**

**Armoire : TGBT**

sur déclaration du client la partie HT appartient à ENERCAL.

**VERIFICATION RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS  
RECEVANT DU PUBLIC DE 5ème CATEGORIE**

**HOTEL DE LA PROVINCE NORD**

**Référence du rapport : 335560554.1.R**  
**Rédigé le : 23/11/2022**

Ce document a été validé par son auteur

**Nota** : Le présent rapport prend en compte les dispositions relatives aux établissements recevant du public au regard du règlement de sécurité. Ce document ne saurait en aucun cas se substituer en tout ou partie à notre rapport de vérification réglementaire établi au titre de la protection des travailleurs.

**Activité de l'établissement** : Administration

Périmètre vérifié dans le rapport | PROVINCE NORD - DAF

## **BÂTIMENT PRESIDENCE (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)**

### **OBSERVATIONS RELATIVES AUX ERP5**



Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

## **BÂTIMENT DAJAP DFB DRH (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)**

### **OBSERVATIONS RELATIVES AUX ERP5**



Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

## **BÂTIMENT DAF ET DAF URBA (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)**

### **OBSERVATIONS RELATIVES AUX ERP5**



Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

## **BÂTIMENT DEFI DDEE PREFAS DDE+DEFIJ (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)**

### **OBSERVATIONS RELATIVES AUX ERP5**



Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

## **BÂTIMENT ASSEMBLEE (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)**

### **OBSERVATIONS RELATIVES AUX ERP5**



Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

**BÂTIMENT DSASE + MF + DC (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)**

**OBSERVATIONS RELATIVES AUX ERP5**



Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

**BÂTIMENT C SECRETARIAT GENERAL (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)**

**OBSERVATIONS RELATIVES AUX ERP5**



Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

**BÂTIMENT TGBT/GE (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)**

**OBSERVATIONS RELATIVES AUX ERP5**



Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

**BÂTIMENT DPASS (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)**

**OBSERVATIONS RELATIVES AUX ERP5**



Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

## Informations générales

**Nota :** Notre vérification relative au code de la construction et de l'habitation ne porte que sur les exigences réglementaires concernant les installations électriques et d'éclairage. S'agissant des installations de sécurité, seul l'éclairage de sécurité fait l'objet d'un avis.

### Textes de référence

### Modalités de vérification

Nous n'avons pas été accompagnés

A l'issue de notre vérification, nous avons fait part de nos observations à :

M. HONDA

### Registre de sécurité

Visé à l'issue de la vérification

Tenue du registre :

### Classement de l'établissement

**BÂTIMENT PRESIDENCE BÂTIMENT DAJAP DFB DRH BÂTIMENT DAF ET DAF URBA BÂTIMENT DEFI DDEE PREFAS DDE+DEFIJ BÂTIMENT ASSEMBLEE BÂTIMENT DSASE + MF + DC BÂTIMENT C SECRETARIAT GENERAL BÂTIMENT TGBT/GE BÂTIMENT DPASS (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)**

Le classement est indiqué par le chef d'établissement

| Désignation                                | Activité de type | Catégorie |
|--------------------------------------------|------------------|-----------|
| <i>Bâtiment PRESIDENCE</i>                 |                  | 5         |
| <i>Bâtiment DAJAP DFB DRH</i>              |                  | 5         |
| <i>Bâtiment DAF ET DAF URBA</i>            |                  | 5         |
| <i>Bâtiment DEFI DDEE PREFAS DDE+DEFIJ</i> |                  | 5         |
| <i>Bâtiment ASSEMBLEE</i>                  |                  | 5         |
| <i>Bâtiment DSASE + MF + DC</i>            |                  | 5         |
| <i>Bâtiment C SECRETARIAT GENERAL</i>      |                  | 5         |
| <i>Bâtiment TGBT/GE</i>                    |                  | 5         |
| <i>Bâtiment DPASS</i>                      |                  | 5         |

| TYPES | NATURE                           |
|-------|----------------------------------|
| PE    | Petits établissements.           |
| PO    | Petits établissements hôteliers. |

| TYPES | NATURE                          |
|-------|---------------------------------|
| PU    | Petits établissements de soins  |
| PX    | Petits établissements sportifs. |

| CATEGORIE        | EFFECTIF                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 <sup>ème</sup> | Effectif inférieur au seuil d'assujettissement propre à chaque type d'exploitation. |

# Informations générales

## Effectif maximum du public admissible

Effectif maximum du public admissible :

## Description sommaire de l'établissement

### **BÂTIMENT PRESIDENCE**

Description bâtiment : De pleins pieds

Activité : Administration

### **BÂTIMENT DAJAP DFB DRH**

Description bâtiment : De pleins pieds

Activité : Administration

### **BÂTIMENT DAF ET DAF URBA**

Description bâtiment : De plaines pieds

Activité : Administration

### **BÂTIMENT DEFI DDEE PREFAS DDE+DEFIJ**

Description bâtiment : de pleins pieds

Activité : Administration

### **BÂTIMENT ASSEMBLEE**

Description bâtiment : Sur deux niveaux

Activité : Administration

### **BÂTIMENT DSASE + MF + DC**

Description bâtiment : Sur un niveau

Activité : Administration

### **BÂTIMENT C SECRETARIAT GENERAL**

Description bâtiment : De pleins pieds

Activité : Administration

### **BÂTIMENT TGBT/GE**

Description bâtiment : De plaines pieds

Activité : Distribution Energie

### **BÂTIMENT DPASS**

Description bâtiment : De pleins pieds

Activité : Bureaux

## Historique des principales modifications

### **BÂTIMENT PRESIDENCE**

### **BÂTIMENT DAJAP DFB DRH**

### **BÂTIMENT DAF ET DAF URBA**

## Informations générales

**BÂTIMENT DEFI DDEE PREFAS DDE+DEFIJ**

**BÂTIMENT ASSEMBLEE**

**BÂTIMENT DSASE + MF + DC**

**BÂTIMENT C SECRETARIAT GENERAL**

**BÂTIMENT TGBT/GE**

**BÂTIMENT DPASS**

# Installations de sécurité

## ECLAIRAGE DE SECURITE

### BÂTIMENT PRESIDENCE (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

| Localisation            | Effectif maximal       | Fonction                | Type d'éclairage de sécurité | Cde de mise au repos | Présence coffret anti-panique | Type Luminaire                            | Type canalisation (1) | N° d'obs (*) |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| CIRCULATIONS PRESIDENCE | Inférieur ou égal à 20 | Evacuation (balisage)   | Bloc autonome                | Oui                  |                               | Incandescence - Diode électroluminescente | C2                    |              |
| CAFETERIA PRESIDENCE    |                        | Anti-panique (Ambiance) | Bloc autonome                | Oui                  |                               | Fluorescence de type non permanent        | C2                    |              |

(1): CR1 : Résistant au feu, C1 : Non propagateur de l'incendie, C2 : Non propagateur de la flamme.

### BÂTIMENT DAJAP DFB DRH (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

| Localisation           | Effectif maximal       | Fonction              | Type d'éclairage de sécurité | Cde de mise au repos | Présence coffret anti-panique | Type Luminaire            | Type canalisation (1) | N° d'obs (*) |
|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| BATIMENT DAJAP DFB DRH | Inférieur ou égal à 20 | Evacuation (balisage) | Bloc autonome                | Oui                  | Non                           | Diode électroluminescente | C2                    |              |

(1): CR1 : Résistant au feu, C1 : Non propagateur de l'incendie, C2 : Non propagateur de la flamme.

### BÂTIMENT DAF ET DAF URBA (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

| Localisation | Effectif maximal | Fonction              | Type d'éclairage de sécurité | Cde de mise au repos | Présence coffret anti-panique | Type Luminaire | Type canalisation (1) | N° d'obs (*) |
|--------------|------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| CIRCULATIONS |                  | Evacuation (balisage) | Bloc autonome                | Oui                  |                               | Incandescence  | C2                    |              |

(1): CR1 : Résistant au feu, C1 : Non propagateur de l'incendie, C2 : Non propagateur de la flamme.

### BÂTIMENT DEFI DDEE PREFAS DDE+DEFIJ (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

| Localisation | Effectif maximal | Fonction              | Type d'éclairage de sécurité | Cde de mise au repos | Présence coffret anti-panique | Type Luminaire | Type canalisation (1) | N° d'obs (*) |
|--------------|------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| CIRCULATIONS |                  | Evacuation (balisage) | Bloc autonome                | Oui                  |                               | Incandescence  | C2                    |              |

(1): CR1 : Résistant au feu, C1 : Non propagateur de l'incendie, C2 : Non propagateur de la flamme.

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Installations de sécurité

## BÂTIMENT ASSEMBLEE (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

| Localisation       | Effectif maximal       | Fonction                | Type d'éclairage de sécurité | Cde de mise au repos | Présence coffret anti-panique | Type Luminaire                            | Type canalisation (1) | N° d'obs (*) |
|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| BATIMENT ASSEMBLEE |                        | Anti-panique (Ambiance) |                              | Oui                  |                               | Fluorescence de type non permanent        | C2                    |              |
| BATIMENT ASSEMBLEE | Inférieur ou égal à 20 | Evacuation (balisage)   | Bloc autonome                | Oui                  |                               | Incandescence - Diode électroluminescente | C2                    |              |

(1): CR1 : Résistant au feu, C1 : Non propagateur de l'incendie, C2 : Non propagateur de la flamme.

## BÂTIMENT DSASE + MF + DC (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

| Localisation             | Effectif maximal       | Fonction              | Type d'éclairage de sécurité | Cde de mise au repos | Présence coffret anti-panique | Type Luminaire            | Type canalisation (1) | N° d'obs (*) |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| BATIMENT DSASE + MF + DC | Inférieur ou égal à 20 | Evacuation (balisage) | Bloc autonome                | Oui                  | Non                           | Diode électroluminescente | C2                    |              |

(1): CR1 : Résistant au feu, C1 : Non propagateur de l'incendie, C2 : Non propagateur de la flamme.

## BÂTIMENT C SECRETARIAT GENERAL (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

| Localisation | Effectif maximal | Fonction              | Type d'éclairage de sécurité | Cde de mise au repos | Présence coffret anti-panique | Type Luminaire | Type canalisation (1) | N° d'obs (*) |
|--------------|------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| CIRCULATIONS |                  | Evacuation (balisage) | Bloc autonome                | Oui                  |                               | Incandescence  | C2                    |              |

(1): CR1 : Résistant au feu, C1 : Non propagateur de l'incendie, C2 : Non propagateur de la flamme.

## BÂTIMENT TGBT/GE (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

| Localisation   | Effectif maximal | Fonction              | Type d'éclairage de sécurité | Cde de mise au repos | Présence coffret anti-panique | Type Luminaire | Type canalisation (1) | N° d'obs (*) |
|----------------|------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| POSTE TGBT/ GE |                  | Evacuation (balisage) | Bloc autonome                | Oui                  |                               | Incandescence  | C2                    | 65           |

(1): CR1 : Résistant au feu, C1 : Non propagateur de l'incendie, C2 : Non propagateur de la flamme.

## BÂTIMENT DPASS (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Installations de sécurité

| Localisation | Effectif maximal | Fonction              | Type d'éclairage de sécurité | Cde de mise au repos | Présence coffret anti-panique | Type Luminaire | Type canalisation (1) | N° d'obs (*) |
|--------------|------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| CIRCULATIONS |                  | Evacuation (balisage) | Bloc autonome                | Oui                  |                               | Incandescence  | C2                    |              |

(1): CR1 : Résistant au feu, C1 : Non propagateur de l'incendie, C2 : Non propagateur de la flamme.

## Circuits de sécurité autres que l'éclairage

**BÂTIMENT PRESIDENCE (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)**

**BÂTIMENT DAJAP DFB DRH (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)**

**BÂTIMENT DAF ET DAF URBA (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)**

**BÂTIMENT DEFI DDEE PREFAS DDE+DEFIJ (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)**

**BÂTIMENT ASSEMBLEE (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)**

**BÂTIMENT DSASE + MF + DC (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)**

**BÂTIMENT C SECRETARIAT GENERAL (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)**

**BÂTIMENT TGBT/GE (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)**

**BÂTIMENT DPASS (HOTEL DE LA PROVINCE NORD)**

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

## Avis sur articles (ERP5)

Nota : les avis sont portés en fonction des éléments accessibles et présentés de l'installation et, le cas échéant, sur les essais et mesures réalisés lors de notre mission. Voir le chapitre « Eléments de l'installation non vérifiable » dans le présent rapport.

ARRETE DU 22/06/1990 modifié – REGLEMENT DE SECURITE – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE 5ème CATEGORIE.

**S** : Satisfaisant **NS** : Non Satisfaisant **SO** : Sans Objet **NV** : Non Vérifiable

| Articles                                            | Libellé                                                                                                                                                                                             | Avis      | N° d'obs. (*) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| <b>REGLE GENERALE A TOUS LES ERP DU 2ème GROUPE</b> |                                                                                                                                                                                                     |           |               |
| PE14.3                                              | Application des dispositions de l'IT 246 si désenfumage mécanique.                                                                                                                                  | <b>SO</b> |               |
| PE15.6                                              | Coupure des appareils de cuisson à proximité de l'accès au local.                                                                                                                                   | <b>SO</b> |               |
| PE18.3                                              | Ilots de cuisson installés dans les salles .                                                                                                                                                        | <b>SO</b> |               |
| PE19.1                                              | Limitation de la puissance des appareils de cuisson installés dans les locaux accessibles ou non au public                                                                                          | <b>SO</b> |               |
| PE24.1                                              | Conformité aux normes ; câbles C2 ; fiches multiples interdites ; canalisations mobiles ne doivent pas faire obstacles à la circulation.                                                            | <b>S</b>  |               |
| PE24.2                                              | Eclairage de sécurité d'évacuation dans escaliers protégés, circulations de plus de 10 m et salles >100 m2.                                                                                         | <b>S</b>  |               |
| PE24.3                                              | Installation électrique des locaux à risques particuliers (excepté les locaux de service électrique), les grandes cuisines et des ilots de cuisson établies en respectant les règles des locaux BE2 | <b>SO</b> |               |
| PE36                                                | Choix du type d'éclairage de sécurité.                                                                                                                                                              | <b>SO</b> |               |
| PO3.1                                               | Si absence d'escalier protégé, Câbles électriques du syst. d'alarme indépendants, éloignés des autres appareils, ne traversant pas locaux à risques particuliers.                                   | <b>SO</b> |               |
| PX1                                                 | Application des articles X22 et X23 - (établissements sportifs couverts cat. 1 à 4).                                                                                                                | <b>SO</b> |               |